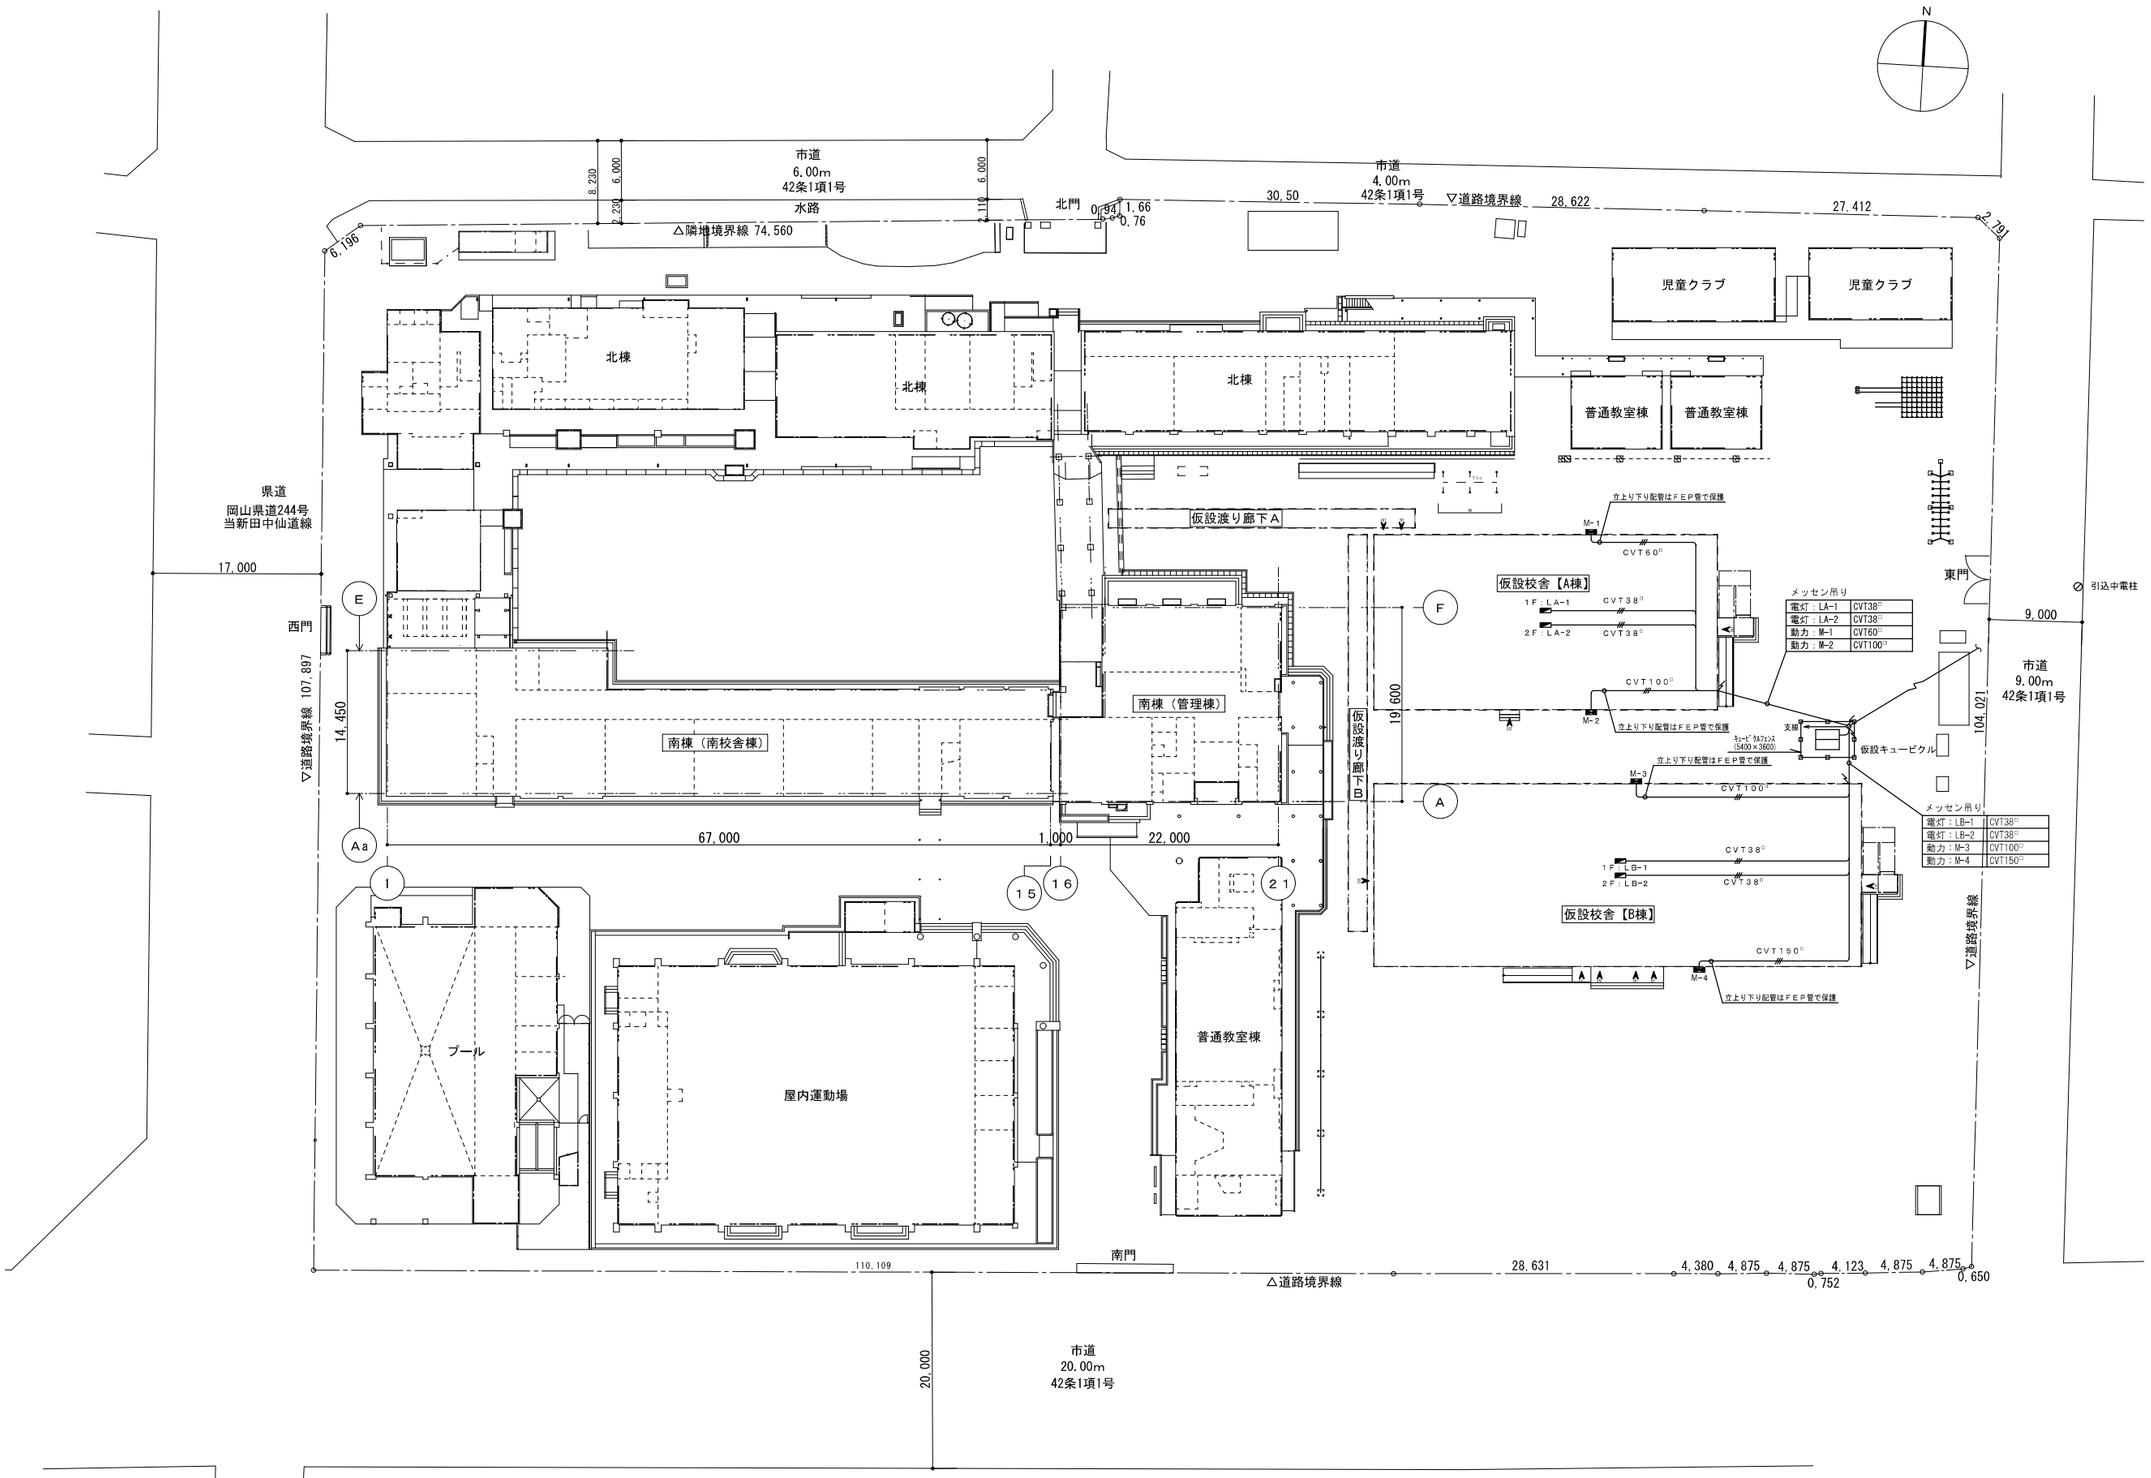

配置図　　1：300

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）			協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄 岡山市北区新田三丁目11番29号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232			
図面	配置図	縮尺	A1：1/300 A3：1/600				
No. E／001	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課	令和 7 年 3 月					
課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

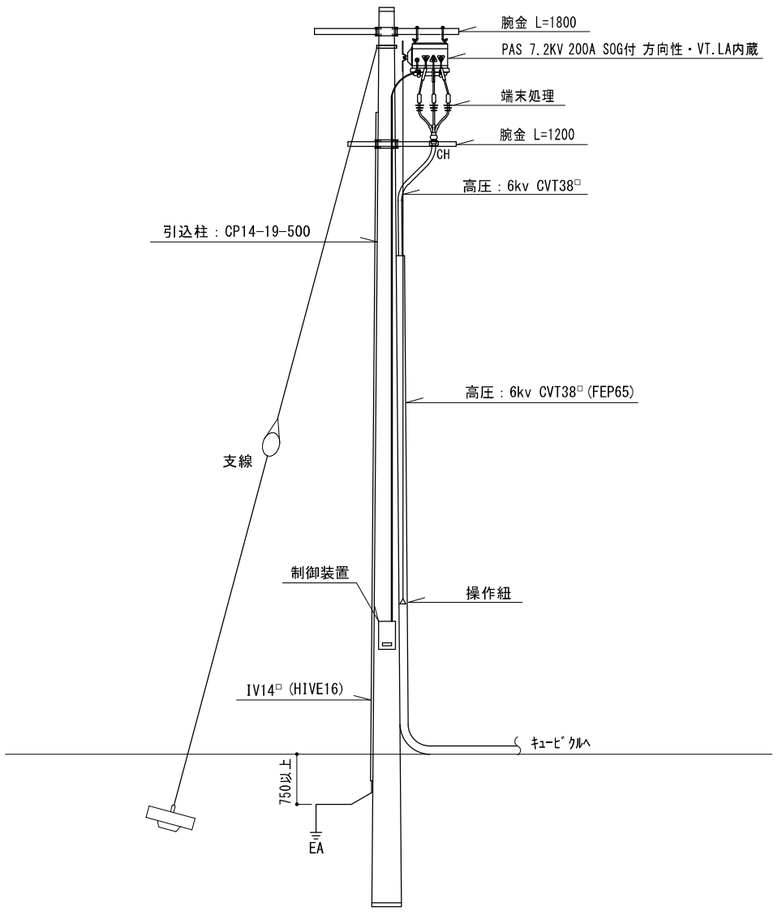

参考引込装柱図

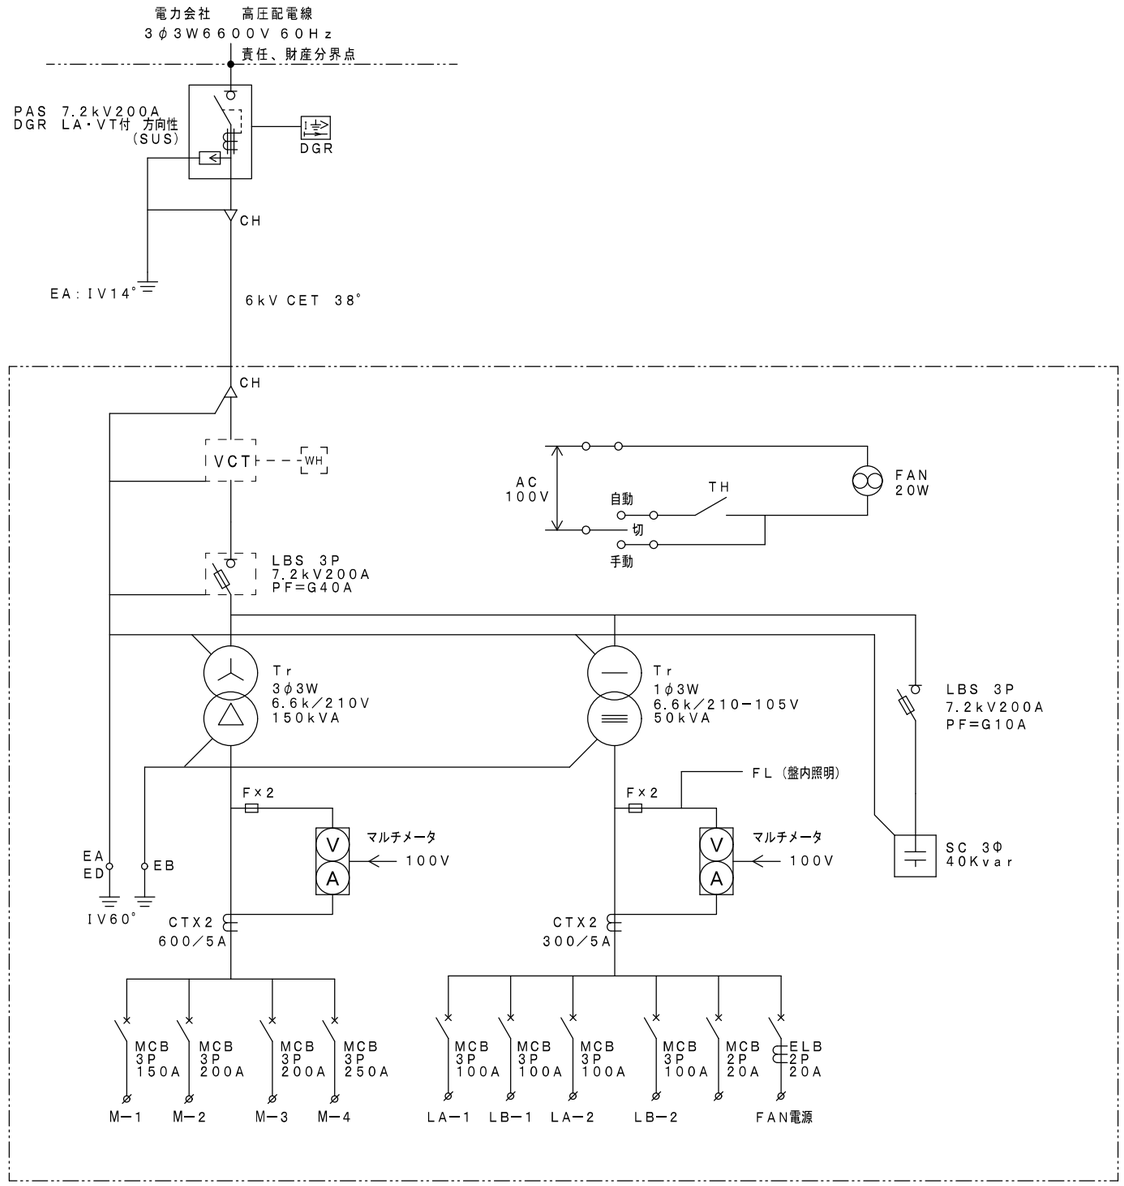

単線結線図

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借　（その2）		協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13067号 管理建築士　一級建築士　第65334号　洞上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2238　FAX:086-246-2232
図面	引込装柱図・単線結線図	縮尺	A1：NON A3：NON
No. E／002	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課	令和 7 年 3 月	

課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

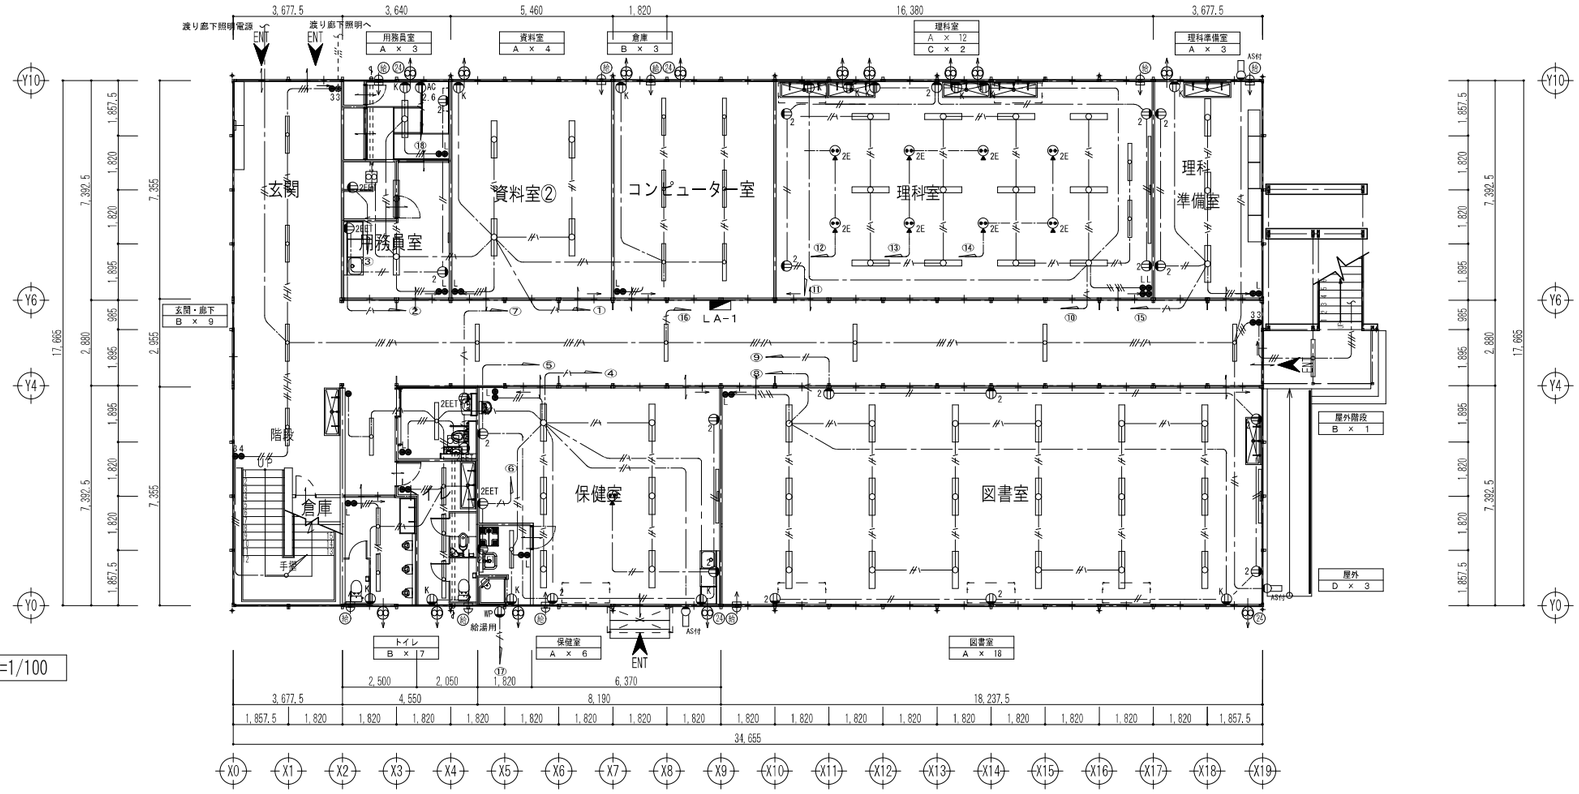

1階平面図 S=1/100

参考姿図

A 蛍光灯照明	B 蛍光灯照明	C 黒板灯
直付逆富士形 FHF32W×2 本体:鋼板・亜鉛ﾒｯｷ仕上 反射板:鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) 光束:8930lm 消費電力:88W	直付逆富士形 FHF32W×1  本体:鋼板・亜鉛ﾒｯｷ仕上 反射板:鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) 光束:4490lm 消費電力:45W	本体:鋼板・亜鉛ﾒｯｷ仕上 反射板:鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) 光束:4490lm 消費電力:45W
D 防犯灯LED(自動点滅器内蔵)	換気扇 ２００φ 電気式シャッター	吸気口 角型ｽﾗｲﾄﾞﾚｼﾞｽﾀｰ 自然換気用ﾌｰﾄﾞ
参考型番 NNY20328LE1	 参考型番 EX-20EH6 P-20CVP2(ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ)	 色:ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

※屋外は防水型とする
※支援教室はガード付照明とする

分電盤(LA-1)

NFB2P30A×1
NFB2P20A×20

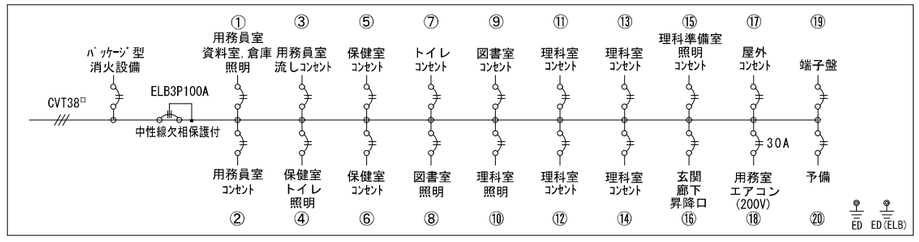

凡例

――――	VVF1.6-2C
――――	VVF1.6-3C
――――	VVF1.6-3C内1芯ｱｰｽ
――――	VVF1.6-2Cx2
――――	VVF1.6-2C+3C
――――	VVF2.0-2C
――――	VVF2.0-3C内1芯ｱｰｽ
――――	VVF1.6-2C+3C内1芯ｱｰｽ
――――	VVF1.6-3C+3C内1芯ｱｰｽ
2.0 ――――	VVF2.0-2C+1.6-3C
2.6 ――――	VVF2.6-3C内1芯ｱｰｽ

※露出部はプラモールで保護のこと

凡例

2	2口コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1302
2E	2口コンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1512K
EET	コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1131
2EET	2口コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN11329
K	コンセント(換気扇用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1001
AC	コンセント(エアコン用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
	フロアーダブルコンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
WP	コンセント(防水)		参考型番:WK4105
●	スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5001
●L	パイロットスイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5241
●3	3路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5062
●4	4路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5064
●3WP	3路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5002+WN7941
●4WP	4路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5004+WN7941
	電灯盤	露出壁掛型	
	換気扇	天井付付型	

仮設校舎Ａ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）								協同組合アゴラ 代表理事 小寺 薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士 一級建築士 第65336号 池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288 FAX:086-246-2232		
図面	【A棟】１階電灯・コンセント設備平面図							縮尺	A1:1/100 A3:1/200		
No. E／003	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課							令和 7 年 3 月			
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	設図	

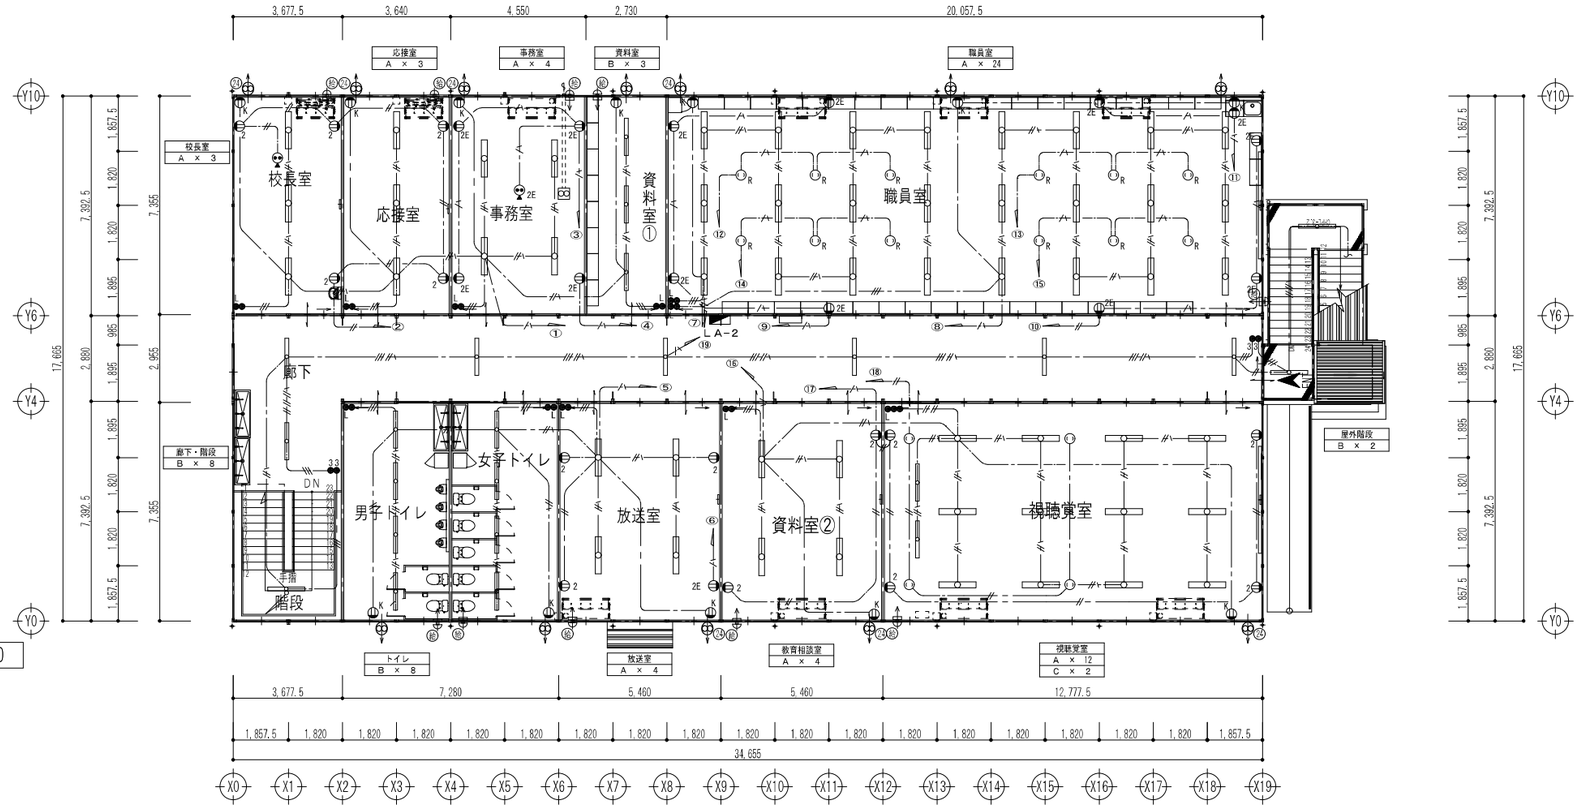

2階平面図　S=1/100

分電盤（LA-2）

NFB2P20A × 24

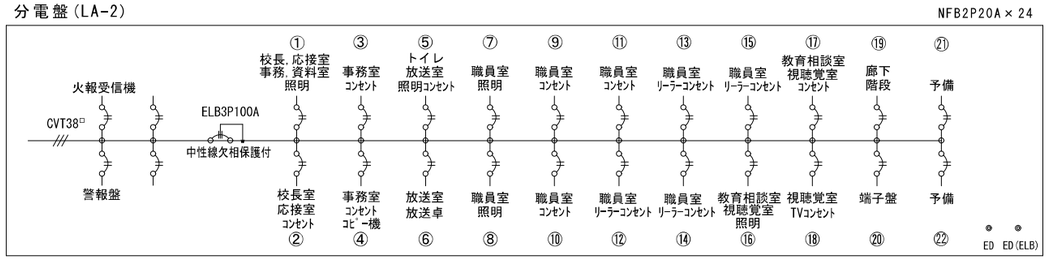

凡例

——-——	VVF1.6-2C
——//——	VVF1.6-3C
——//^——	VVF1.6-3C内1芯ｱｰｽ
——//-//——	VVF1.6-2Cx2
——//-//——	VVF1.6-2C+3C
——//——	VVF2.0-2C
——/^——	VVF2.0-3C内1芯ｱｰｽ
——//-//^——	VVF1.6-2C+3C内1芯ｱｰｽ
——//-//^—— (2.0)	VVF2.0-2C+1.6-3C
——/^—— (2.6)	VVF2.6-3C内1芯ｱｰｽ

※露出部はプラモールで保護のこと

凡例

2	2口コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN1302
2E	2口コンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN1512K
EET	コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN1131
2EET	2口コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN11329
K	コンセント(換気扇用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN1001
WP	コンセント(防水)		参考型番：WK4105
	コンセント(抜け止め)		
R	リーラーコンセント		
2E	フロアーダブルコンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
	スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN5001
L	パイロットスイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN5241
3	3路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN5062
4	4路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番：WN5064
3WP	3路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番：WN5002+WN7941
4WP	4路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番：WN5004+WN7941
	電灯盤	露出壁掛型	
	換気扇	天井付け型	

仮設校舎Ａ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）							協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13053号 管理建築士　一級建築士 第65334号　津上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL 086-246-2288　FAX 086-246-2232			
図面	【A棟】2階電灯・コンセント設備平面図					縮尺	A1：1/100 A3：1/200				
No. E／004	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月					
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	製図	

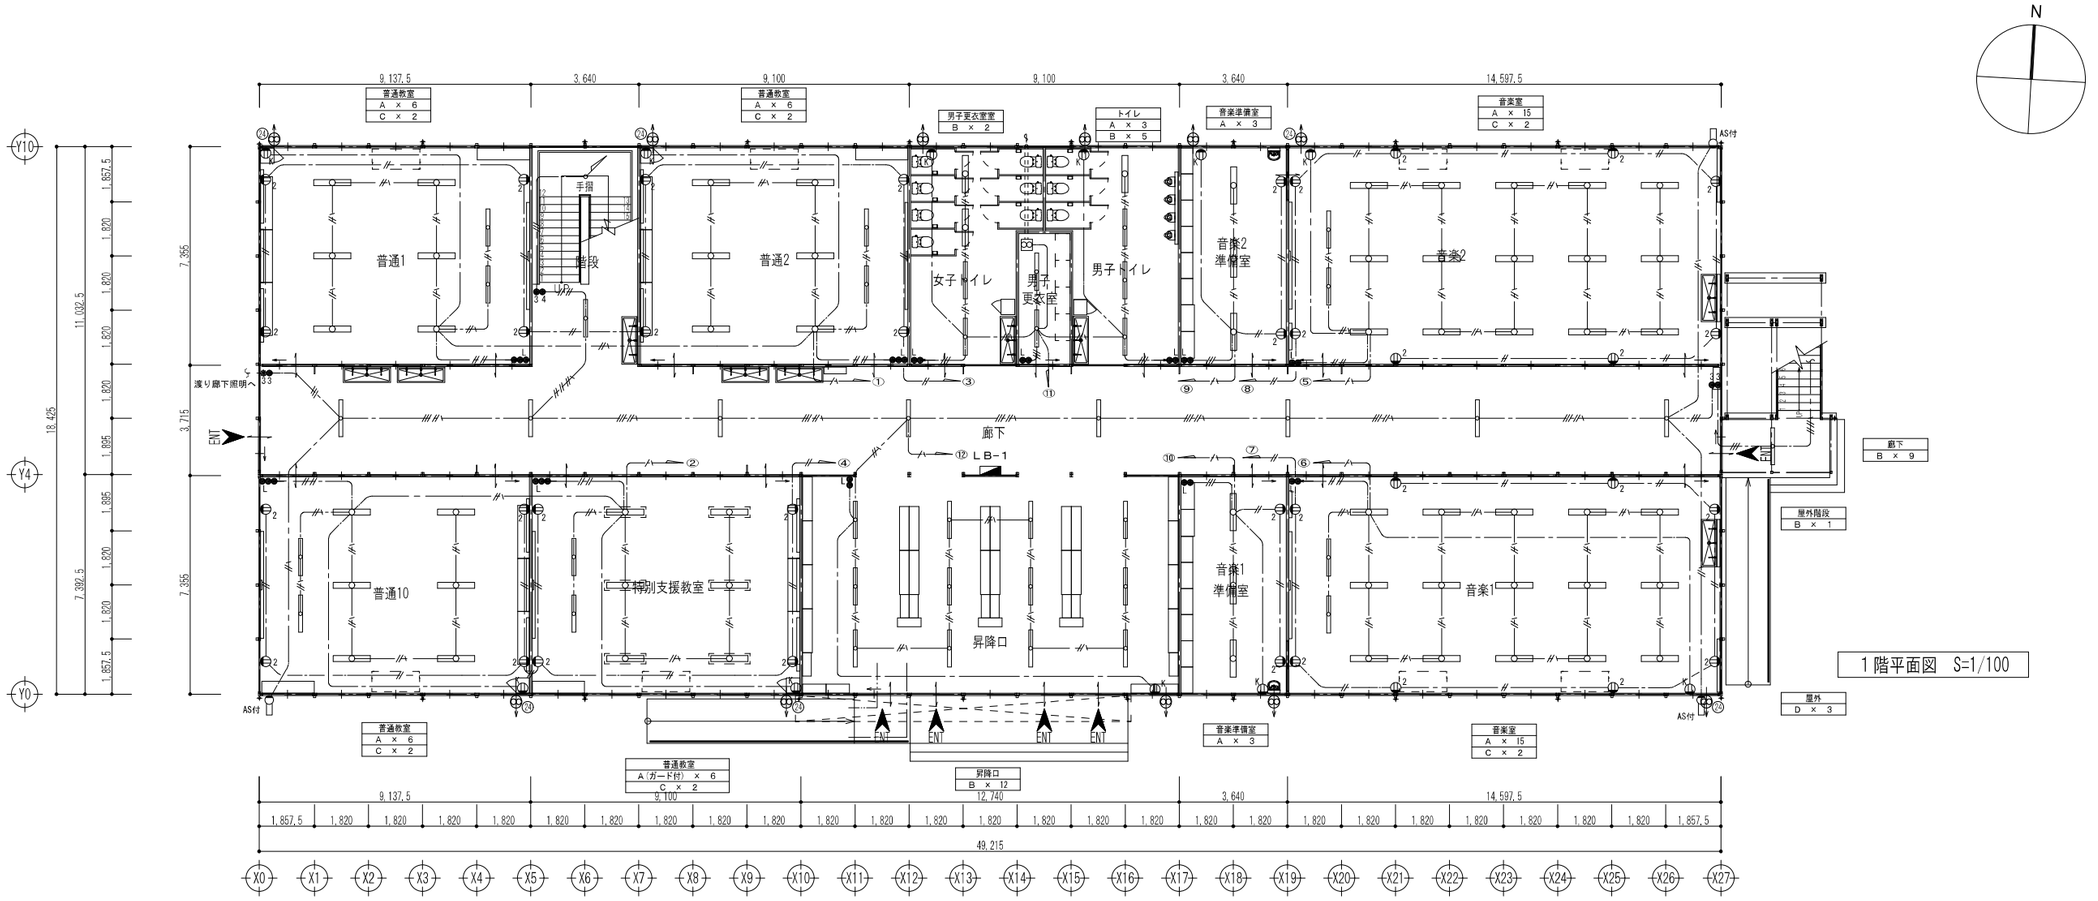

1階平面図 S=1/100

分電盤(LB-1)

NFB2P20A×20

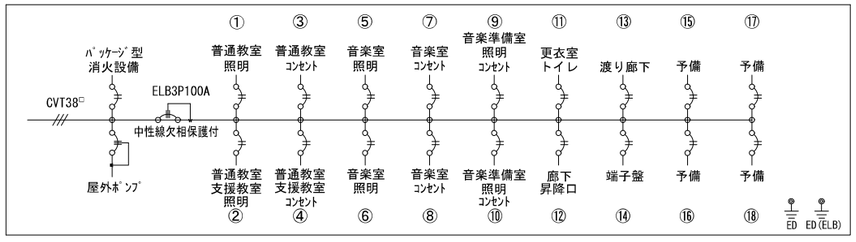

凡例

——-——	VVF1.6-2C
——//——	VVF1.6-3C
——//1——	VVF1.6-3C内1芯ｱｰｽ
——//2——	VVF1.6-2Cx2
——//3——	VVF1.6-2C+3C
——/———	VVF2.0-2C
——/1———	VVF2.0-3C内1芯ｱｰｽ
——//3/1—	VVF1.6-2C+3C内1芯ｱｰｽ
——//3/1—	VVF1.6-3C+3C内1芯ｱｰｽ
2.0 ——//———	VVF2.0-2C+1.6-3C
2.6 ——/1———	VVF2.6-3C内1芯ｱｰｽ

※露出部はプラモールで保護のこと

凡例

2	2口コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1302
2E	2口コンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1512K
EET	コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1131
2EET	2口コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN11329
K	コンセント(換気扇用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1001
AC	コンセント(エアコン用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
	フロアーダブルコンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
WP	コンセント(防水)		参考型番:WK4105
●	スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5001
●L	パイロットスイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5241
●3	3路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5062
●4	4路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5064
●3WP	3路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5002+WN7941
●4WP	4路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5004+WN7941
	電灯盤	露出壁掛型	
	換気扇	天井付け型	

仮設校舎B棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借(その2)							協同組合アゴラ 代表理事 小寺 豊 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士 一級建築士 第85336号 池上章雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL.086-246-2288 FAX.086-246-2232			
図面	【B棟】1階電灯・コンセント設備平面図						縮尺	A1:1/100 A3:1/200			
No.	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課						令和 7 年 3 月				
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認		検図		製図
E / 005											

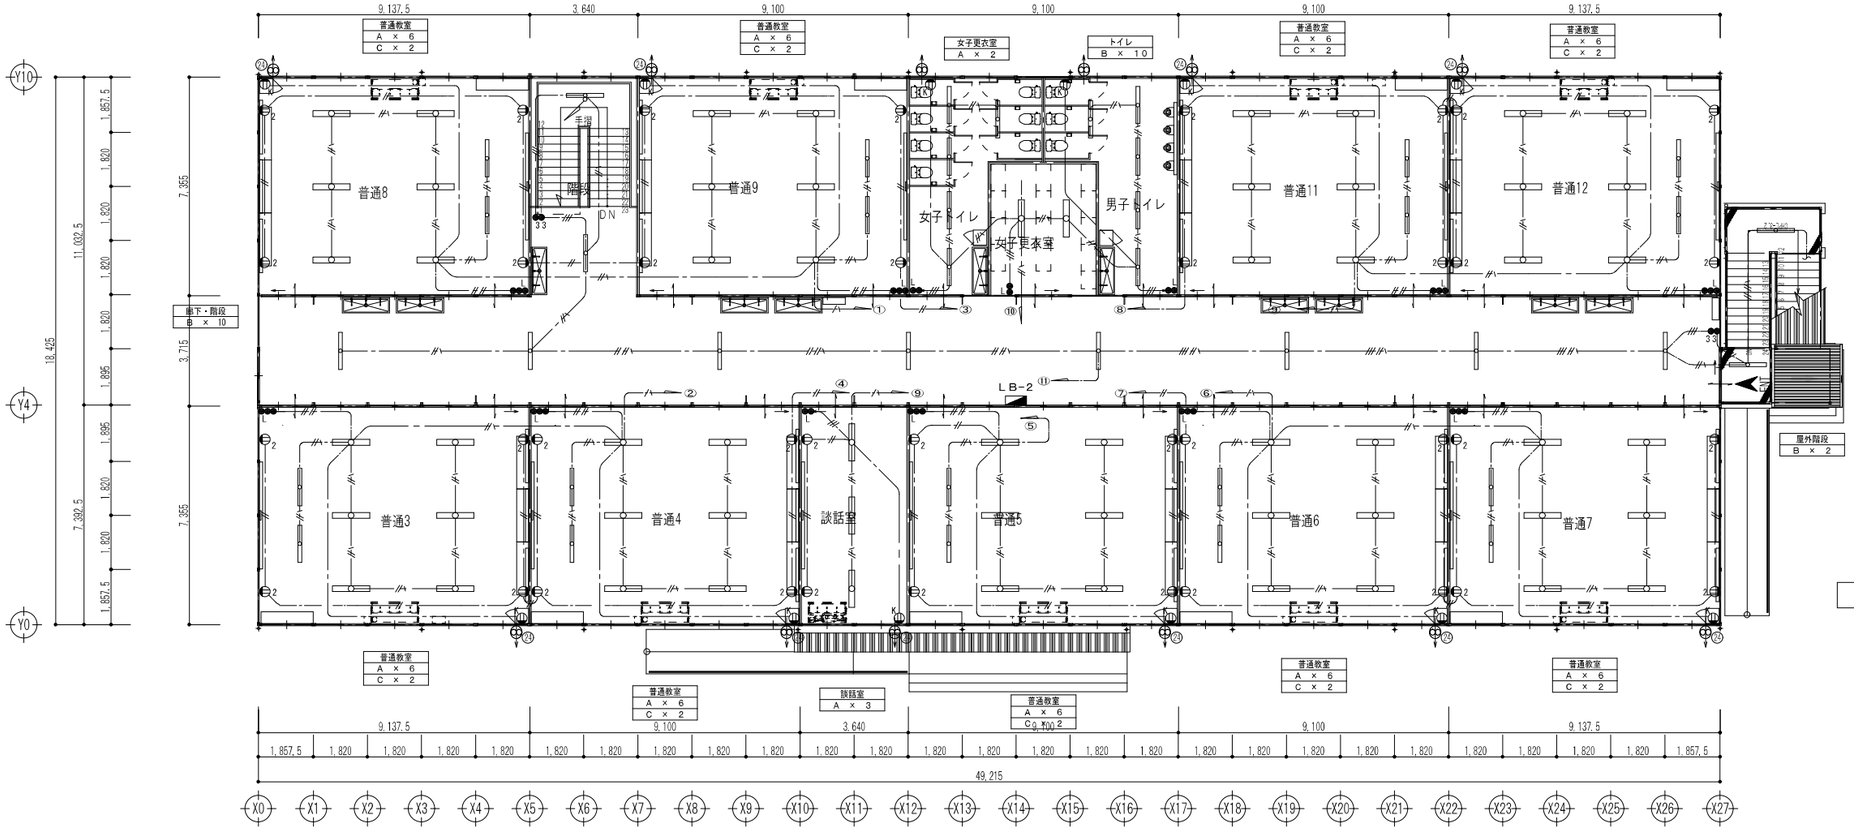

2階平面図 S=1/100

分電盤(LB-2)

NFB2P20A × 14

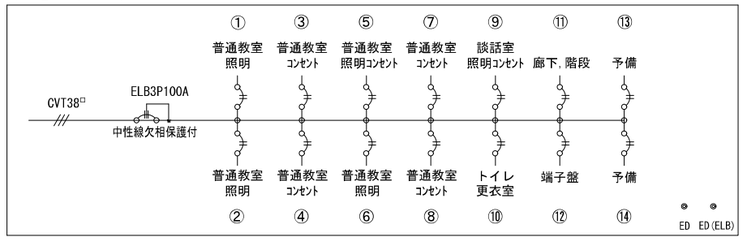

凡例

——-——	VVF1.6-2C
——//——	VVF1.6-3C
——//^——	VVF1.6-3C内1芯ｱｰｽ
——//-//——	VVF1.6-2Cx2
——//-//——	VVF1.6-2C+3C
——//——	VVF2.0-2C
——/^——	VVF2.0-3C内1芯ｱｰｽ
——//-//^——	VVF1.6-2C+3C内1芯ｱｰｽ
——//-//^——	VVF1.6-3C+3C内1芯ｱｰｽ
2.0 ——//-//——	VVF2.0-2C+1.6-3C
2.6 ——/^——	VVF2.6-3C内1芯ｱｰｽ

※露出部はプラモールで保護のこと

凡例

2	2口コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1302
2E	2口コンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1512K
EET	コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1131
2EET	2口コンセント(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ・接地付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN11329
K	コンセント(換気扇用)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN1001
WP	コンセント(防水)		参考型番:WK4105
	コンセント(抜け止め)		
R	リーラーコンセント		
2E	フロアーダブルコンセント(接地極付)	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	
●	スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5001
●L	パイロットスイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5241
●3	3路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5062
●4	4路スイッチ	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製	参考型番:WN5064
●3WP	3路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5002+WN7941
●4WP	4路スイッチ(防水)	ﾌﾟﾚｰﾄ:防雨	参考型番:WN5004+WN7941
	電灯盤	露出壁掛型	
	換気扇	天井付け型	

仮設校舎B棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）							協同組合アゴラ 代表理事 小寺 舎 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士 一級建築士 第65334号 池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL 086-246-2288 FAX 086-246-2232		
図面	【B棟】2階電灯・コンセント設備平面図				縮尺	A1：1/100 A3：1/200				
No. E／06	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月				
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	製図

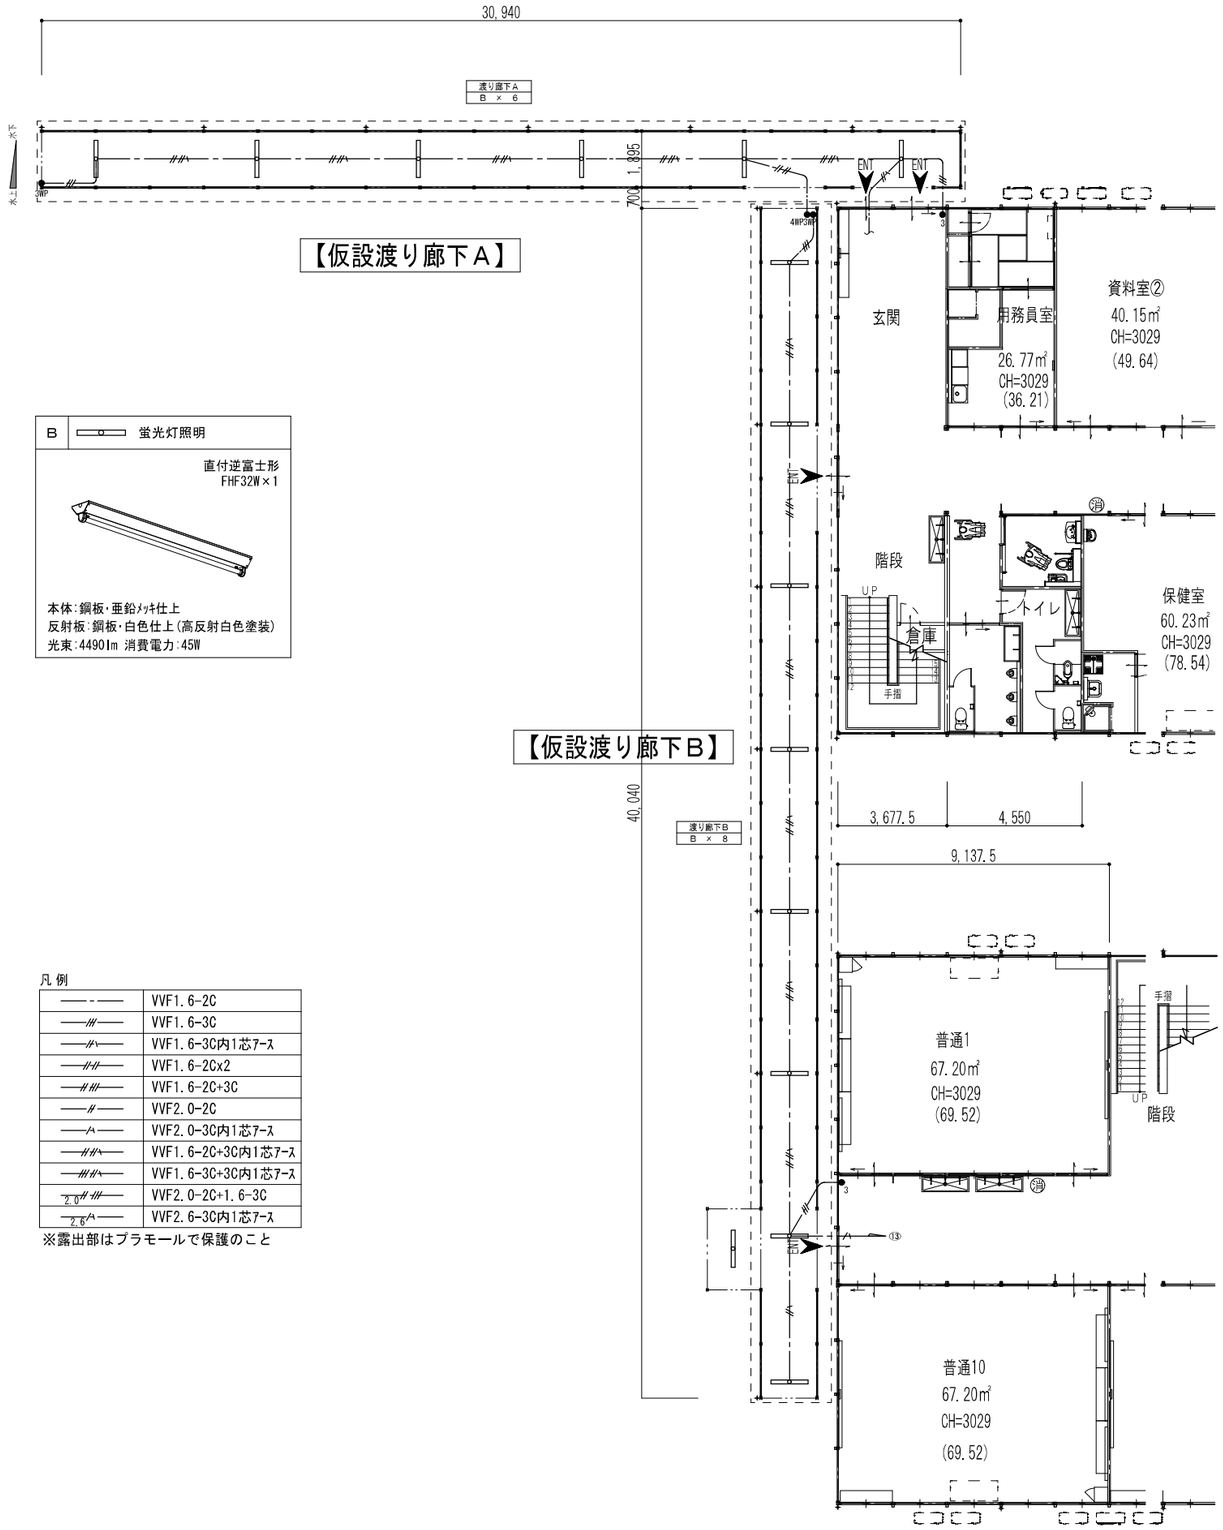

B	蛍光灯照明

直付逆富士形
FHF32W×1

本体:鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板:鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
光束:4490lm 消費電力:45W

凡例

	VVF1.6-2C
	VVF1.6-3C
	VVF1.6-3C内1芯アース
	VVF1.6-2Cx2
	VVF1.6-2C+3C
	VVF2.0-2C
	VVF2.0-3C内1芯アース
	VVF1.6-2C+3C内1芯アース
	VVF1.6-3C+3C内1芯アース
2.0	VVF2.0-2C+1.6-3C
2.6	VVF2.6-3C内1芯アース

※露出部はプラモールで保護のこと

1階平面図　S=1/100

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）							協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第65334号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL.086-246-2288　FAX.086-246-2232		
図面	1階渡り廊下照明設備平面図					縮尺	A1：1/100 A3：1/200			
No. E／007	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月				
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	製図

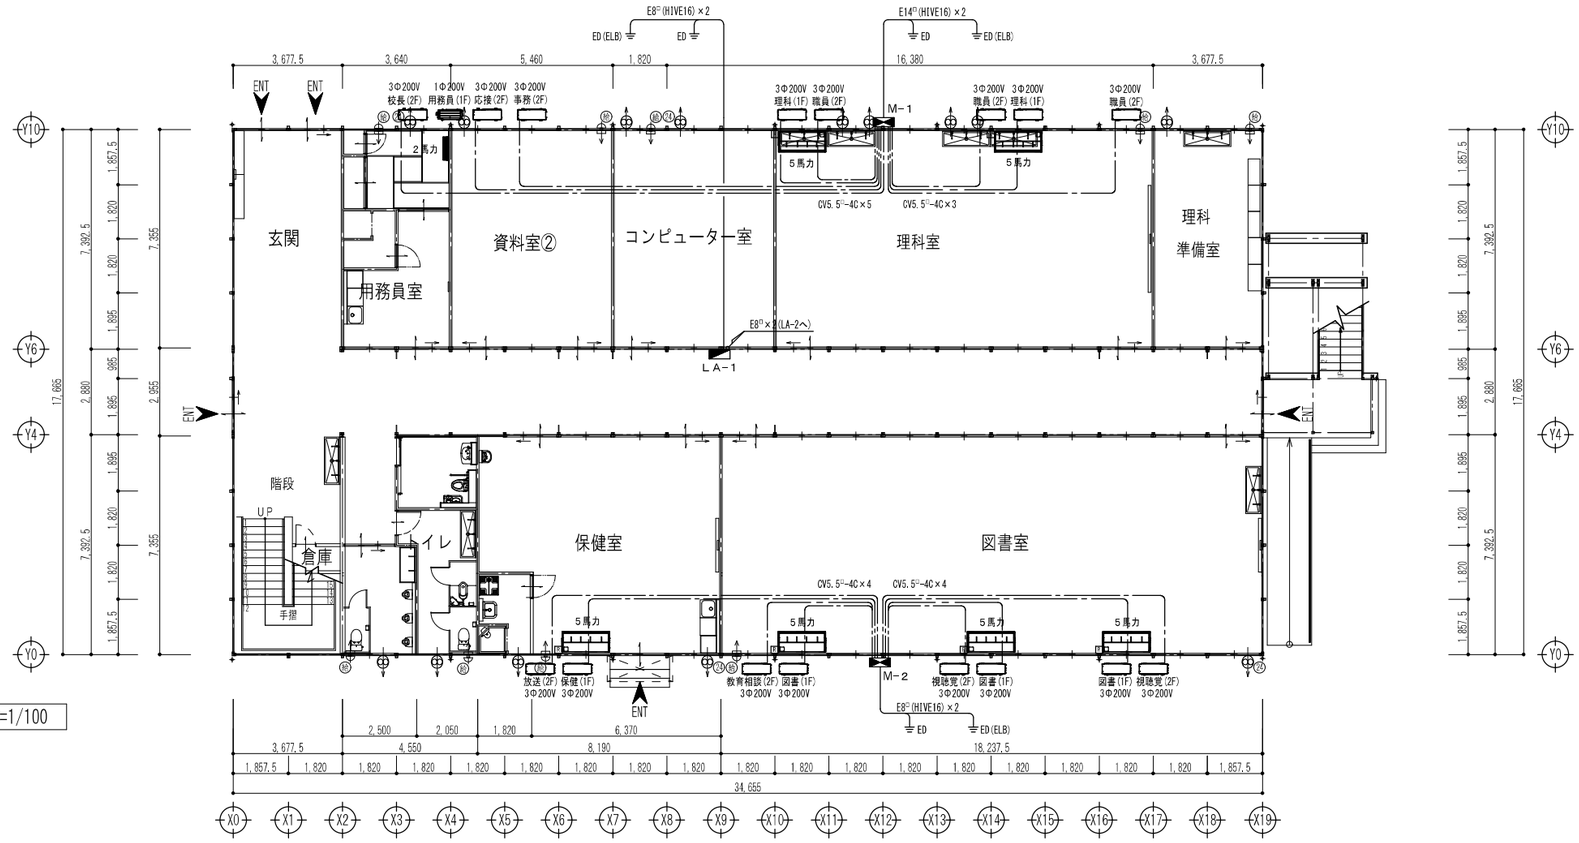

1階平面図　S=1/100

分電盤(LA-1)

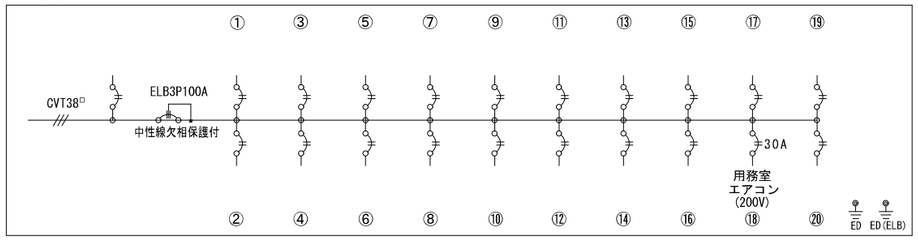

動力盤(M-1)

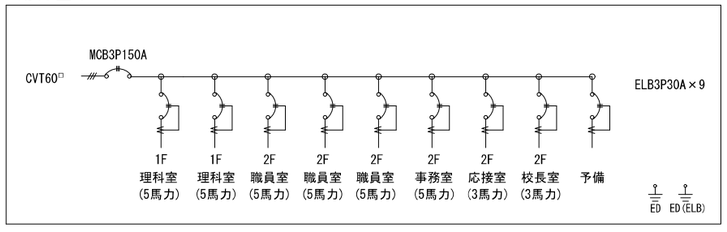

動力盤(M-2)

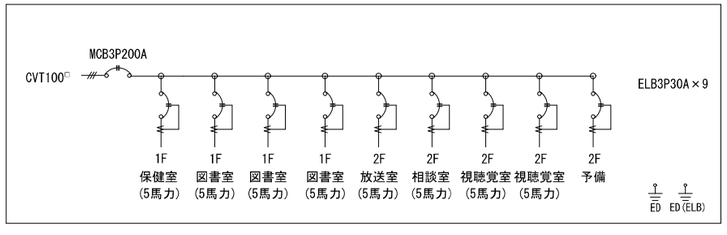

凡例

⋈	動力盤	屋外露出型
——-——	CV5.5□-4C	露出部 PF28

仮設校舎A棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）										
図面	【A棟】1階動力設備平面図				縮尺	A1：1/100 A3：1/200					
No. E／008	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月					
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	設図	

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　薫
一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号
管理建築士　一級建築士 第85336号　池上幸雄
岡山市北区野田三丁目11番20号
TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

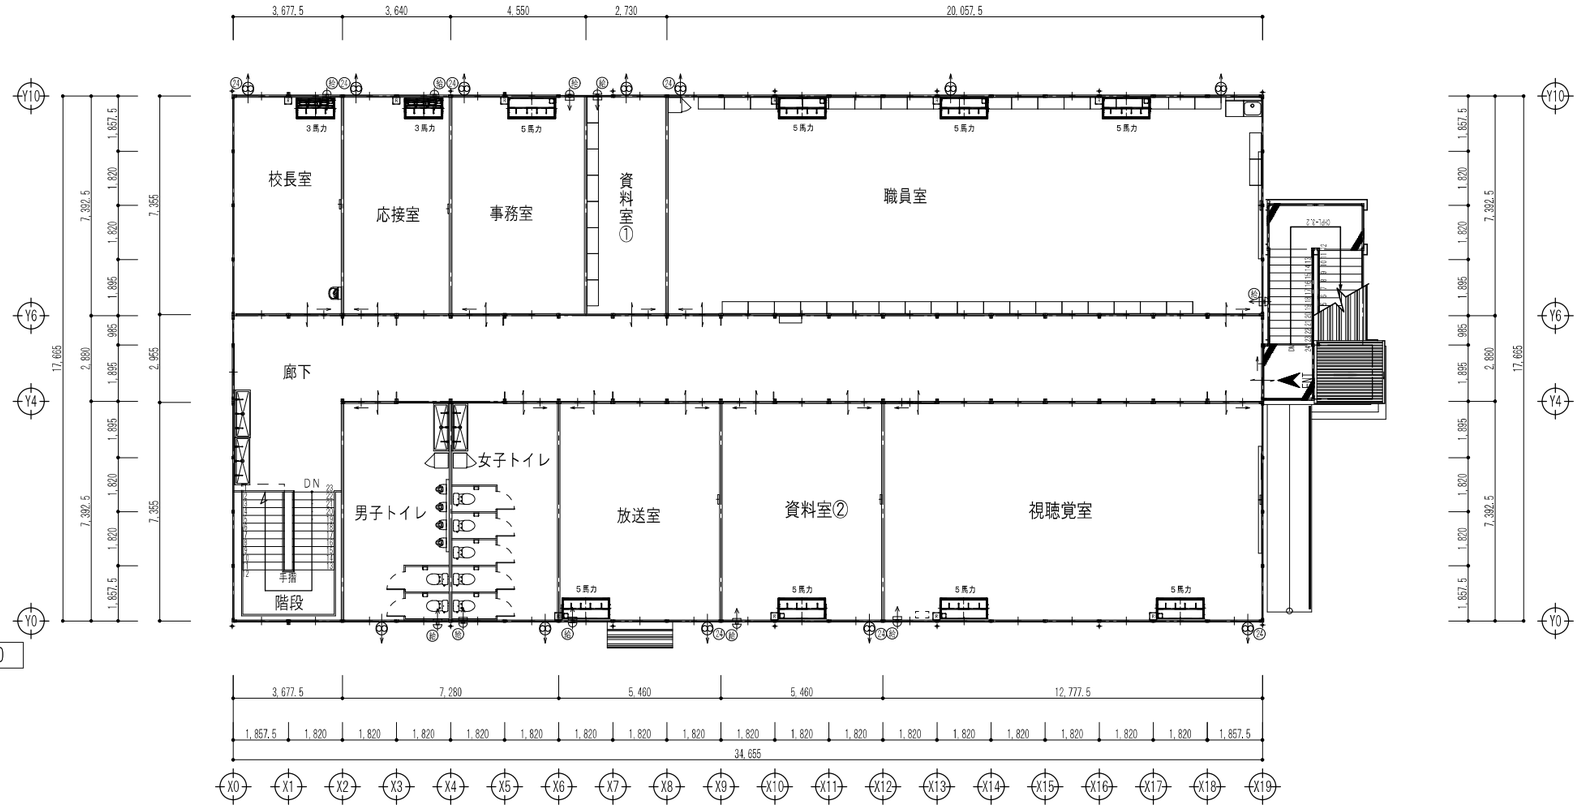

２階平面図　S=1/100

N

仮設校舎Ａ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）							協同組合アゴラ 代表理事　小寺　善 一級建築士事務所岡山県知事豊登第13067号 管理建築士　一級建築士 第85336号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232			
図　面	【A棟】2階動力設備平面図					縮尺	A1：1/100 A3：1/200				
No. E ／ 009	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月					
	課　長	担当課長	課長補佐	係　長	主　任	担　当		承　認	検　閲	設　図	

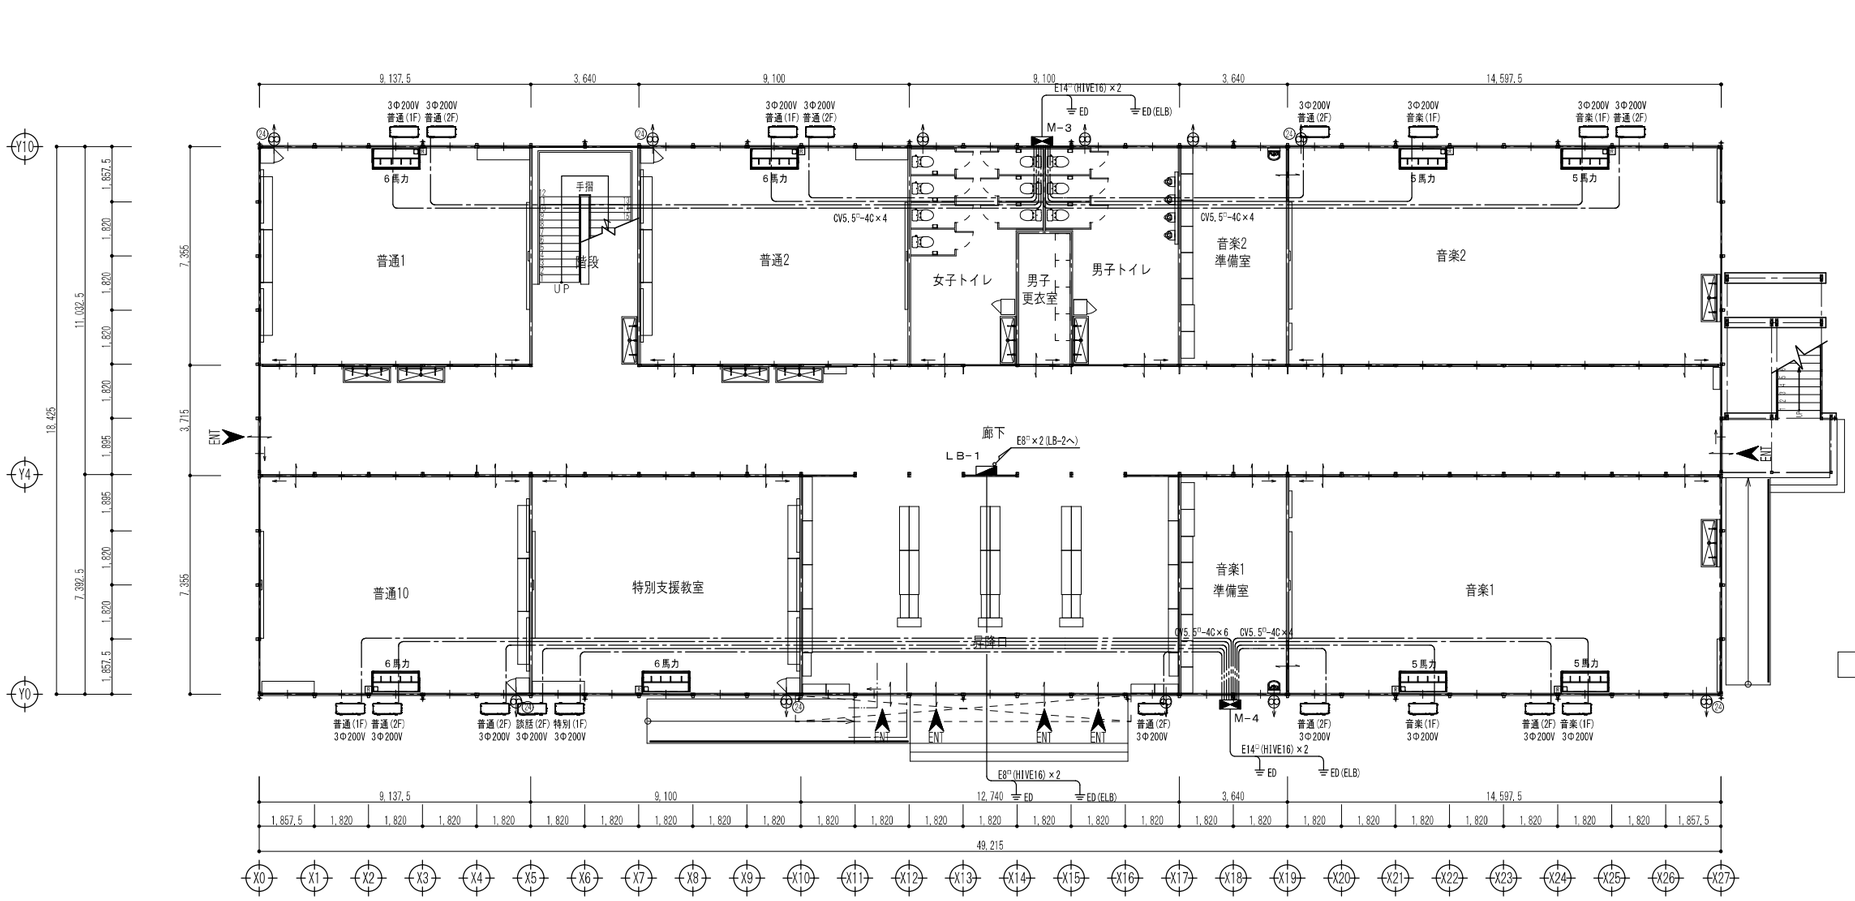

1階平面図　S=1/100

動力盤（M-3）

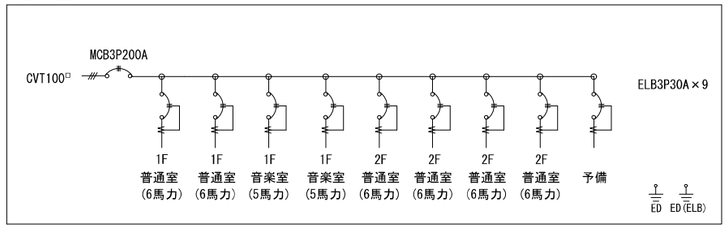

動力盤（M-4）

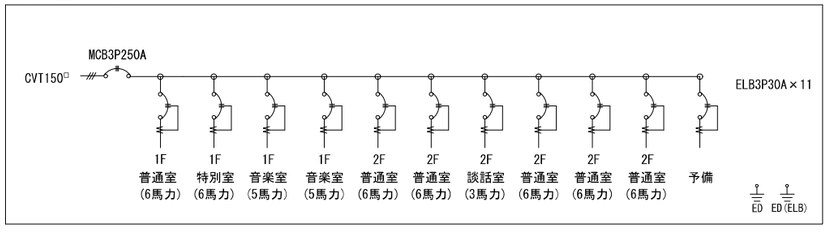

凡例

⧗	動力盤	屋外露出型
——-·——	CV5.5°-4C	露出部 PF28

仮設校舎B棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）		協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第85336号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232
図面	【B棟】1階動力設備平面図	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
No. E／010	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課	令和 7 年 3 月	

課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

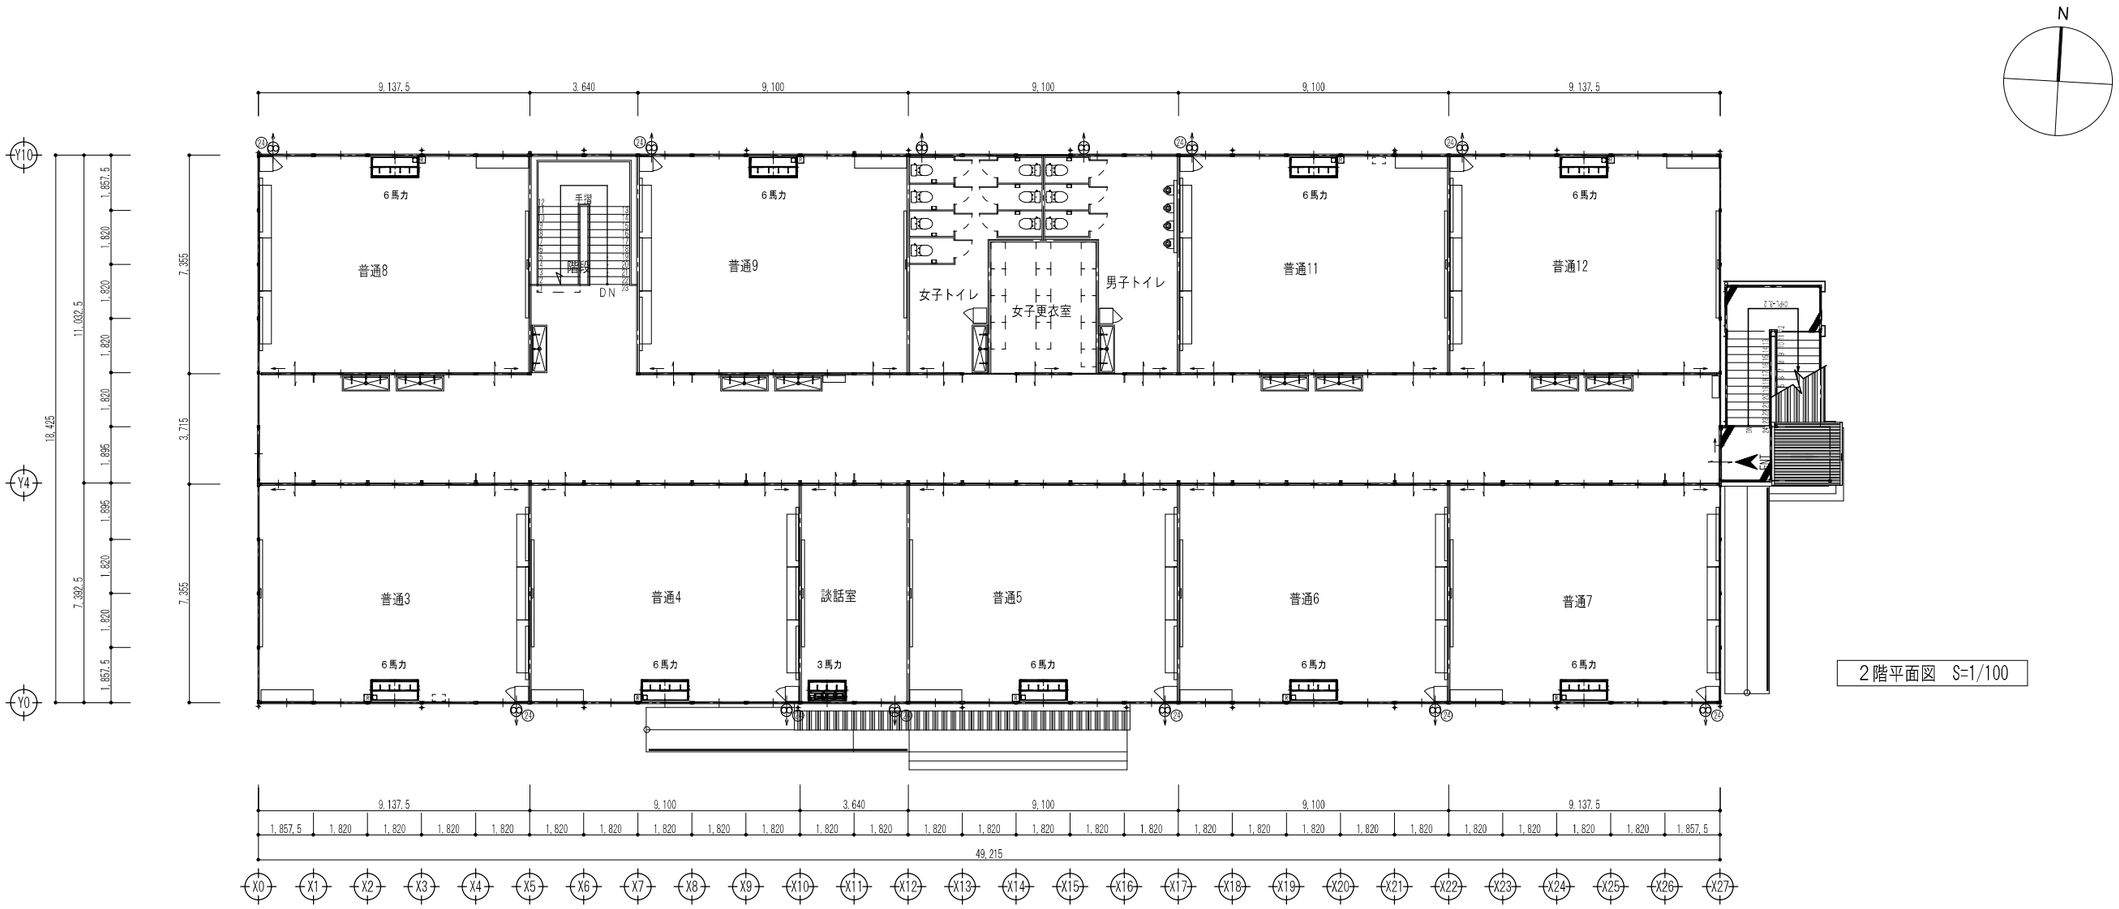

2階平面図　S=1/100

仮設校舎Ｂ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）		協岡綜合アゴラ 代表理事　小寺　舎 一級建築士事務所岡山県知事登録第13557号 管理建築士　一級建築士 第65334号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL 086-246-2288　FAX 086-246-2232
図面	【B棟】２階動力設備平面図	縮尺	A1：1/100 A3：1/200
No.	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課	令和 7 年 3 月	

課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

E／011

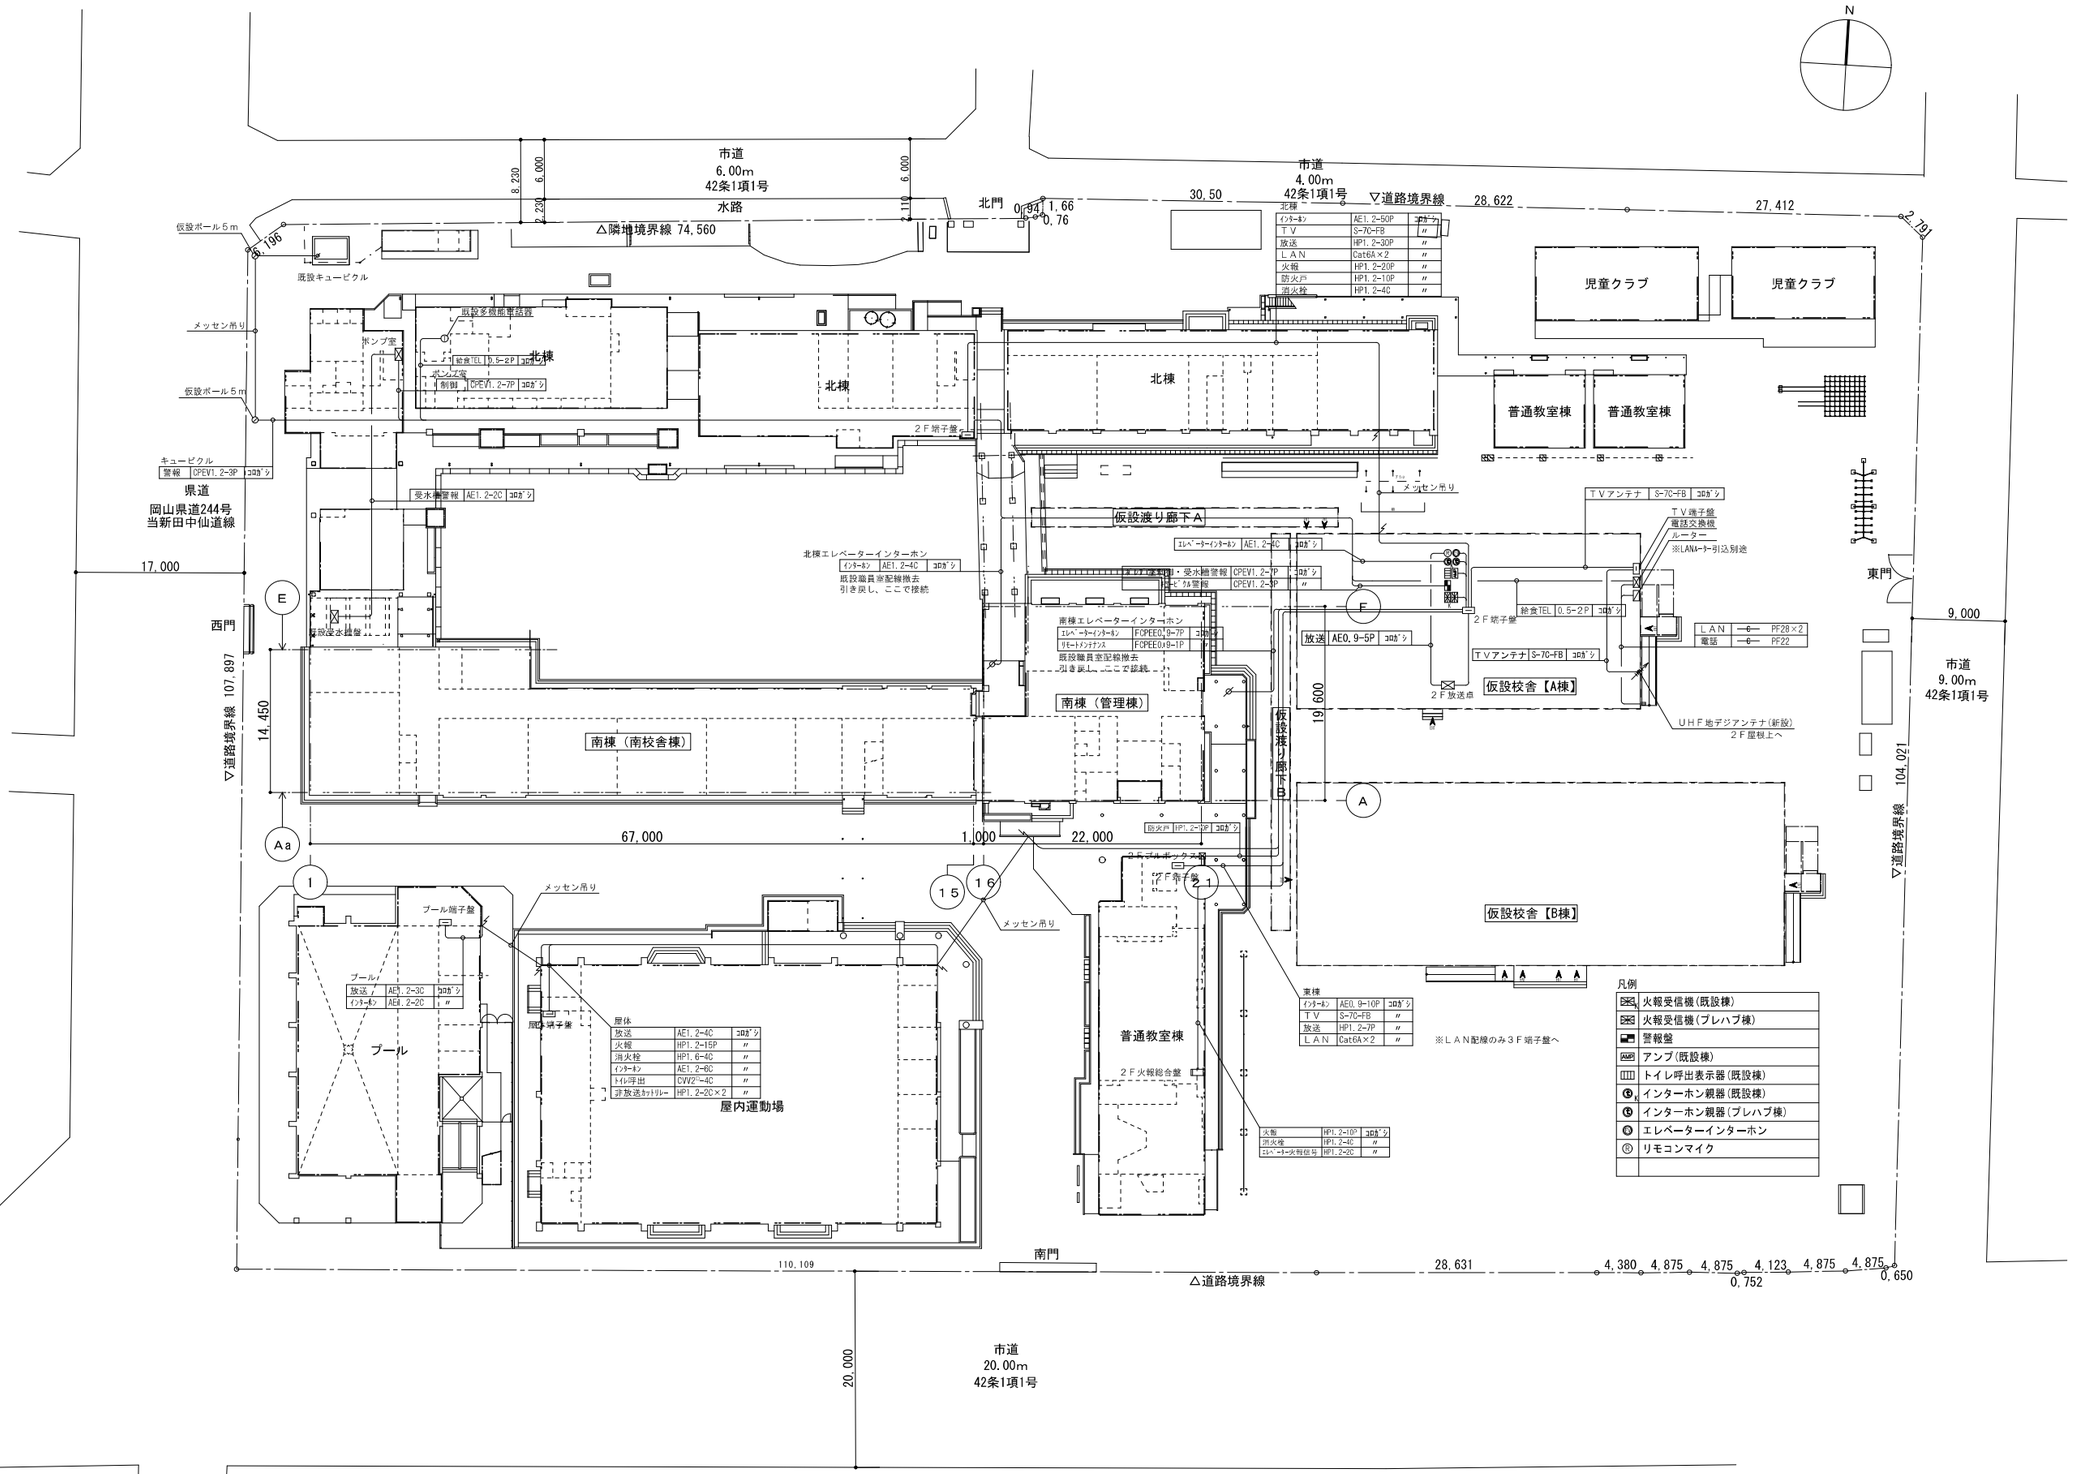

配置図　　1：300

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借　（その2）							協同組合アゴラ 代表理事　小寺　豊 一級建築士事務所岡山県知事豊経第13057号 管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL.086-246-2288　FAX.086-246-2232		
図面	弱電設備配置図				縮尺	A1：1/200 A3：1/600				
No. E／012	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月				
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	設図	

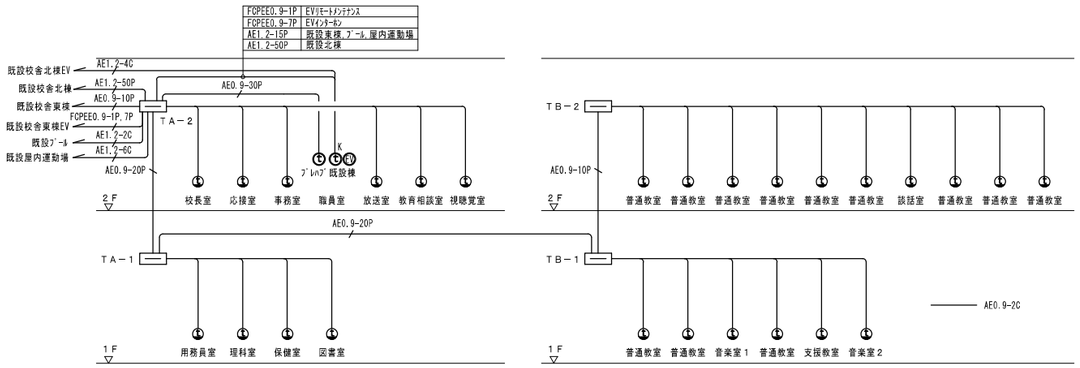

A棟　　B棟

インターホン設備　系統図

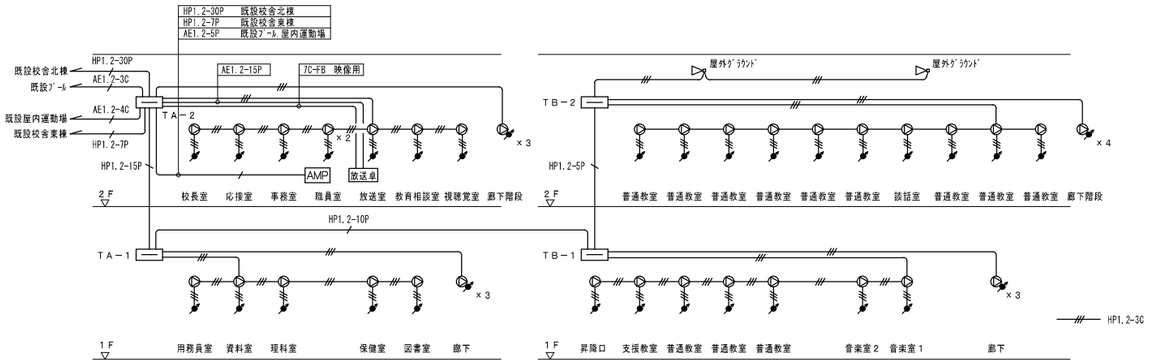

A棟　　B棟

放送設備　系統図

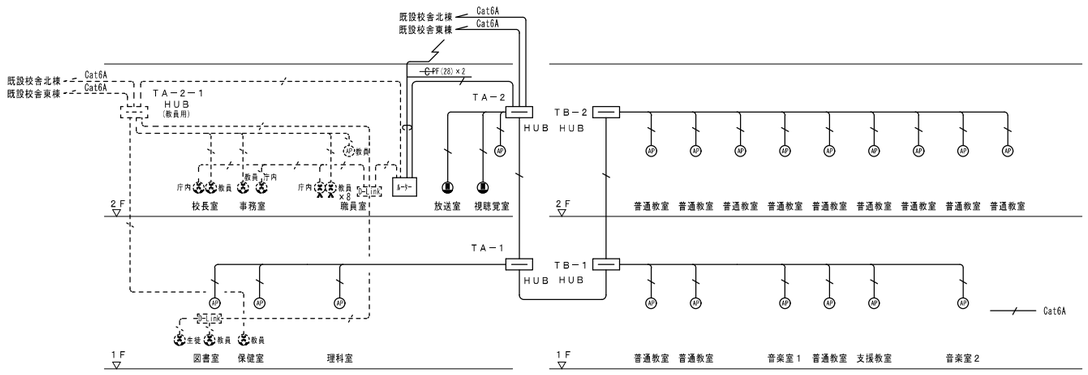

A棟　　B棟

情報設備　系統図

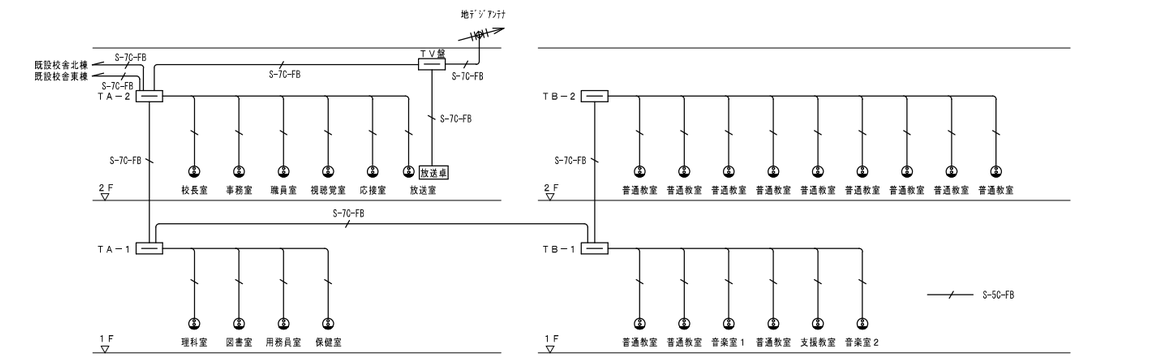

A棟　　B棟

テレビ共同受信設備　系統図

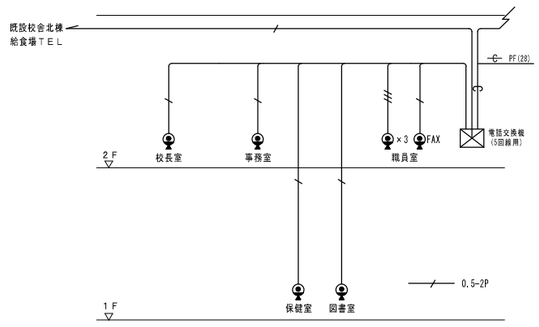

A棟

電話設備　系統図

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）						協同組合アゴラ 代表理事　小寺　豊 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第65334号　浦上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL.086-246-2268　FAX.086-246-2232		
図面	弱電設備系統図			縮尺	A1：NON A3：NON				
No. E ／ 013	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課			令和 7 年 3 月					
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

弱電参考姿図

天井埋込スピーカー



同等品

定格入力	6W(1.67KΩ),3W(3.3KΩ),1W(10KΩ)
周波数特性	120Hz～15kHz
スピーカ	12cmコーン型
その他	

天井埋込スピーカー（ＡＴＴ付）



同等品

定格入力	6W(1.67KΩ),3W(3.3KΩ),1W(10KΩ)
周波数特性	120Hz～15kHz
スピーカ	12cmコーン型
その他	

屋外スピーカー



同等品

定格入力	15W(670Ω),10W(1KΩ),5W(2KΩ)
出力音圧ﾚﾍﾞﾙ	97dB(1W,1M)
周波数特性	150Hz～15kHz
スピーカ	12cm防滴ｺｰﾝ型
その他	取付金具共SUS

非常放送アンプ（既設校舎用）



参考型番:FS10-4020

常用電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
非常電源	ＤＣ２４Ｖ　密閉型ﾆｶﾄﾞ電池実装
定格出力	４００Ｗ
非常系統数	２０系統
周波数特性	５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

アクセスポイント

参考型番:WAB-M2133

周波数範囲	2.4GHz:2400～2484MHz　5GHz:5150～5725MHz
伝送速度	最大1733Mbps

スイッチングハブ

参考型番:EHB-SG2B16F-PL

定格	入力電圧AC100～240V 消費電力247.4W
ポート数	16

インターホン親機（既設校舎用）



参考型番:本体TC-20M
増設選局部TC-40G

電源電圧	AC100V　50/60Hz
形状	壁埋・壁取付
局数	本体：２０局　増設部：４０局

インターホン親機（仮設校舎用）



参考型番:本体TC-10M
増設選局部TC-20G

電源電圧	AC100V　50/60Hz
形状	壁埋・壁取付
局数	本体：１０局　増設部：２０局

インターホン子機



参考型番:TB-SE

その他	樹脂製　ｵﾌｨﾄ

アンプ



参考型番:TA-2120R

電源	ＡＣ１００Ｖ～２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格出力	１２０Ｗ
入力	ページングマイク　リモートマイク×１
	入力１，２（マイク、ライン、優先切替）
出力制御	５局＋一斉（通常、緊急）
機能	ｺﾁ出チャイム内鐘、非常遮断、ラジオ付

リモコンマイク



参考型番:RM-2005

電源	ＤＣ１２Ｖ～２４Ｖ
マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
スピーカー制御	５局＋一斉
機能	グループ放送制御
	通常/緊急一斉放送制御
	増設機能（４台）
仕上	ケース：樹脂　ブライトグレー

トイレ呼出表示器



参考型番:CBN3C

常用電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　(内部電源DC12V)
形状	壁取付型
窓数	３窓
表示方式	呼出音と表示窓点灯

警報盤



参考型番:ARM10RN

常用電源	ＡＣ１００Ｖ～２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格出力	７．５Ｗ
警報回路数	１０回路

子時計



参考型番:TCF110705

型式	φ700壁取付丸型　屋外防雨型
定格	DC24V 有極30秒運転 16mA
ケース	鋼板　クリームホワイト色塗装
表ガラス	ポリカボネート　透明ｔ＝５
文字板	鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

パルス発生器



参考型番:TA511

出力容量	出力容量 60mA　停電補償時間 30時間以上
出力信号	DC24V有極30秒ﾊﾟﾙｽ
蓄電池	ﾆｯｹﾙｶﾄﾞﾐｳﾑ蓄電池 DC24V 110mAH

モニター子時計



参考型番:TC910

型式	12cmｺｰﾝ型
定格	DC24V有極30秒ﾊﾟﾙｽ　消費電流12mA
指針	ｱﾙﾐ　黒色塗装
文字板	ABS樹脂　白色　文字黒色印刷

録音機能付ﾍﾞﾙﾀｲﾏｰ



参考型番:TD73

電源	ＡＣ１００Ｖ～２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
停電補償時間	８００時間以上
制御出力	２回路独立　無電圧a接出力
プログラム設定	周期　通関　最大プログラム数：１２０ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
	最大年間休日設定数366日

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）						協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第85336号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232		
図面	弱電設備姿図				縮尺	A1：NON A3：NON			
No. E ／ 014	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課　令和 7 年 3 月								
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	製図

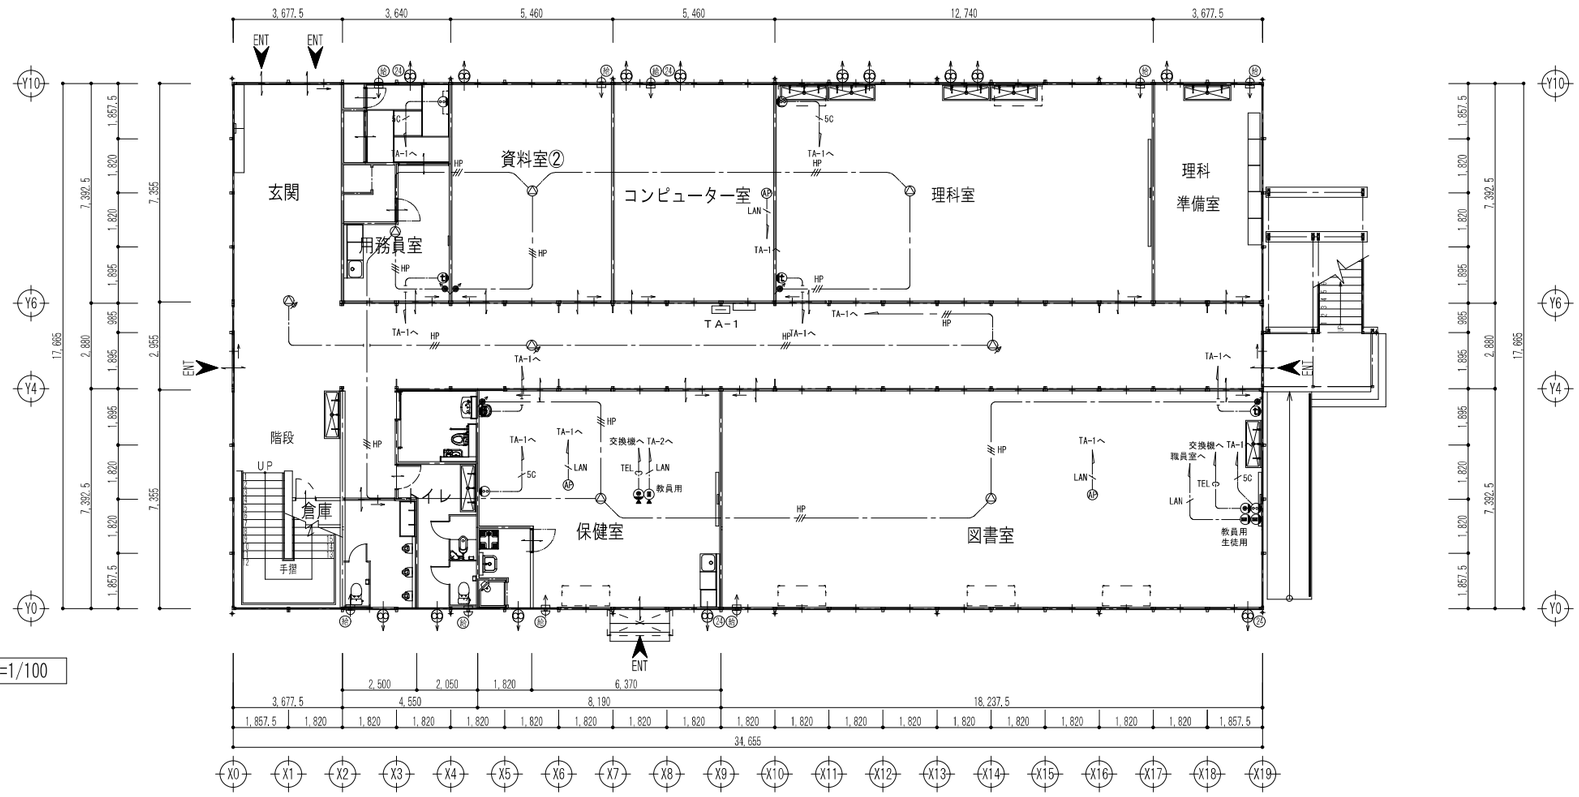

1階平面図　S=1/100

凡例

	スピーカー	参考姿図参照
	スピーカー	参考姿図参照
	屋外スピーカー	参考姿図参照
	アッテネーター	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	インターホン	参考姿図参照
	ＴＶ直列ユニット	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	電話コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報アクセスポイント	参考姿図参照
	子時計	参考姿図参照
	端子盤	

凡例

——-——	AE0.9-2C	ｲﾝﾀｰﾎﾝ
——//AE——	AE1.2-2C	時計
——///HP——	HP1.2-3C	放送
——/5C——	S-5C-FB	テレビ
——/LAN——	Cat6A	ＬＡＮ
——C——	空配管	

仮設校舎Ａ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）		協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第65336号　池上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232
図面	【A棟】１階弱電設備平面図	縮尺	A1：1/100 A3：1/200
No. E／015	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課	令和 7 年 3 月	

課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認	検図	設図

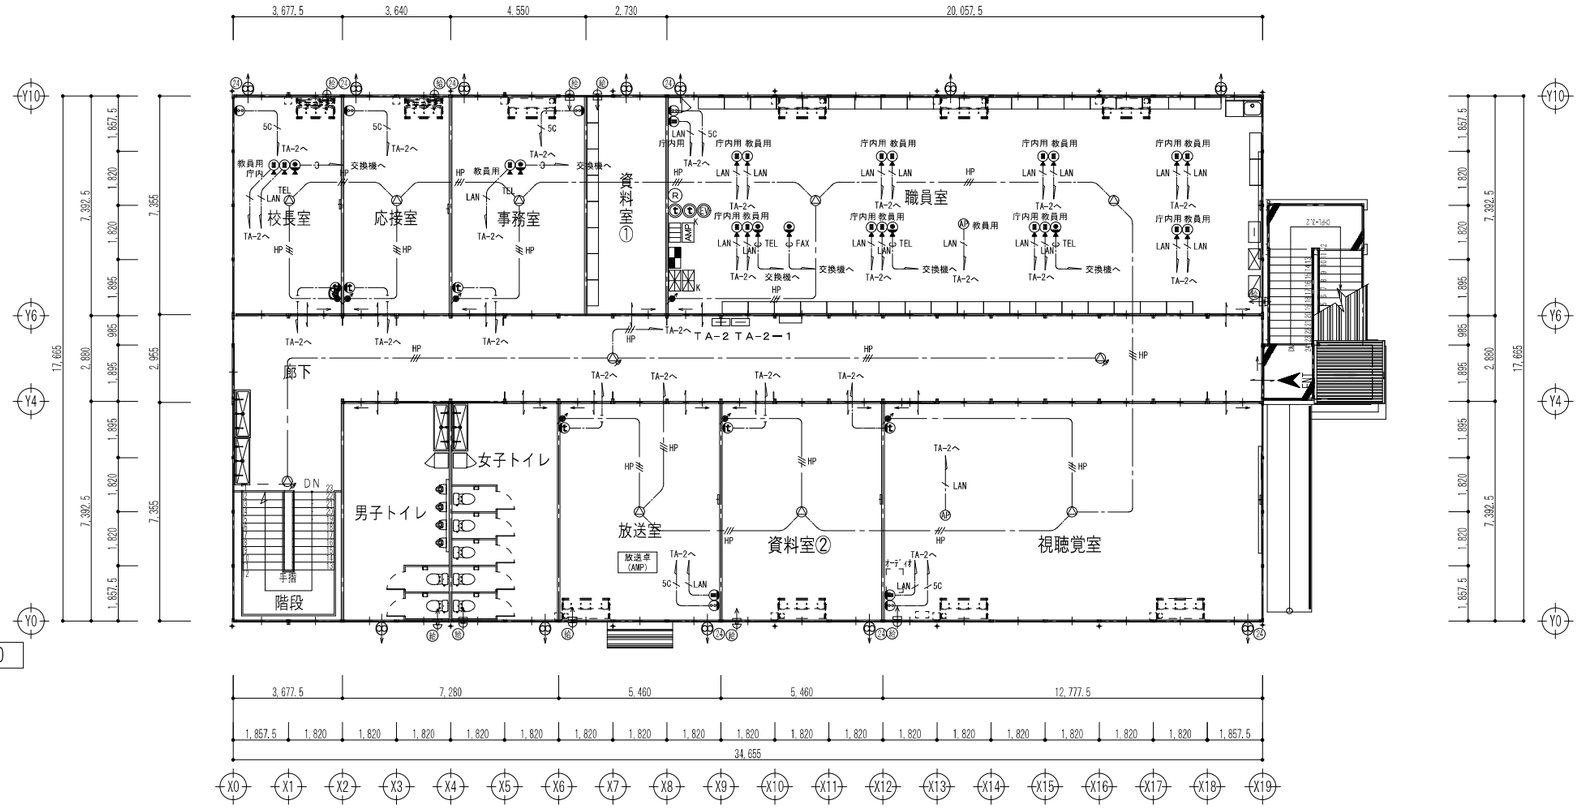

２階平面図　S=1/100

凡例

	スピーカー	参考姿図参照
	スピーカー	参考姿図参照
	屋外スピーカー	参考姿図参照
	アッテネーター	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	インターホン	参考姿図参照
	ＴＶ直列ユニット	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	電話コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報アクセスポイント	参考姿図参照
	子時計	参考姿図参照
	端子盤	

凡 例

——-——	AE0.9-2C	ｲﾝﾀｰﾎﾝ
——//AE——	AE1.2-2C	時計
——///HP——	HP1.2-3C	放送
——/5C——	S-5C-FB	テレビ
——/LAN——	Cat6A	ＬＡＮ
——C——	空配管	

仮設校舎Ａ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）										
図面	【A棟】2階弱電設備平面図						縮尺	A1：1/100 A3：1/200			
No. E／016	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課						令和 7 年 3 月				
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当	承認		検図		設図

協同組合アゴラ
代表理事　小寺　善
一級建築士事務所岡山県知事登録第13007号
管理建築士　一級建築士 第85336号　池上幸雄
岡山市北区野田三丁目11番20号
TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232

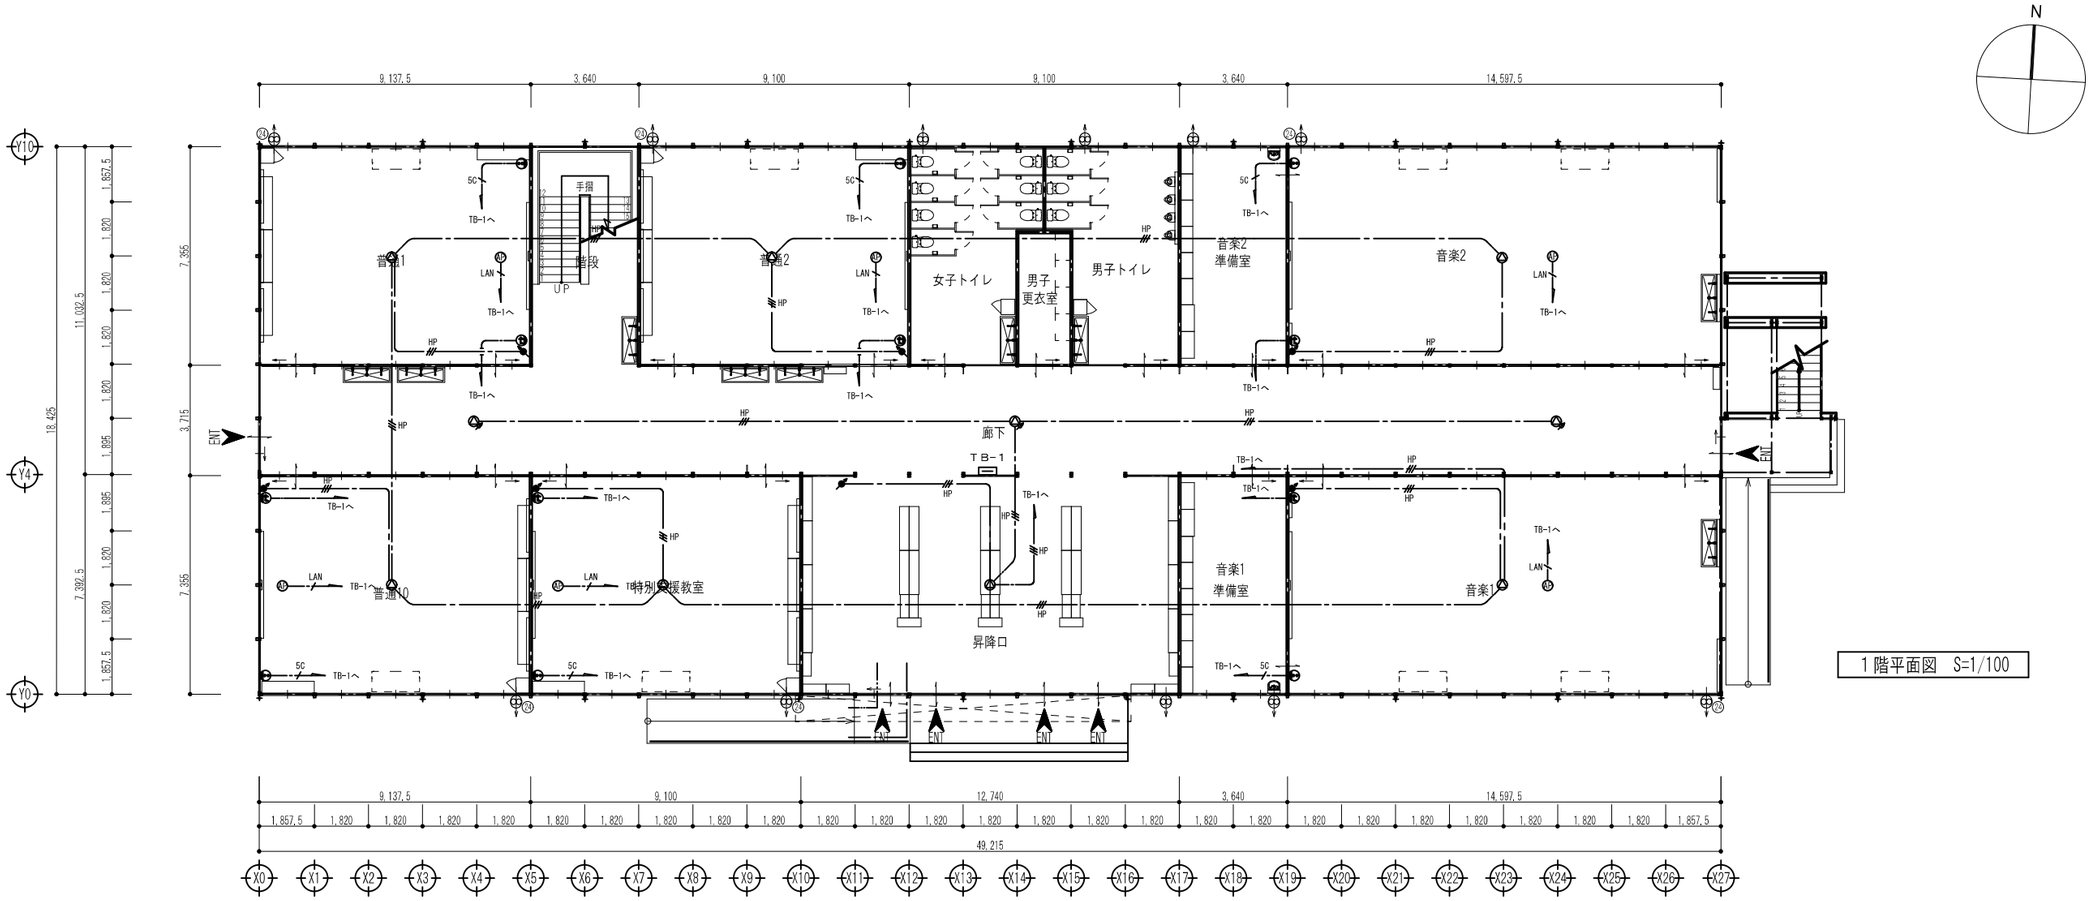

1階平面図　S=1/100

凡例

	スピーカー	参考姿図参照
	スピーカー	参考姿図参照
	屋外スピーカー	参考姿図参照
	アッテネーター	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	インターホン	参考姿図参照
	ＴＶ直列ユニット	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	電話コンセント	ﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂製
	情報アクセスポイント	参考姿図参照
	子時計	参考姿図参照
	端子盤	

凡例

——-——	AE0.9-2C	ｲﾝﾀｰﾎﾝ
——//AE——	AE1.2-2C	時計
——///HP——	HP1.2-3C	放送
——/5C——	S-5C-FB	テレビ
——/LAN——	Cat6A	ＬＡＮ
——E——	空配管	

仮設校舎Ｂ棟

工事名	岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借（その2）									協同組合アゴラ 代表理事　小寺　薫 一級建築士事務所岡山県知事登録第13057号 管理建築士　一級建築士 第85336号　浦上幸雄 岡山市北区野田三丁目11番20号 TEL:086-246-2288　FAX:086-246-2232	
図面	【B棟】1階弱電設備平面図					縮尺	A1:1/100 A3:1/200				
No. E ／ 017	岡山市都市整備局住宅建築部公共建築課					令和 7 年 3 月					
	課長	担当課長	課長補佐	係長	主任	担当		承認	検図	設図	