


Y0  
Y1  
Y2  
Y3  
Y4


| 記号   | 名称               | 備考      |
|------|------------------|---------|
| ①    | 床下分電盤            |         |
| ②    | 壁付分電盤            | 遮断は自動器具 |
| ③ ZE | 壁付分電盤 ZP15A×2・ET |         |
| ④ ET | 壁付分電盤 ZP15A・ET   |         |
| ⑤    | 床付分電盤            |         |

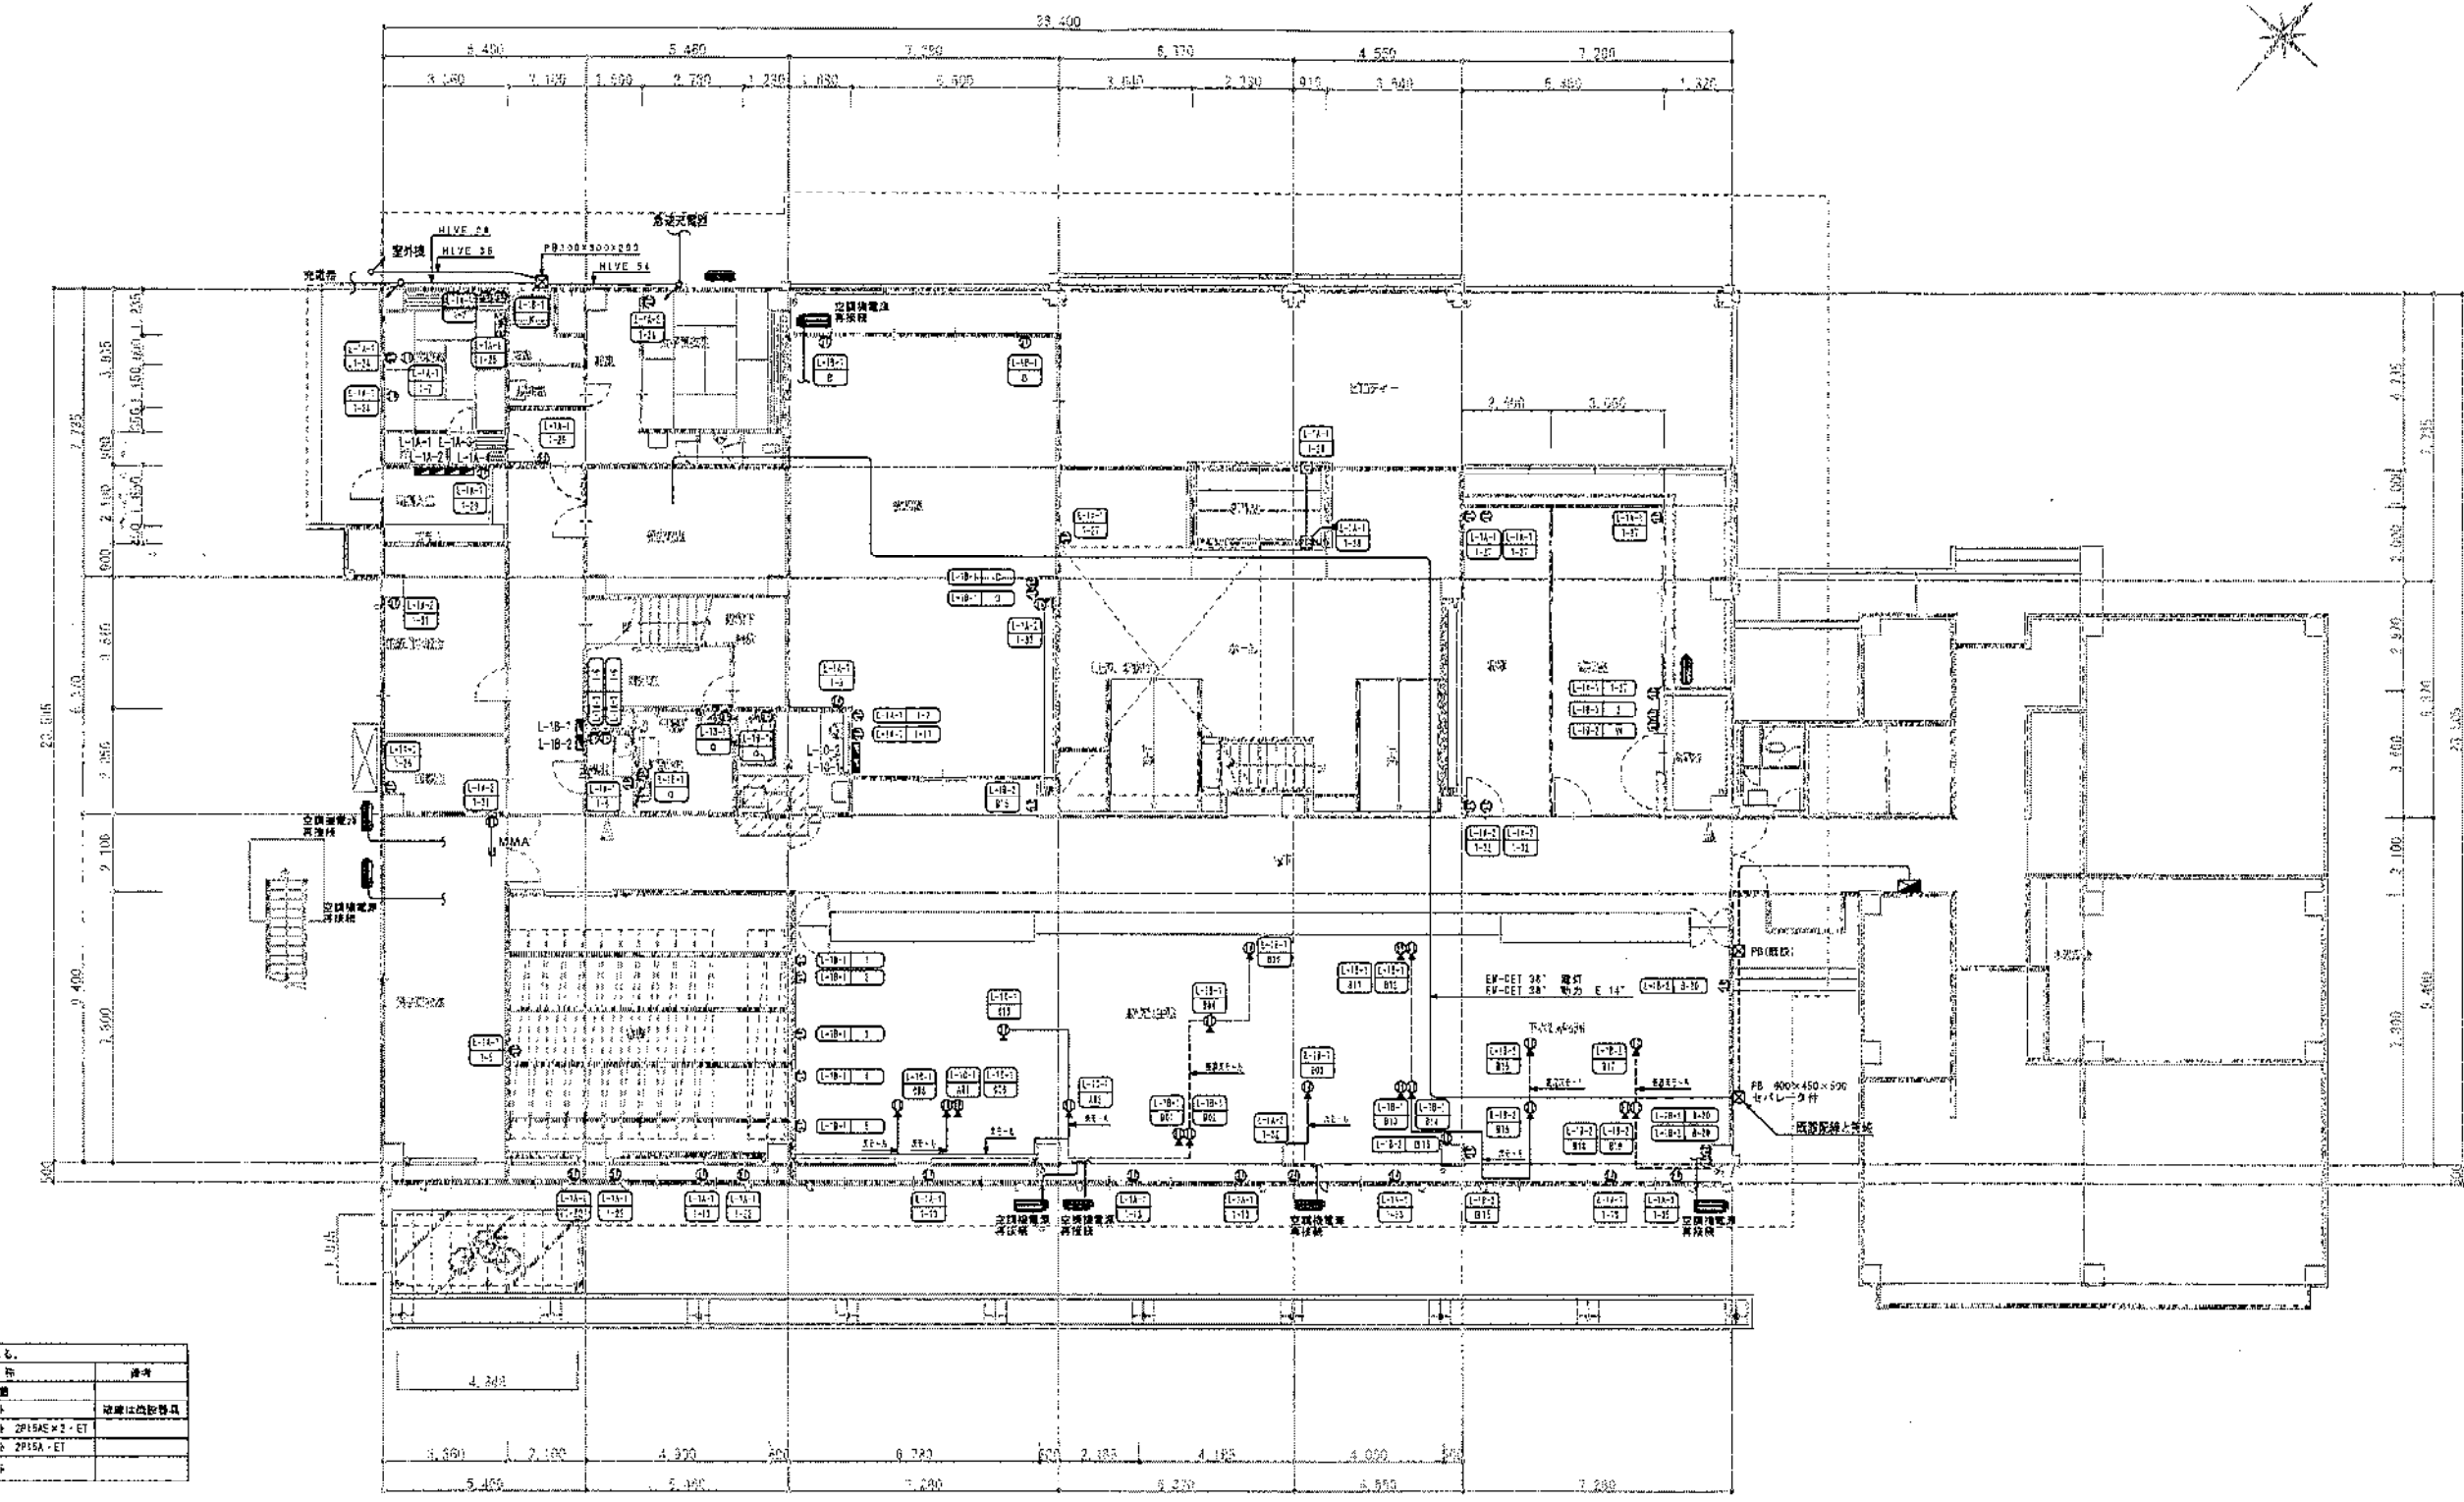


X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 階平面図 1/100


竣工図  
瀬戸支所庁舎  
電気設備図

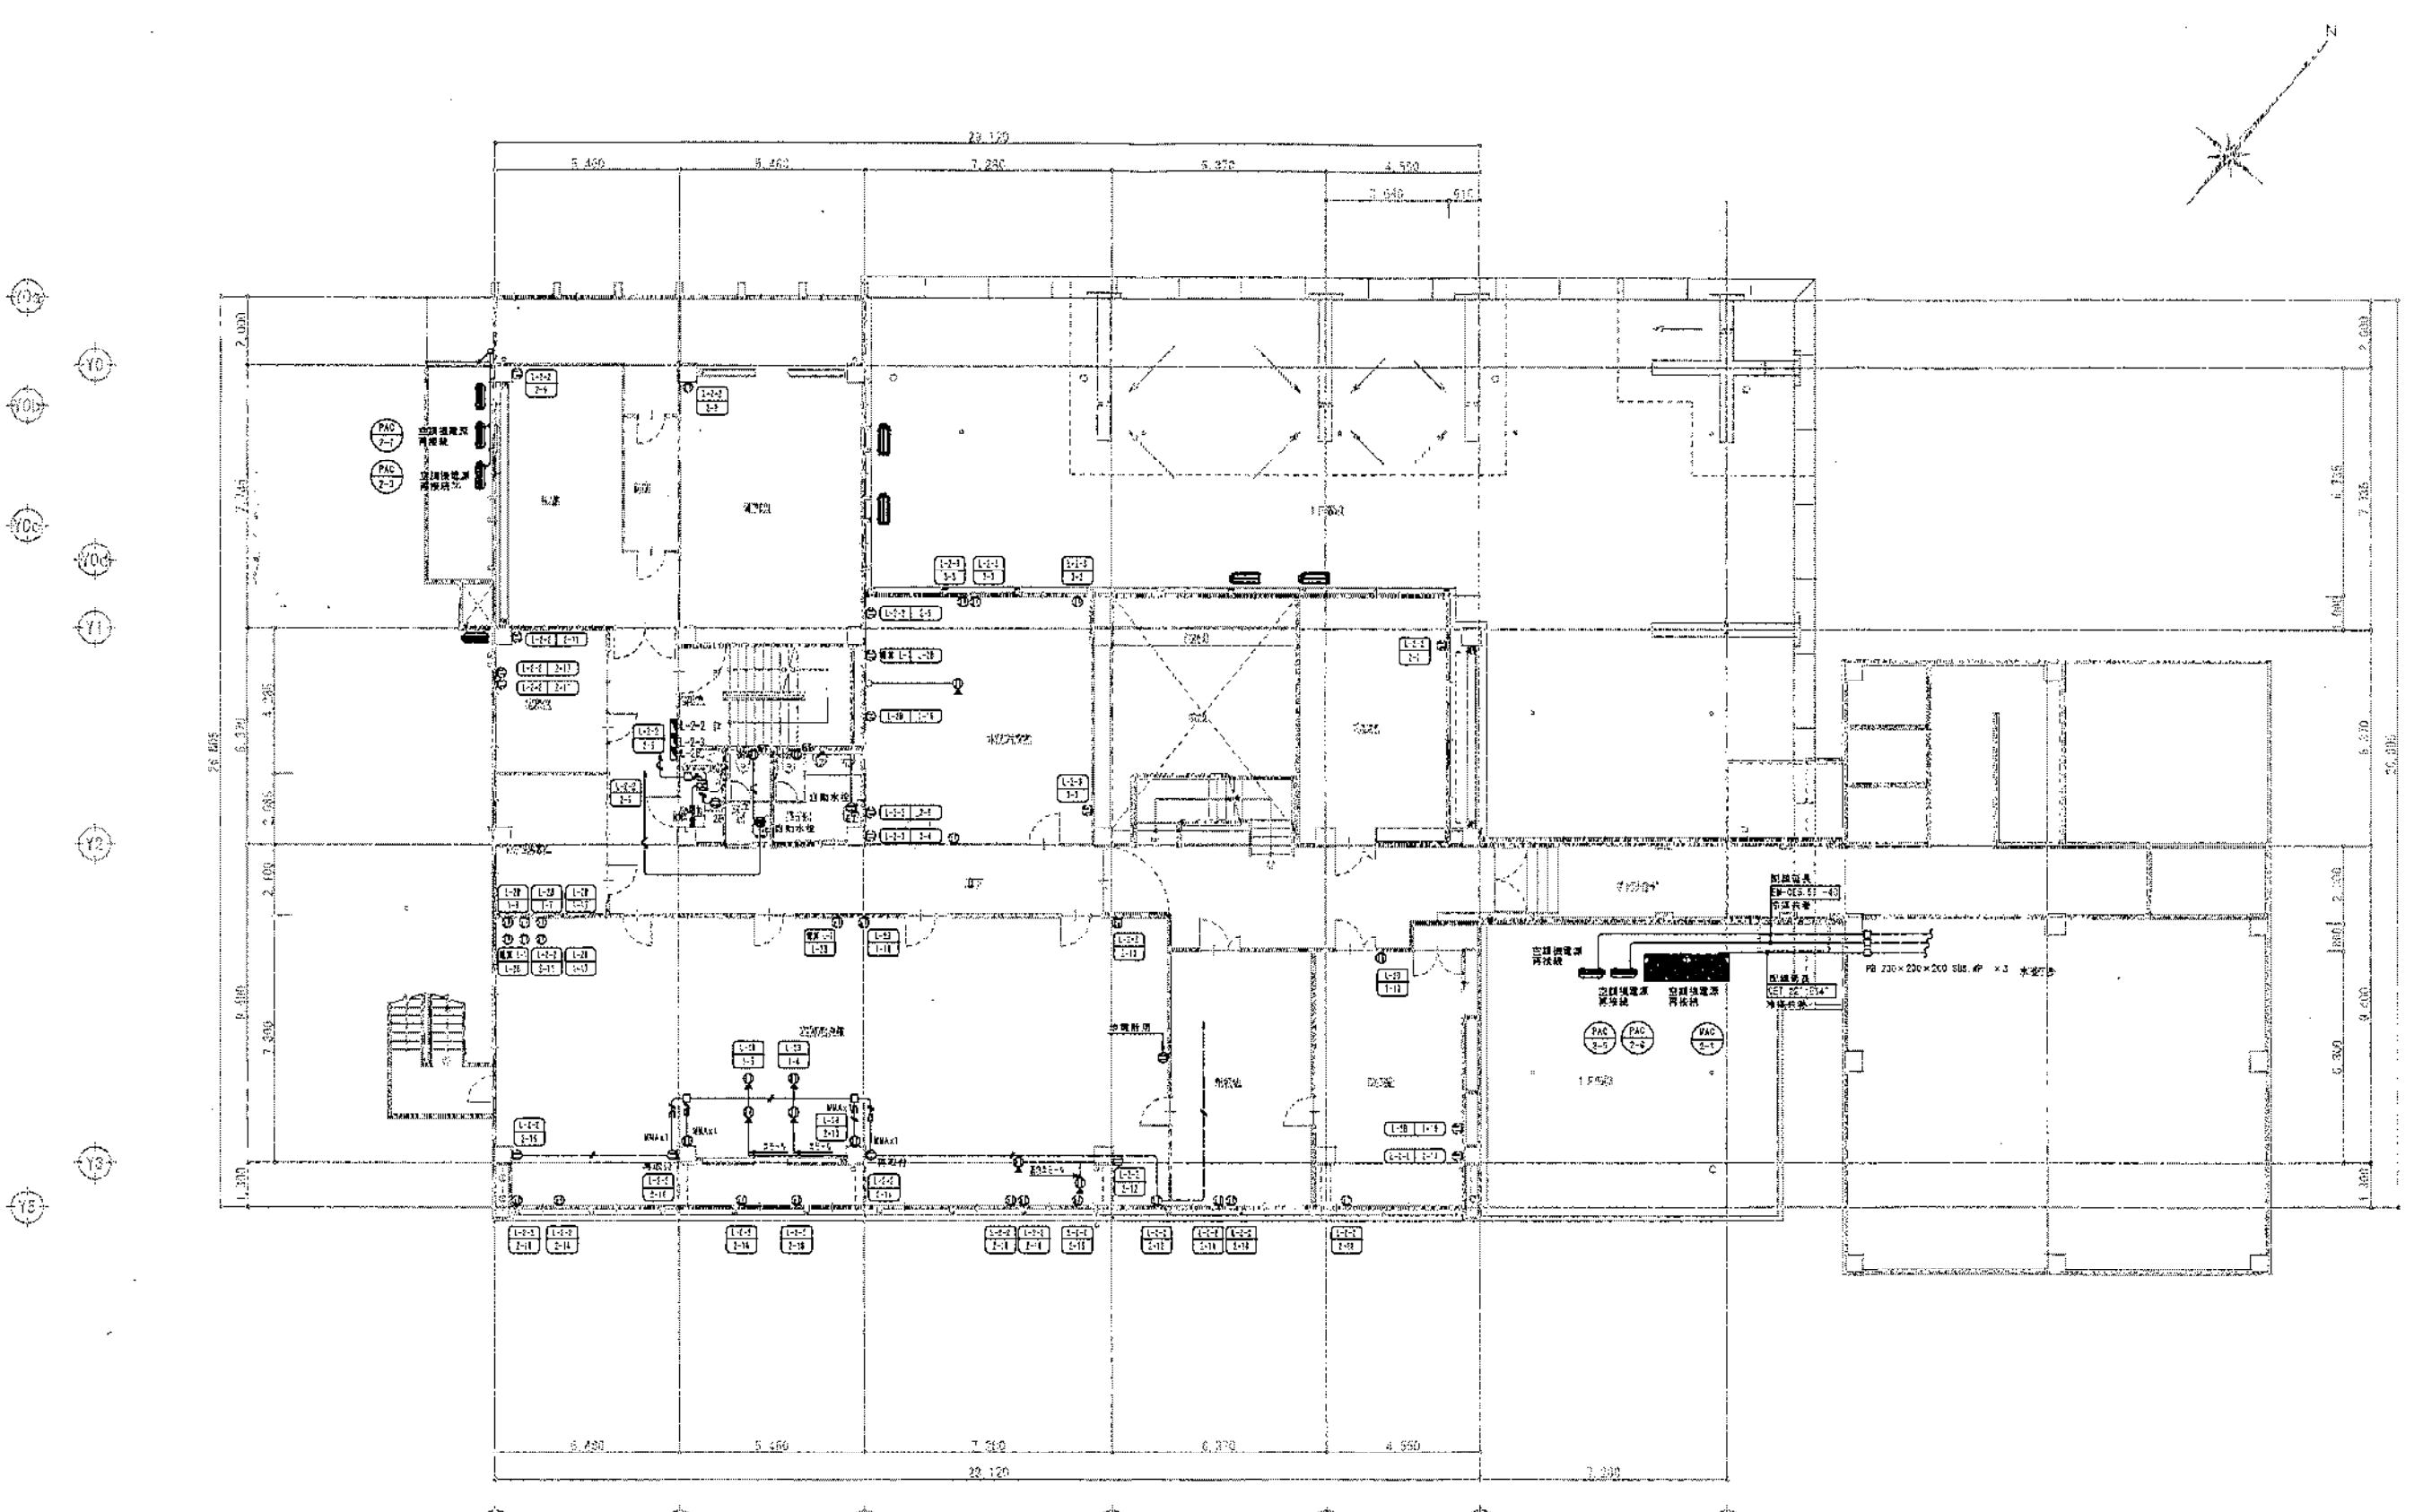

瀬戸支所庁舎  
電気設備図




Y06  
Y05  
Y04  
Y03  
Y02  
Y01  
Y00

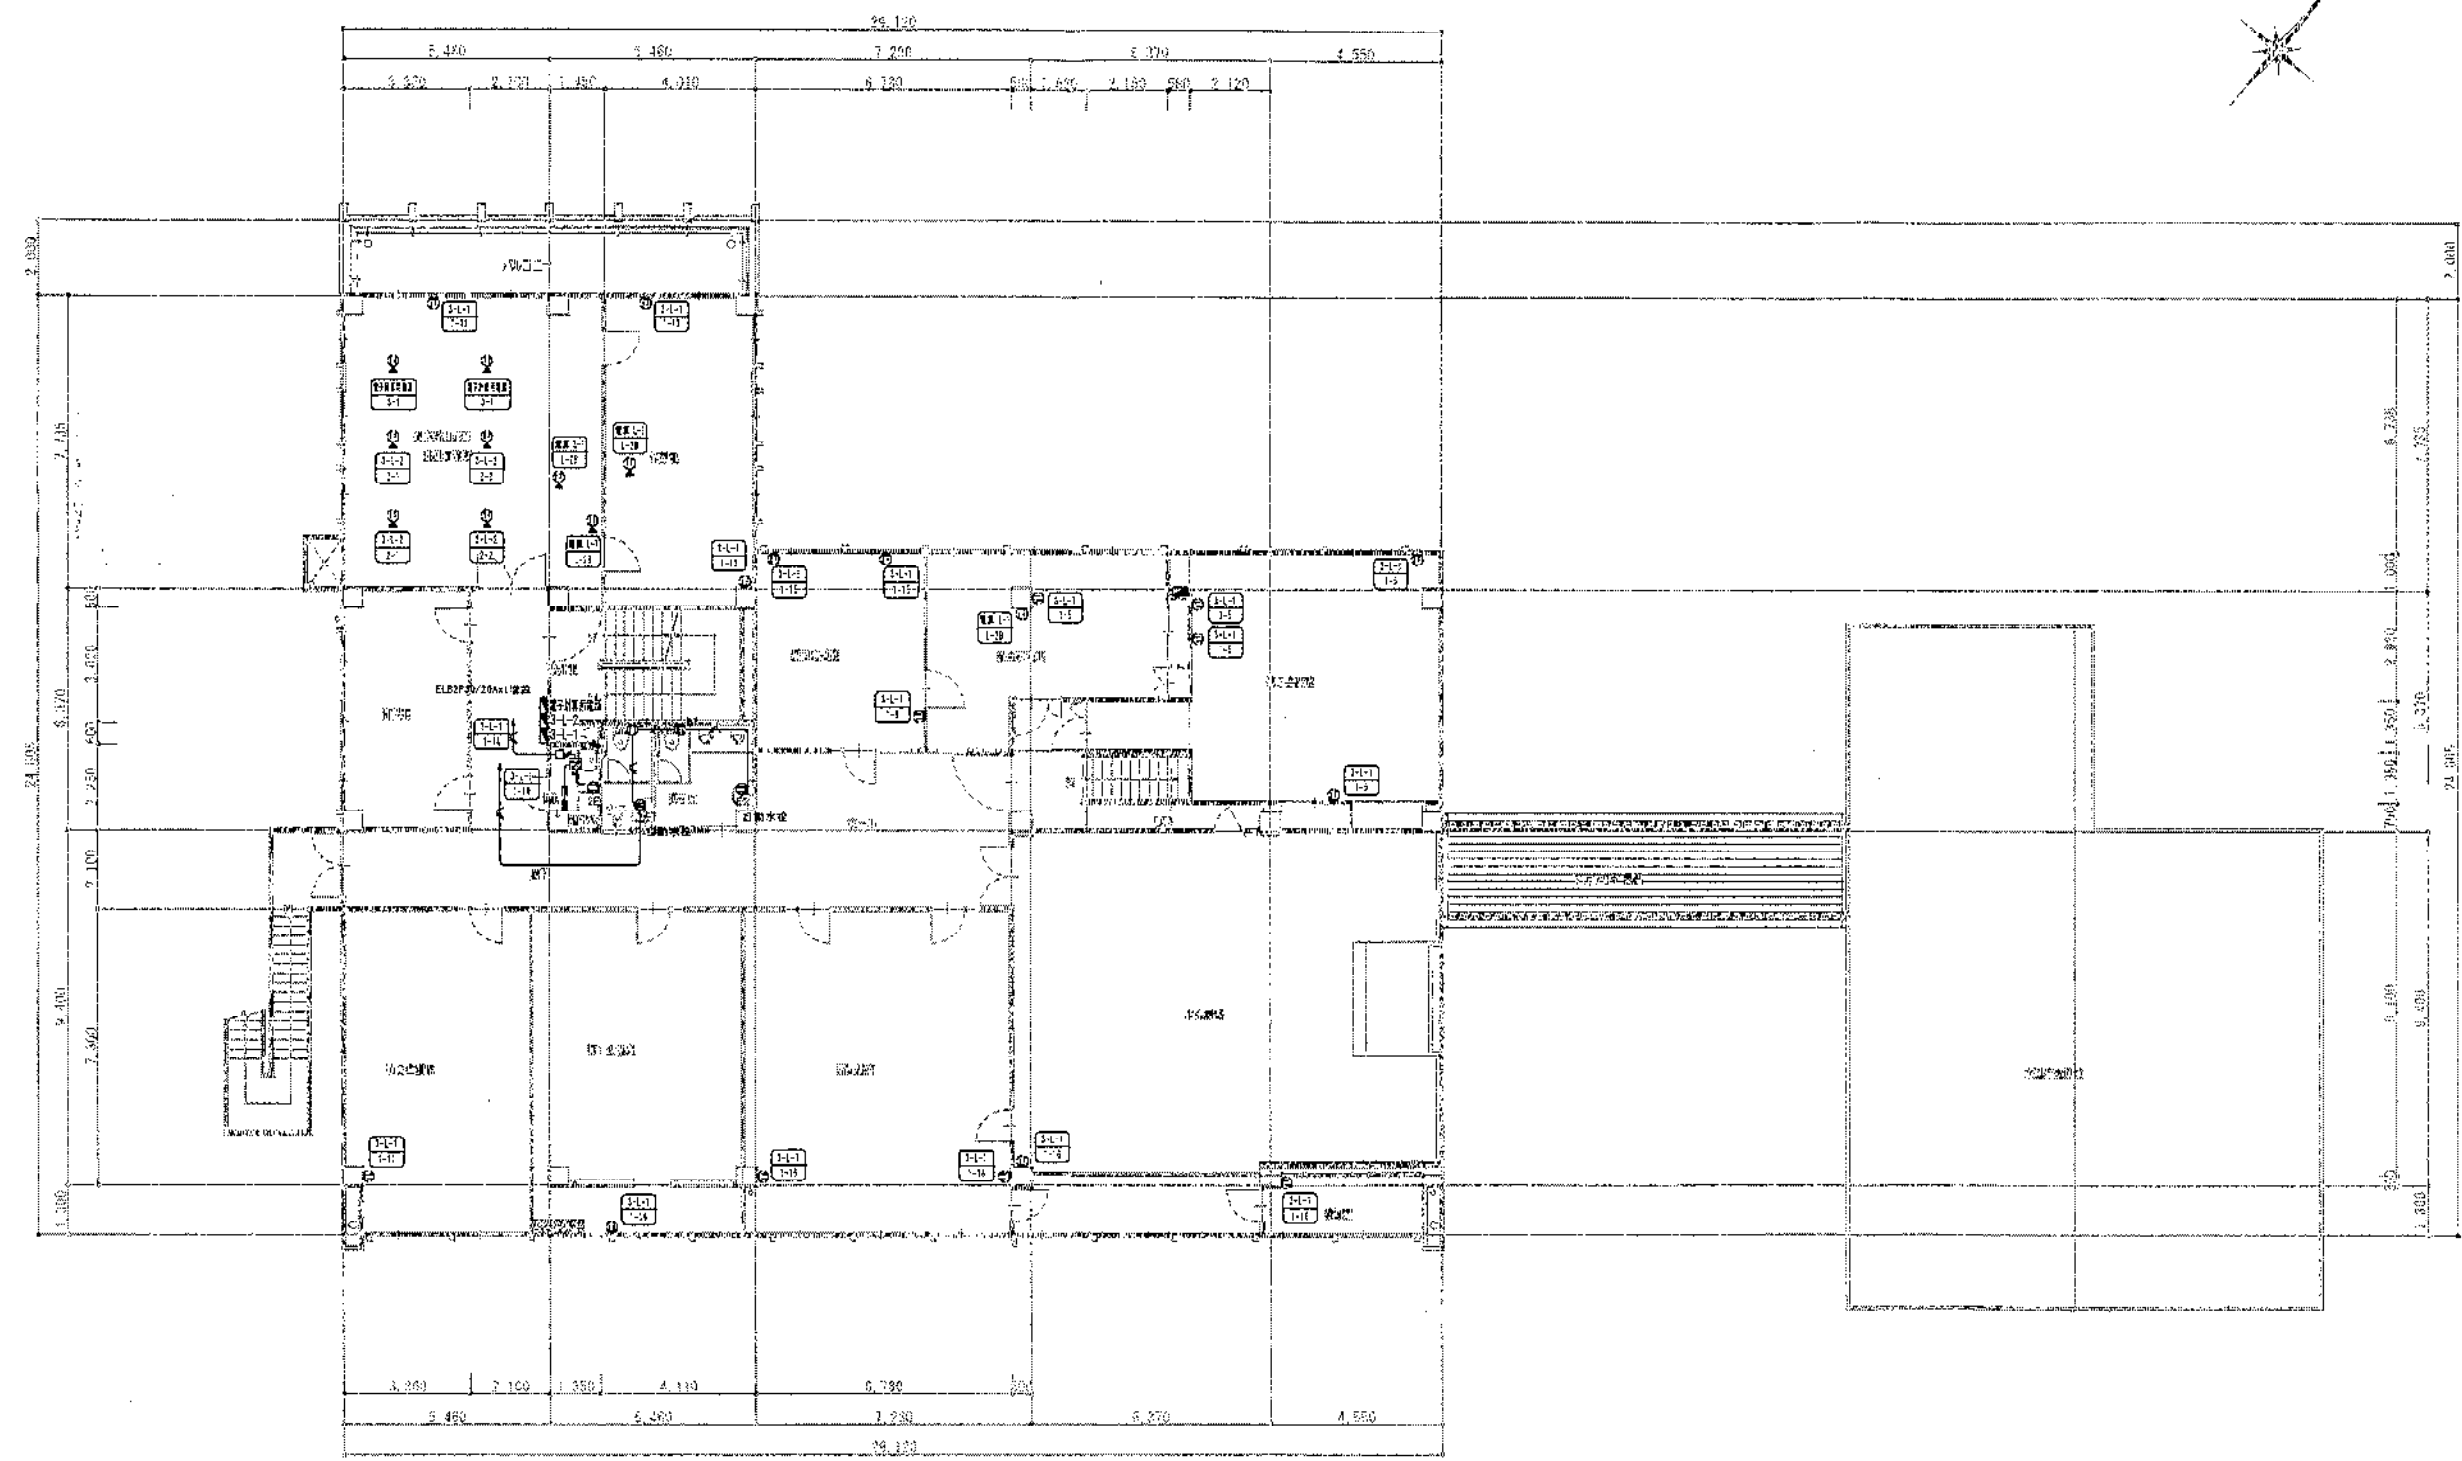


X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6


3階平面図 1/100

竣工図  
瀬戸支所庁舎  
電気設備図

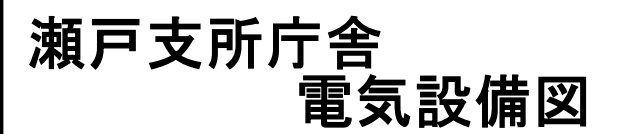

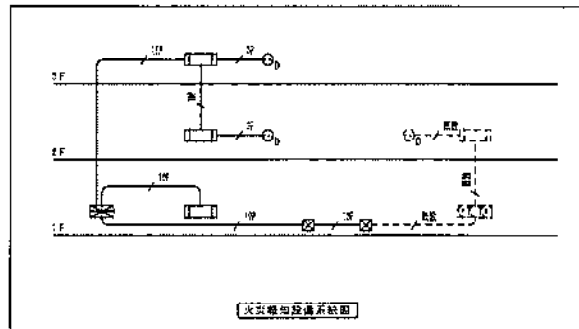

Y0a  
Y0  
Y0c  
Y0e  
Y1  
Y2  
Y3

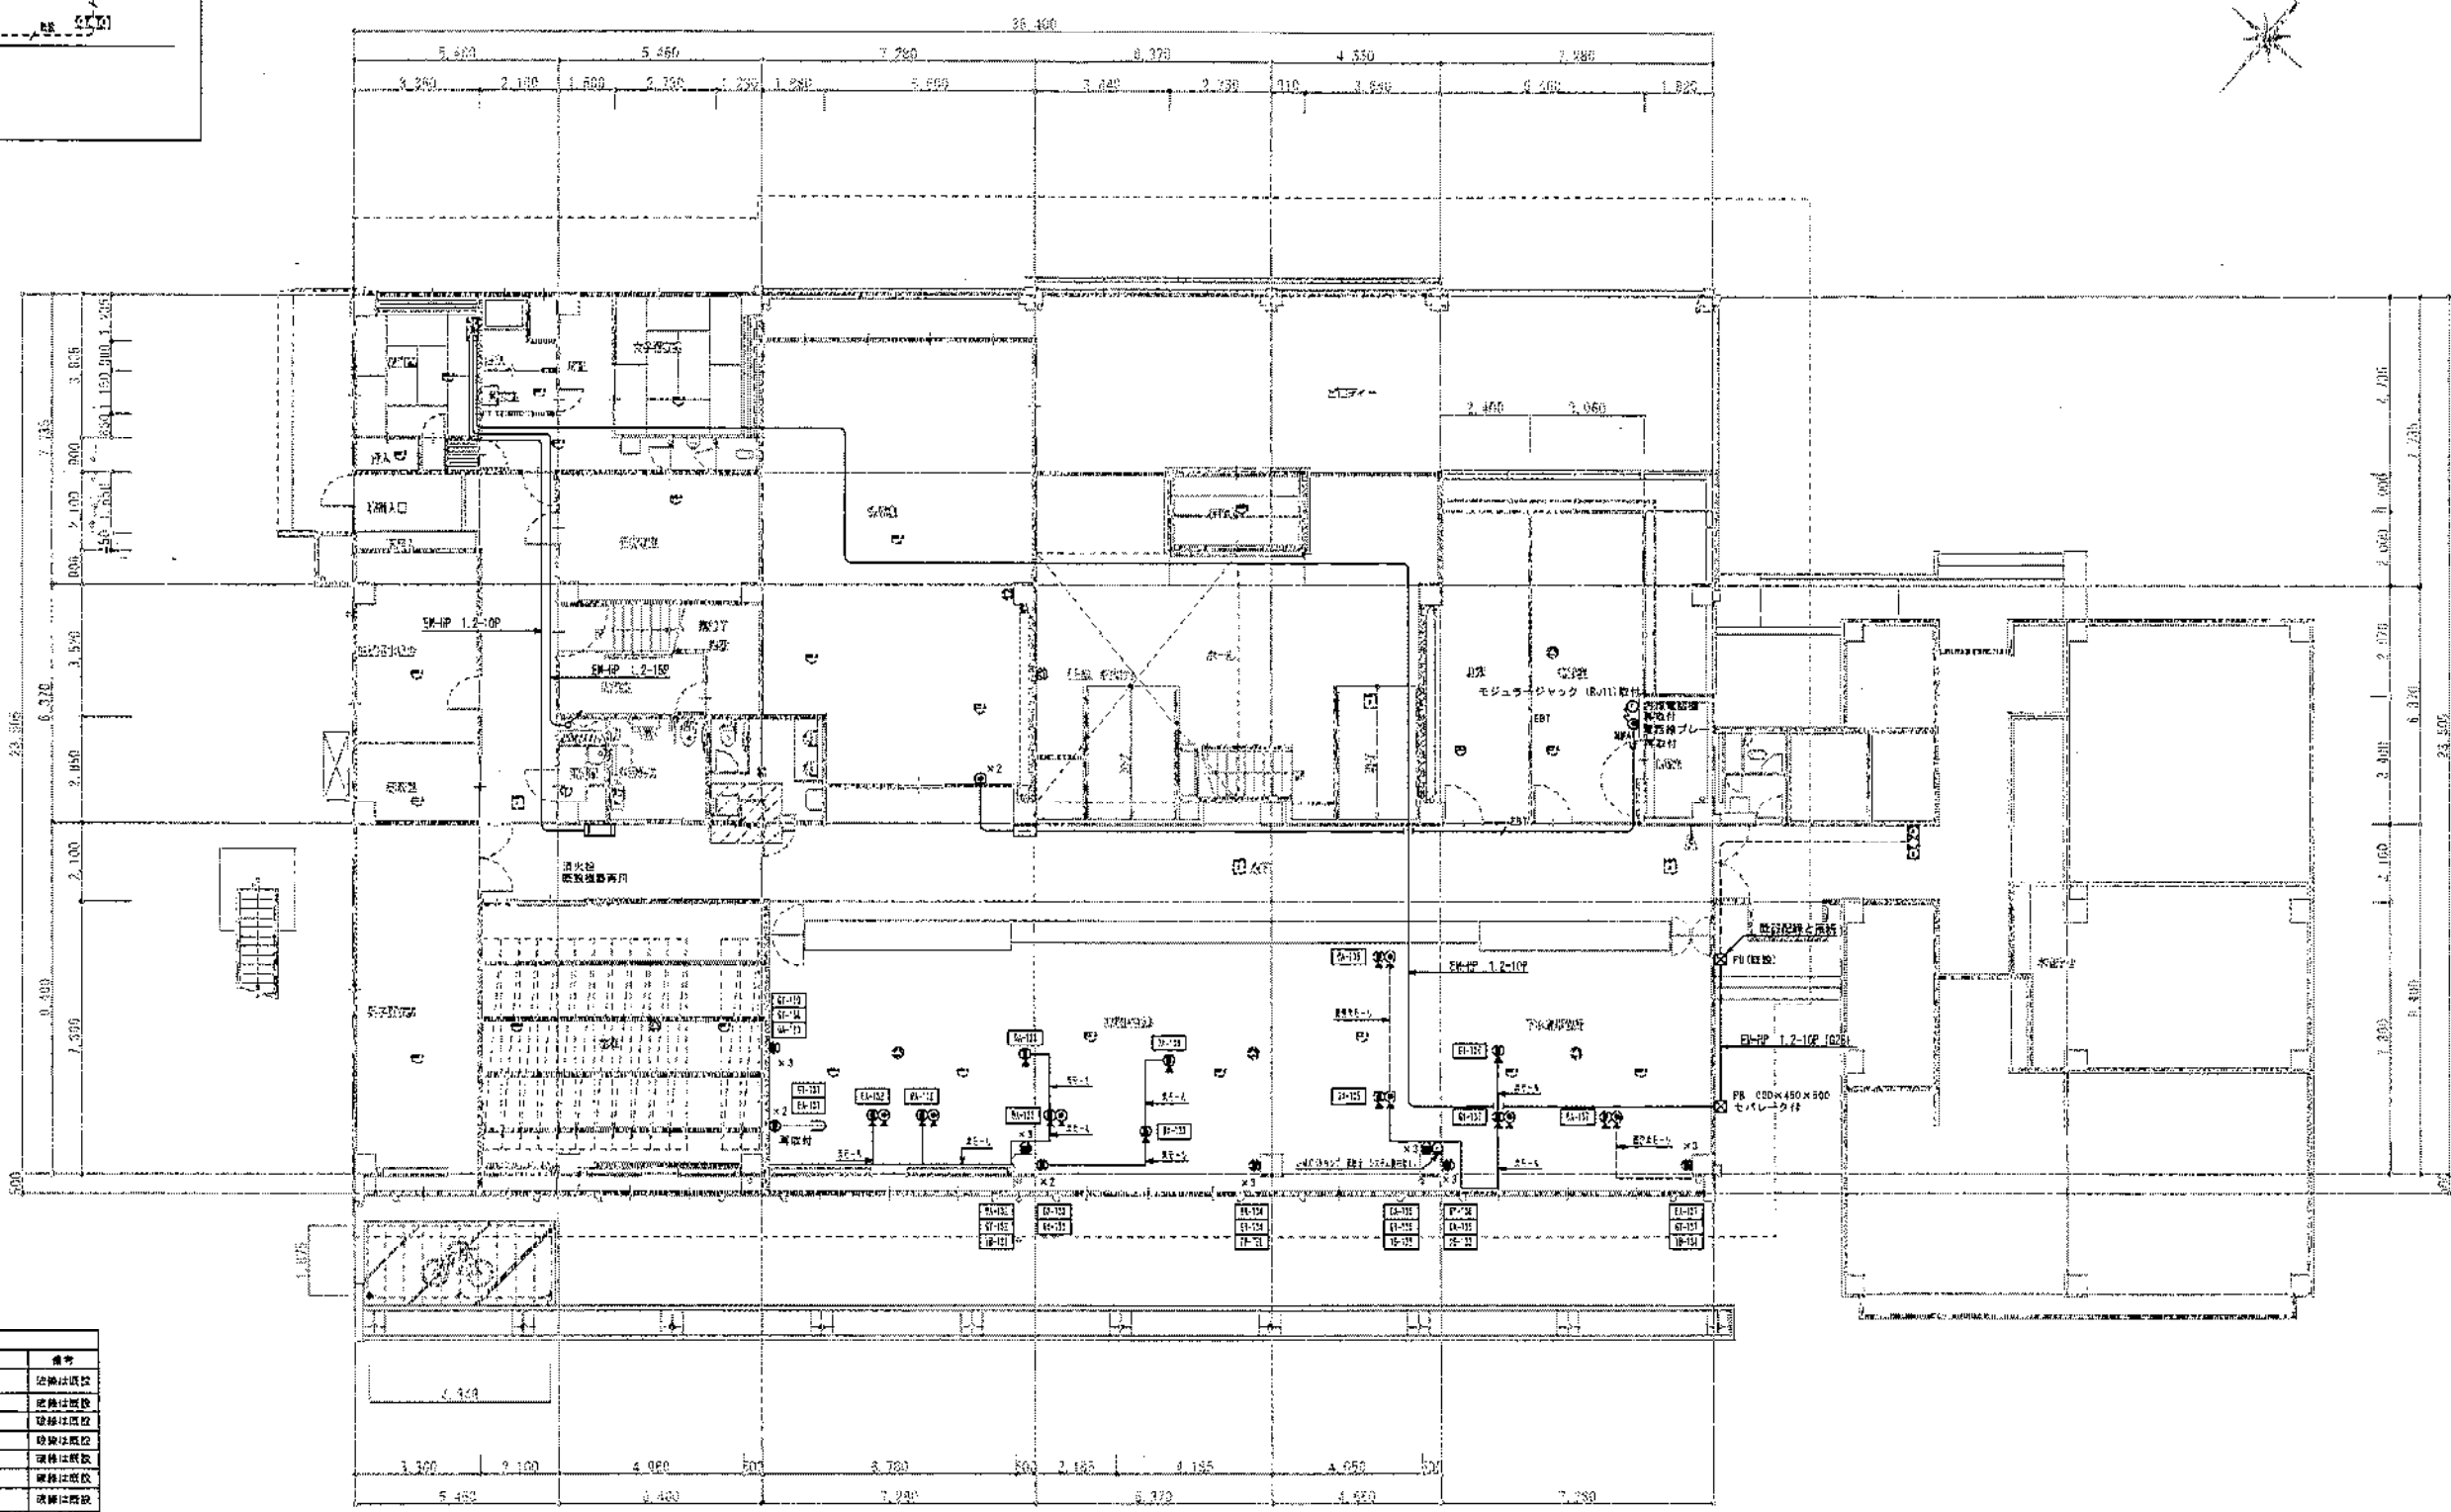


注記を記号は下記による。

| 記号 | 名称             | 備考    |
|----|----------------|-------|
| ①  | 電圧用V/A-1 100V  | 設備は既設 |
| ②  | 電圧用V/A-2 100V  | 設備は既設 |
| ③  | 電圧用V/A-3 100V  | 設備は既設 |
| ④  | 電圧用V/A-4 100V  | 設備は既設 |
| ⑤  | 電圧用V/A-5 100V  | 設備は既設 |
| ⑥  | 電圧用V/A-6 100V  | 設備は既設 |
| ⑦  | 電圧用V/A-7 100V  | 設備は既設 |
| ⑧  | 電圧用V/A-8 100V  | 設備は既設 |
| ⑨  | 電圧用V/A-9 100V  | 設備は既設 |
| ⑩  | 電圧用V/A-10 100V | 設備は既設 |
| ⑪  | 電圧用V/A-11 100V | 設備は既設 |
| ⑫  | 電圧用V/A-12 100V | 設備は既設 |
| ⑬  | 電圧用V/A-13 100V | 設備は既設 |
| ⑭  | 電圧用V/A-14 100V | 設備は既設 |
| ⑮  | 電圧用V/A-15 100V | 設備は既設 |
| ⑯  | 電圧用V/A-16 100V | 設備は既設 |
| ⑰  | 電圧用V/A-17 100V | 設備は既設 |
| ⑱  | 電圧用V/A-18 100V | 設備は既設 |
| ⑲  | 電圧用V/A-19 100V | 設備は既設 |
| ⑳  | 電圧用V/A-20 100V | 設備は既設 |

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 結平図 1/100

瀬戸支所庁舎  
電気設備図

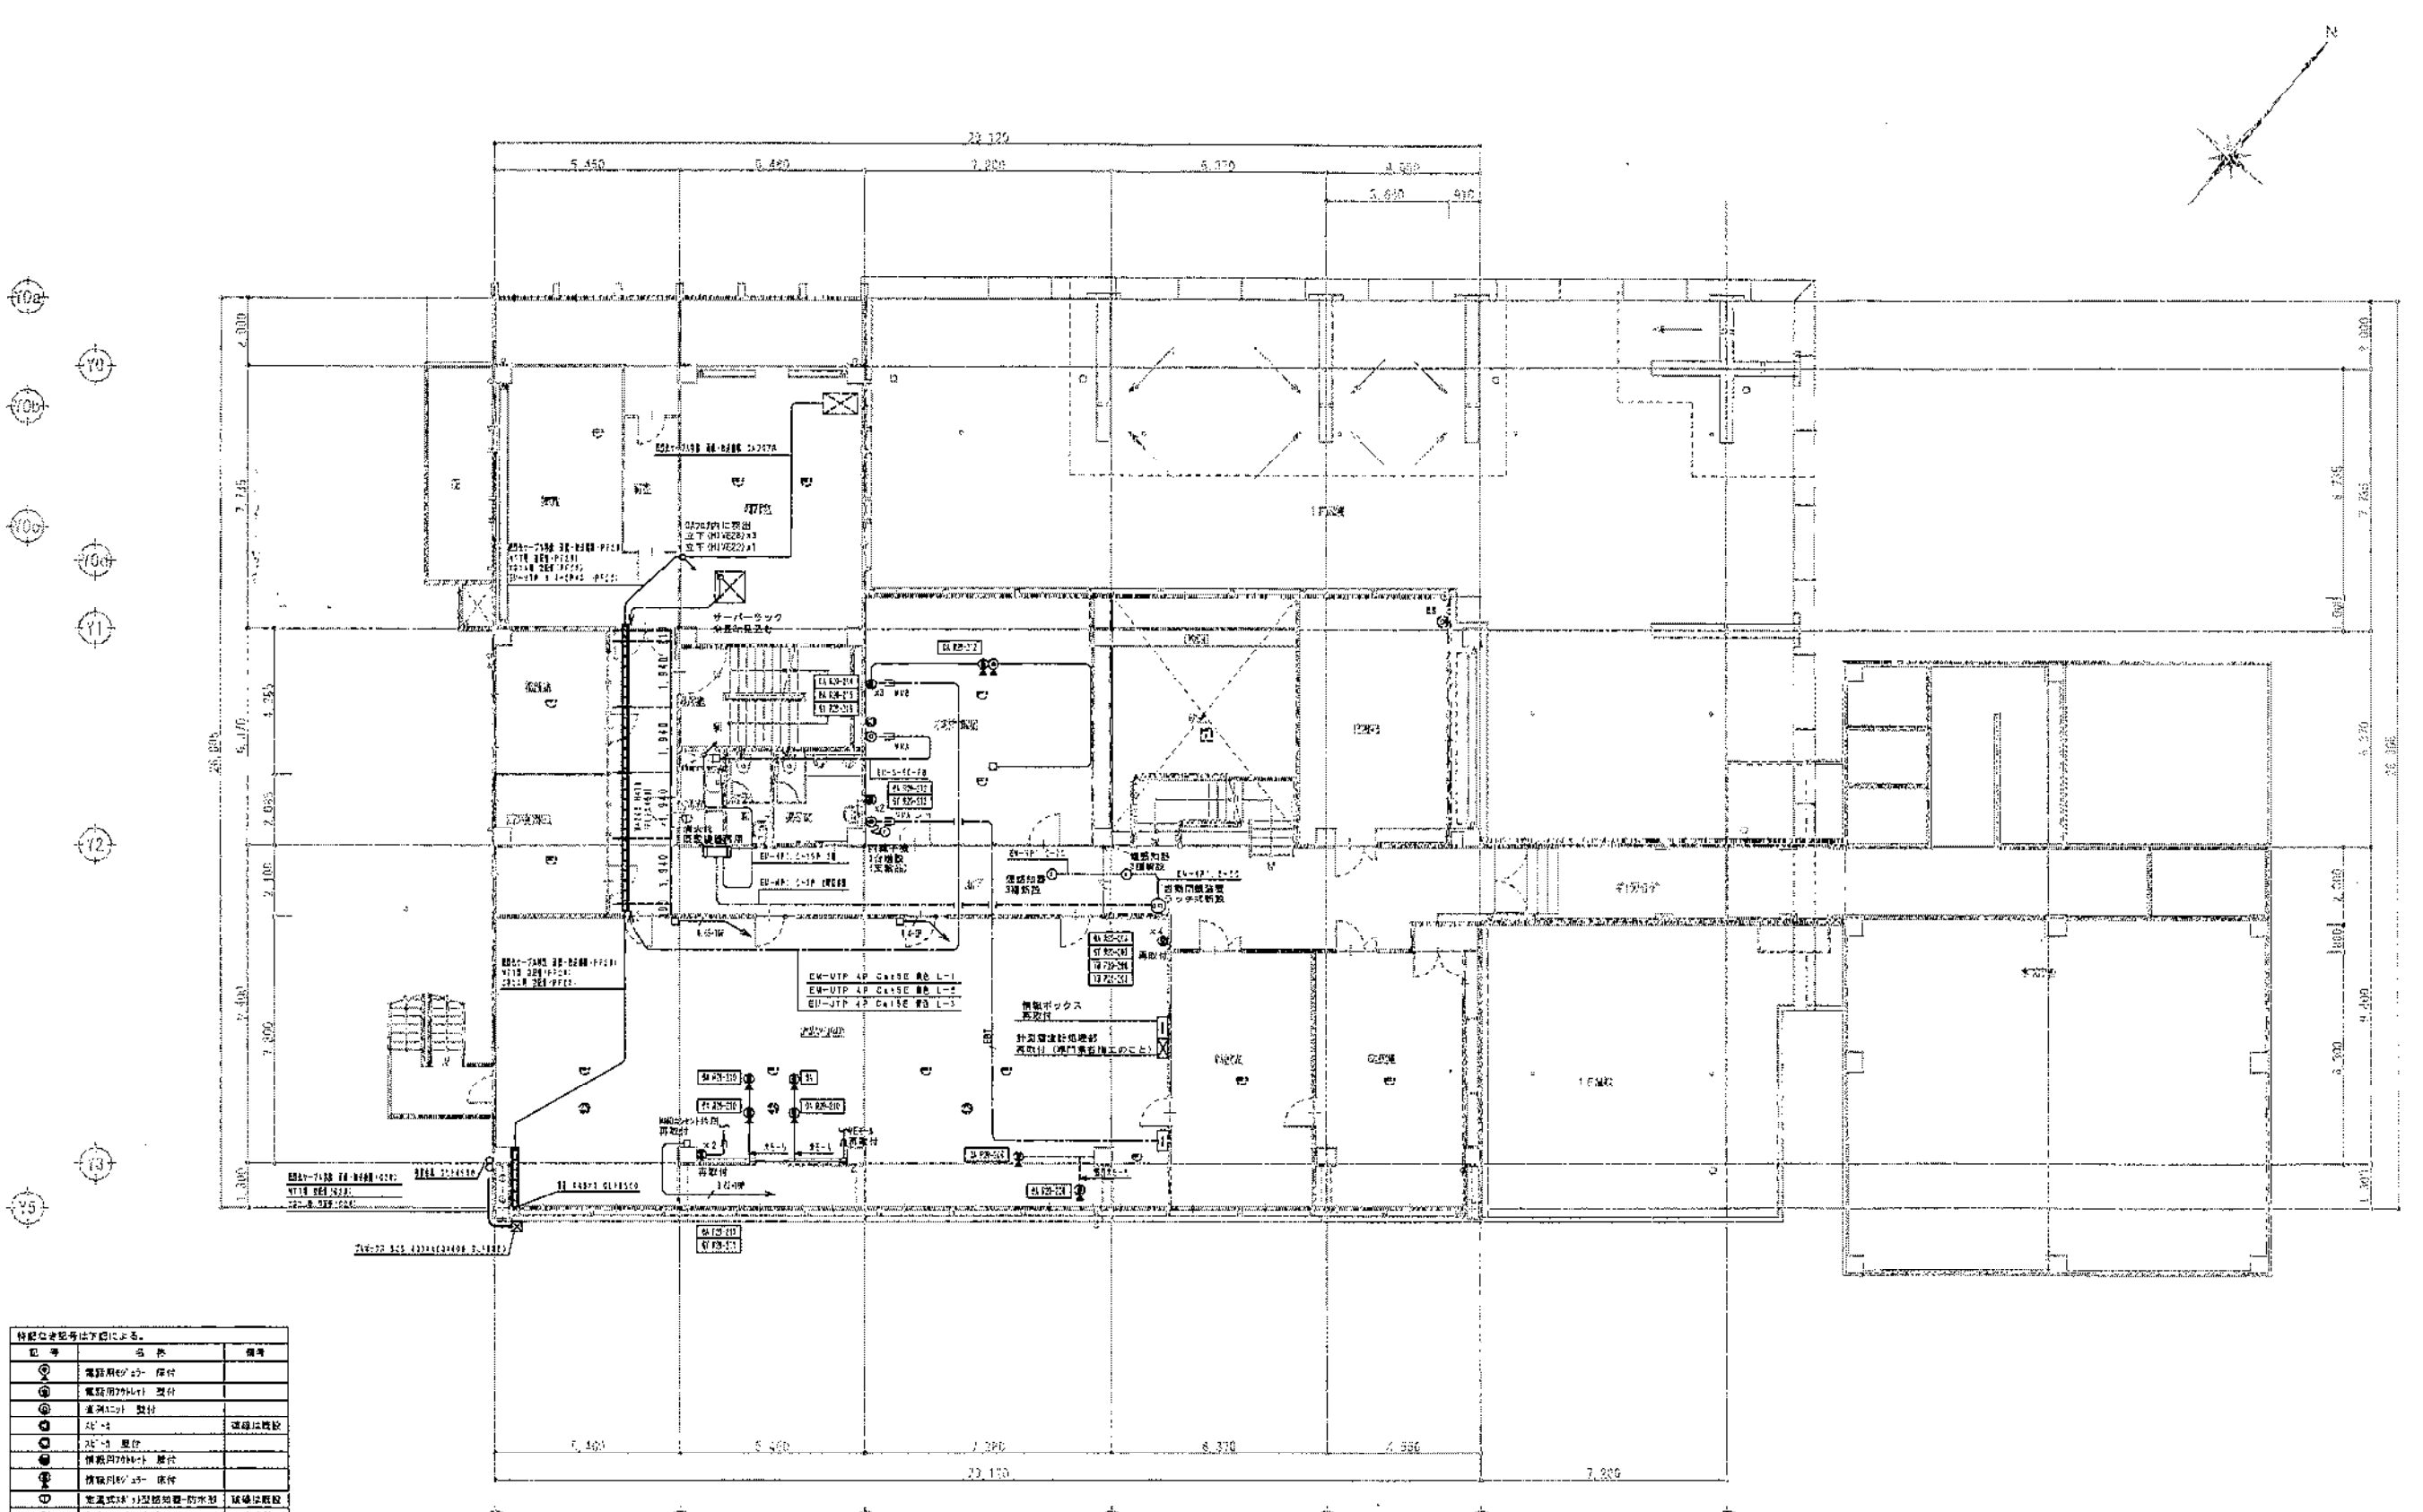


特記記号は下記による。

| 記号 | 名称          | 備考    |
|----|-------------|-------|
| ①  | 電路用コンセント 標準 |       |
| ②  | 電路用70A用 標準  |       |
| ③  | 電路用20A 標準   |       |
| ④  | 20A 標準      | 標準は標準 |
| ⑤  | 20A 標準      |       |
| ⑥  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑦  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑧  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑨  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑩  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑪  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑫  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑬  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑭  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑮  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑯  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑰  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑱  | 電路用70A用 標準  |       |
| ⑲  | 電路用20A 標準   |       |
| ⑳  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉑  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉒  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉓  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉔  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉕  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉖  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉗  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉘  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉙  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉚  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉛  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉜  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉝  | 電路用20A 標準   |       |
| ㉞  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㉟  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊱  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊲  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊳  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊴  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊵  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊶  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊷  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊸  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊹  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊺  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊻  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊼  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊽  | 電路用70A用 標準  |       |
| ㊾  | 電路用20A 標準   |       |
| ㊿  | 電路用70A用 標準  |       |

瀬戸支所庁舎  
電気設備図




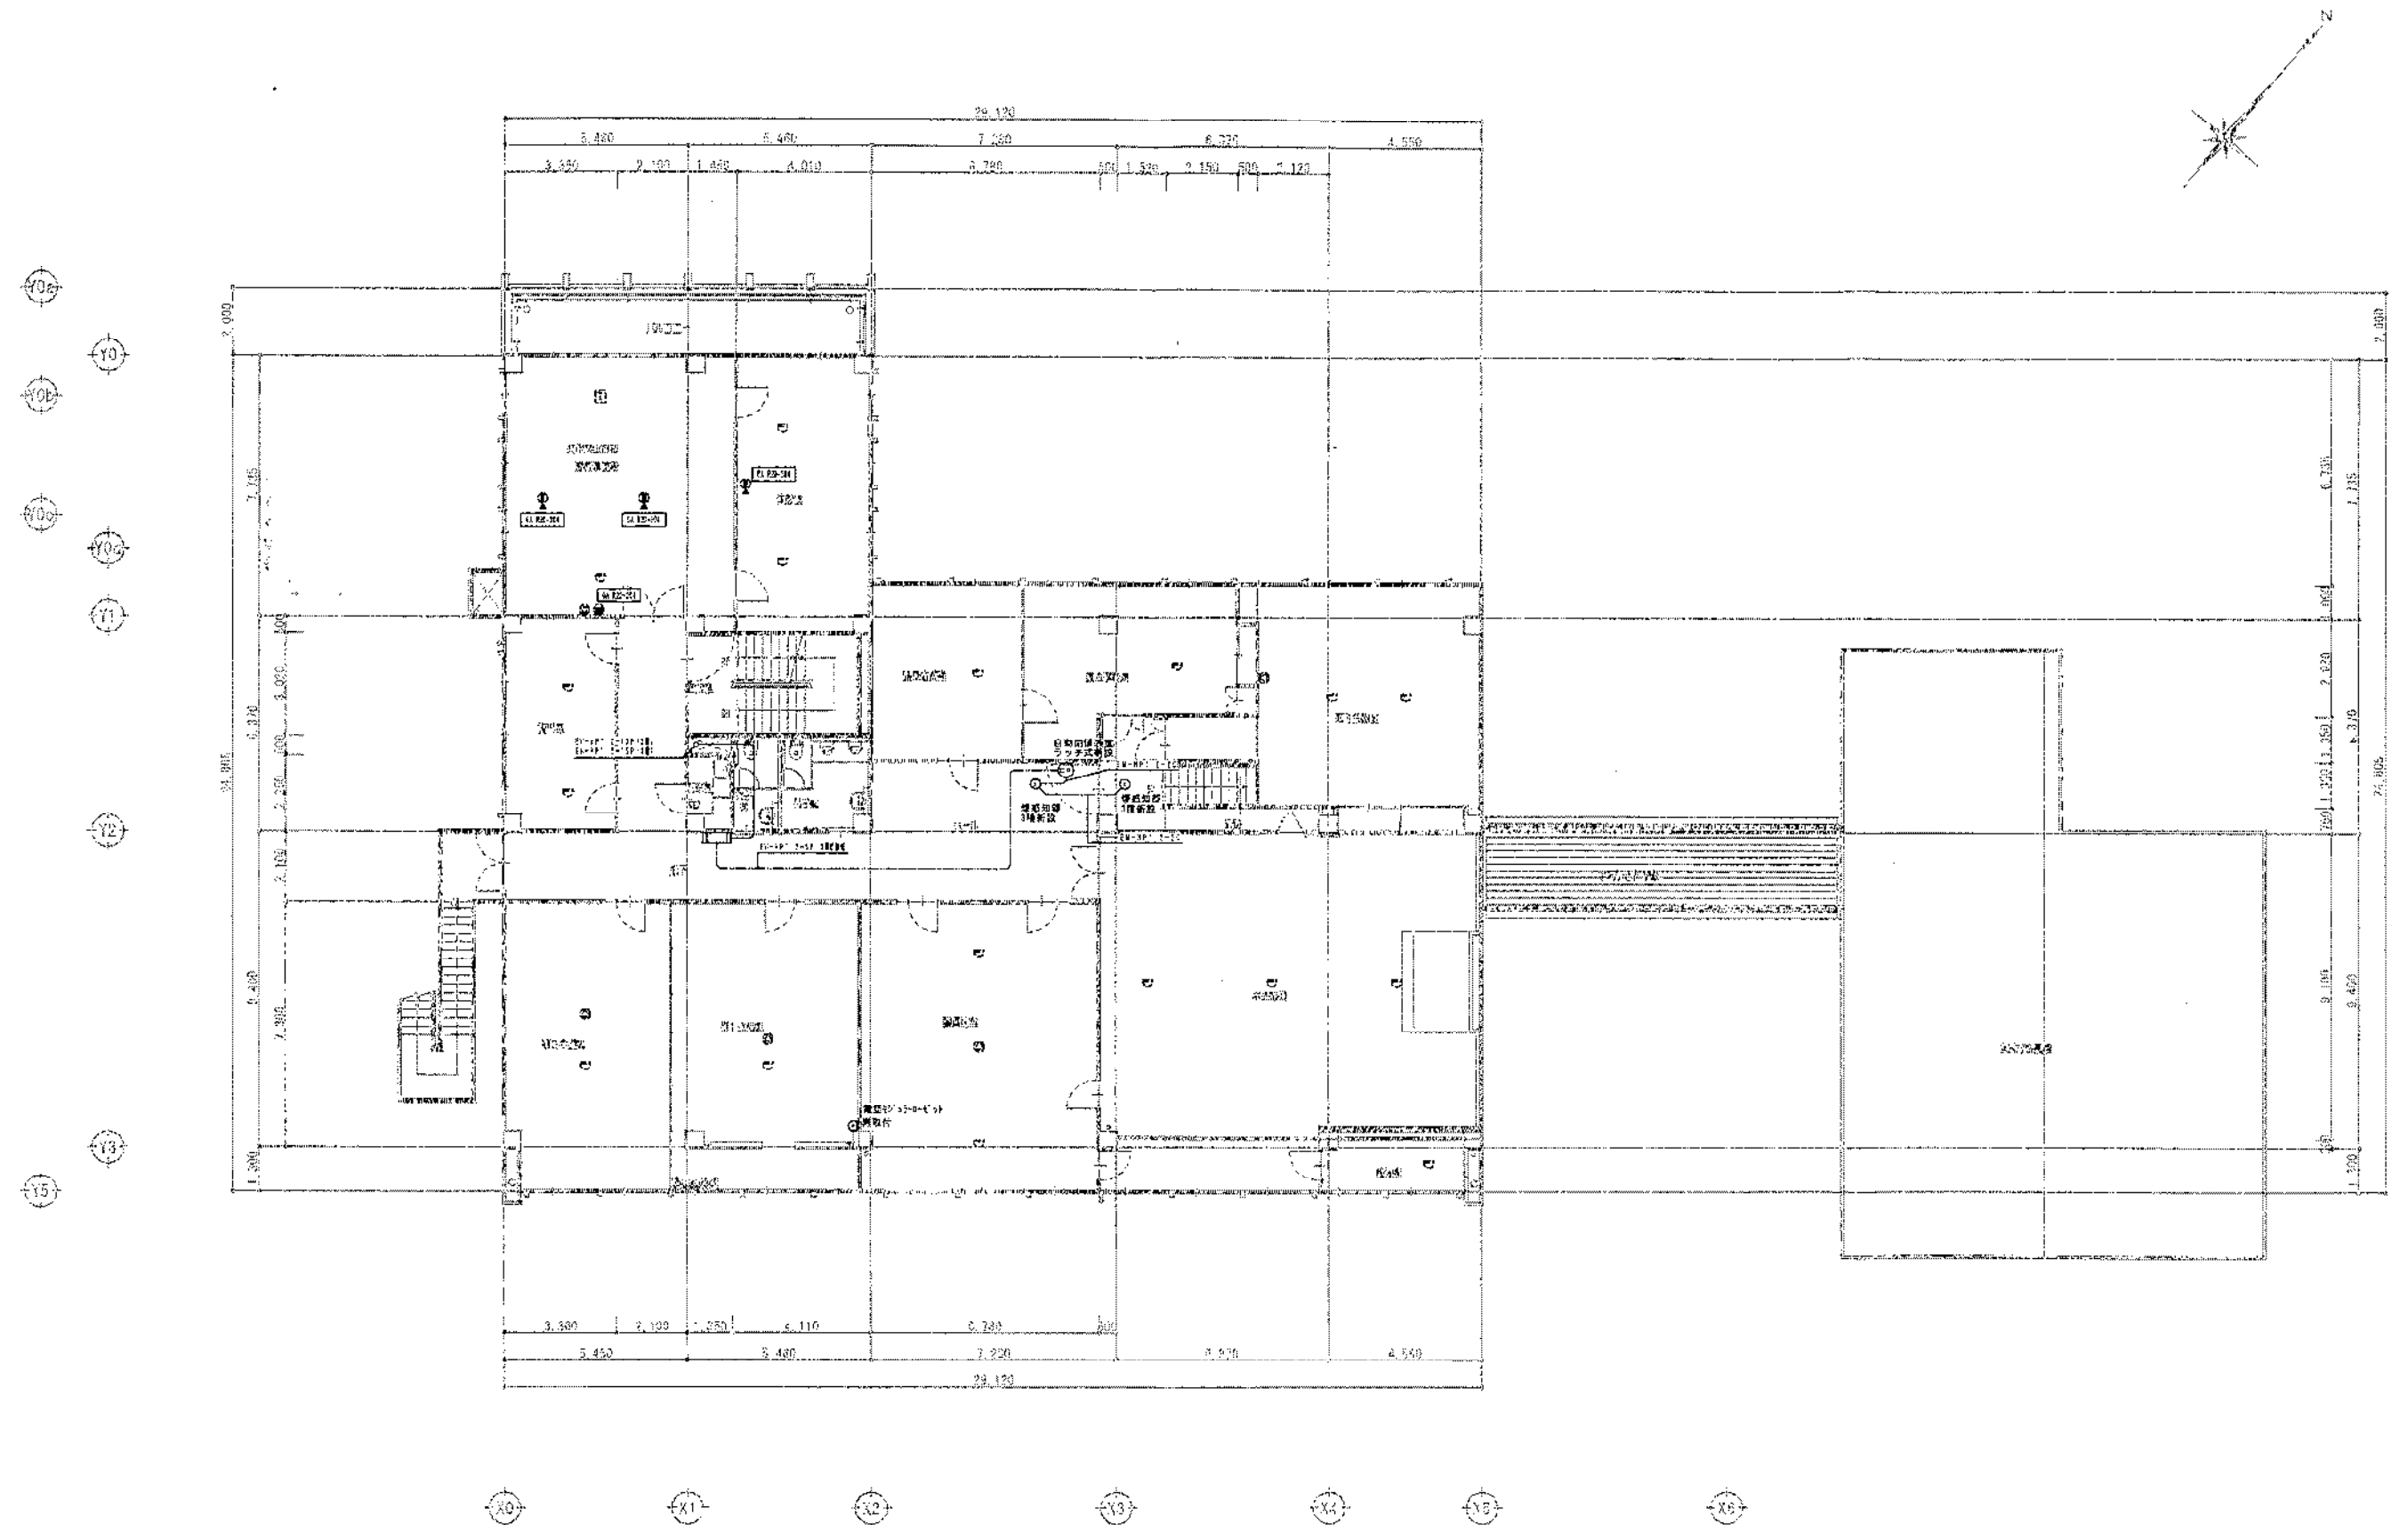

③ 階平面図 1/100

瀬戸支所庁舎  
電気設備図

Y00  
Y01  
Y02  
Y03  
Y04  
Y05

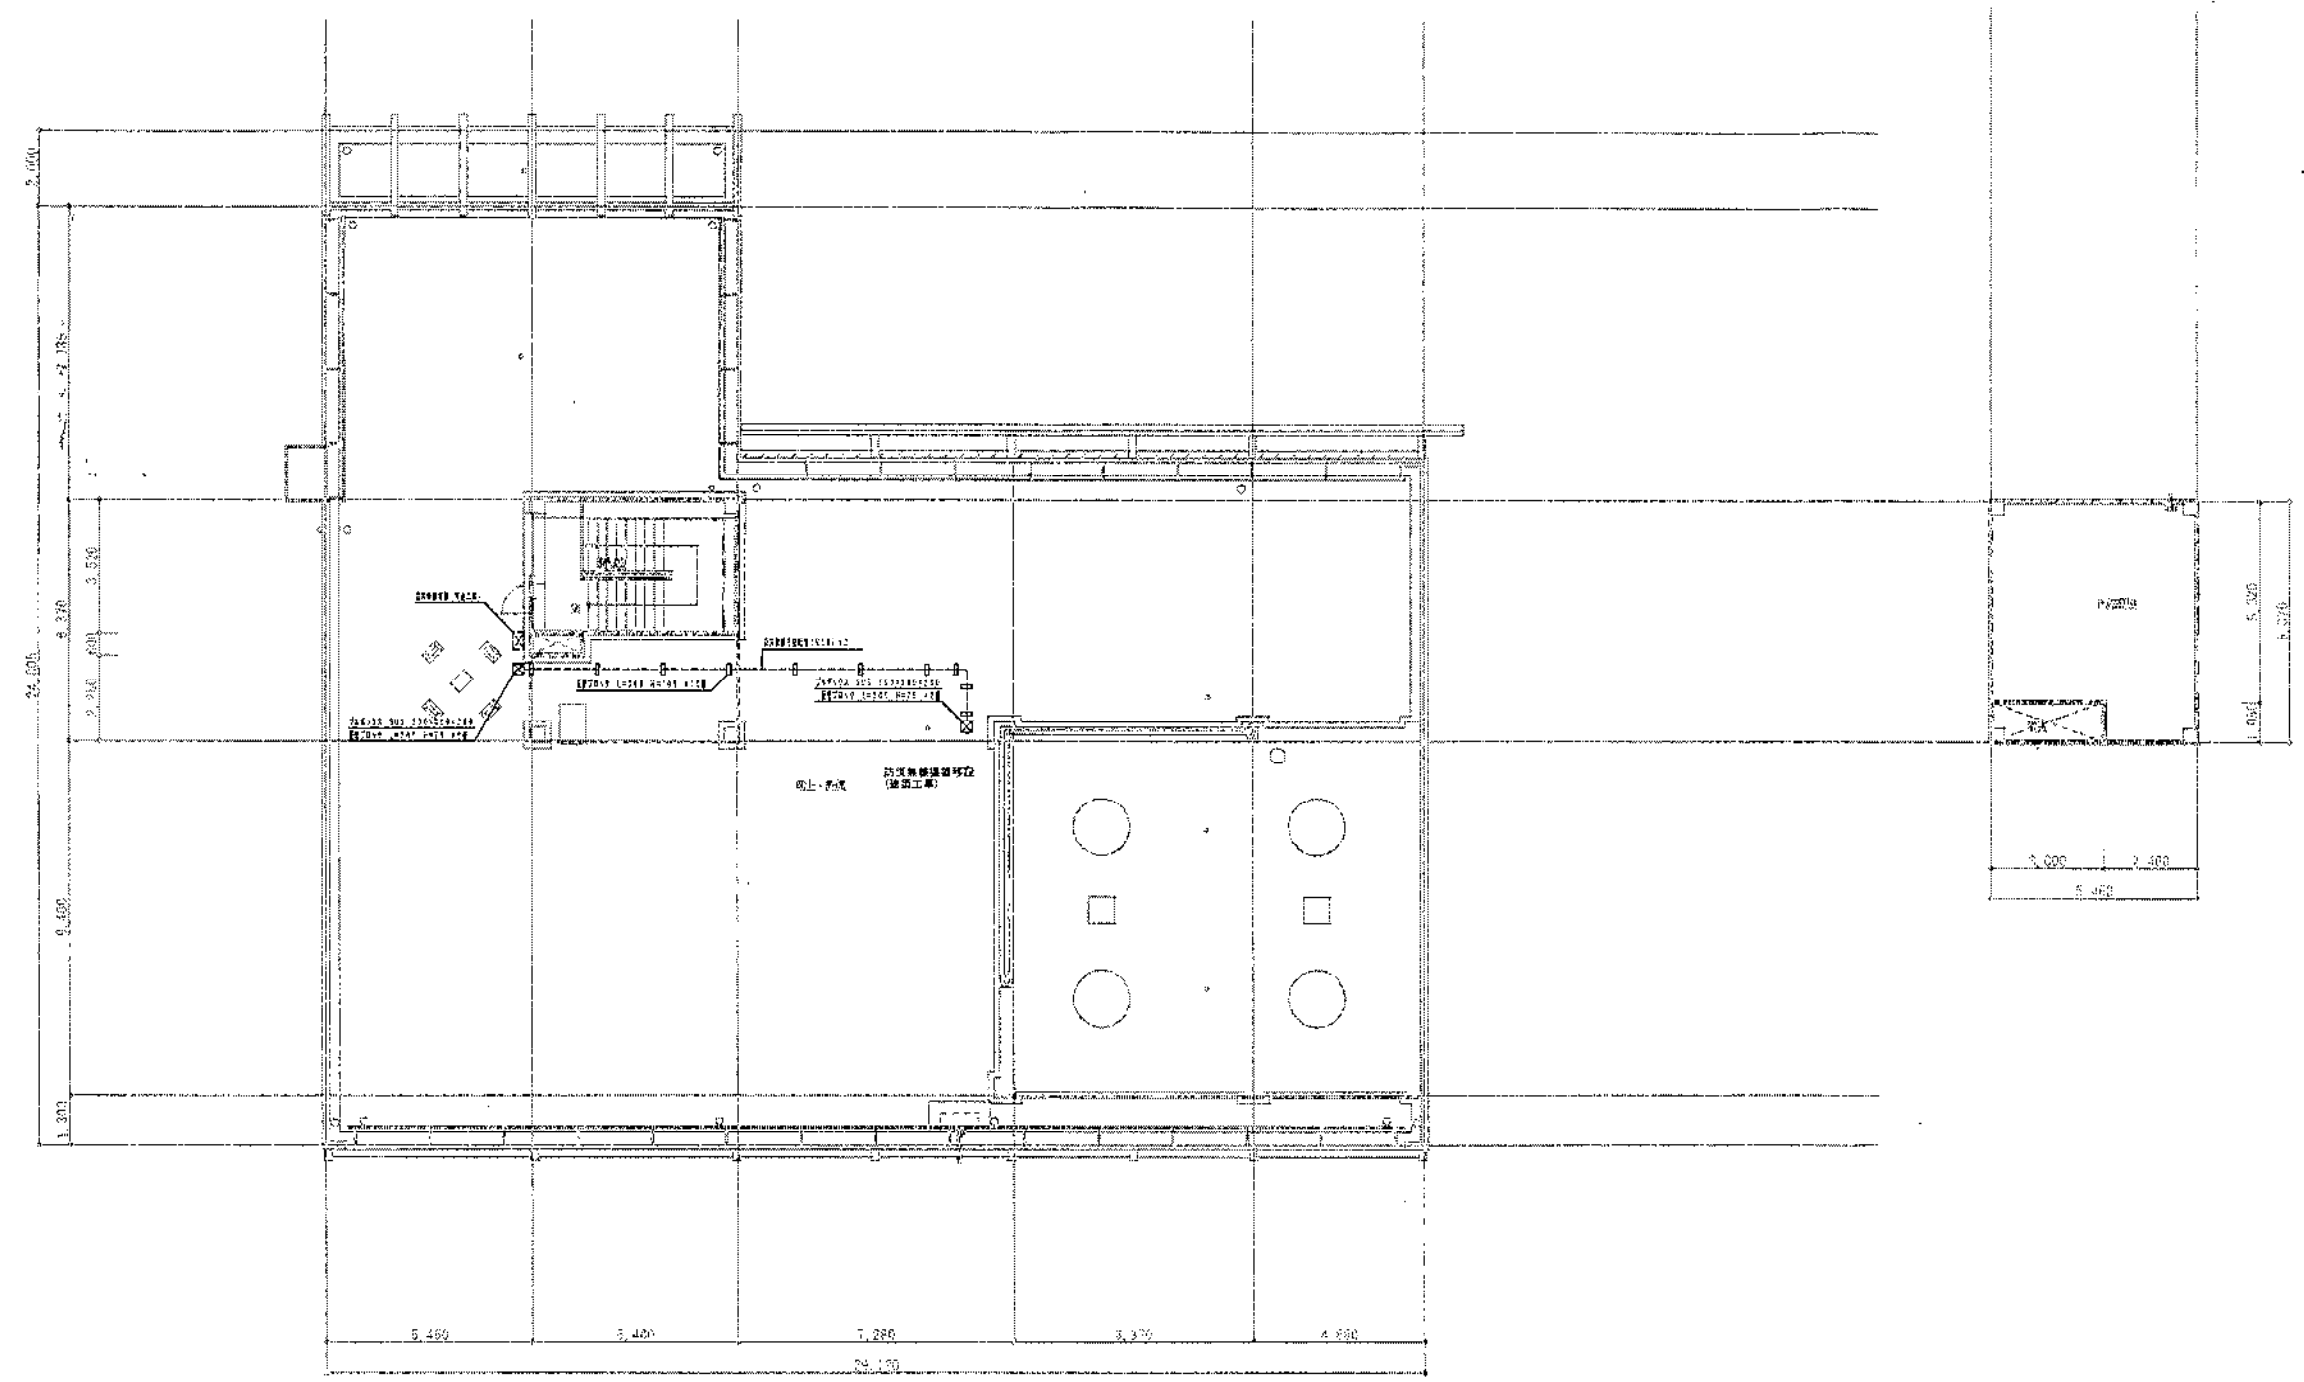

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6

PH図平面図 1/100

瀬戸支所庁舎  
電気設備図

竣工図