


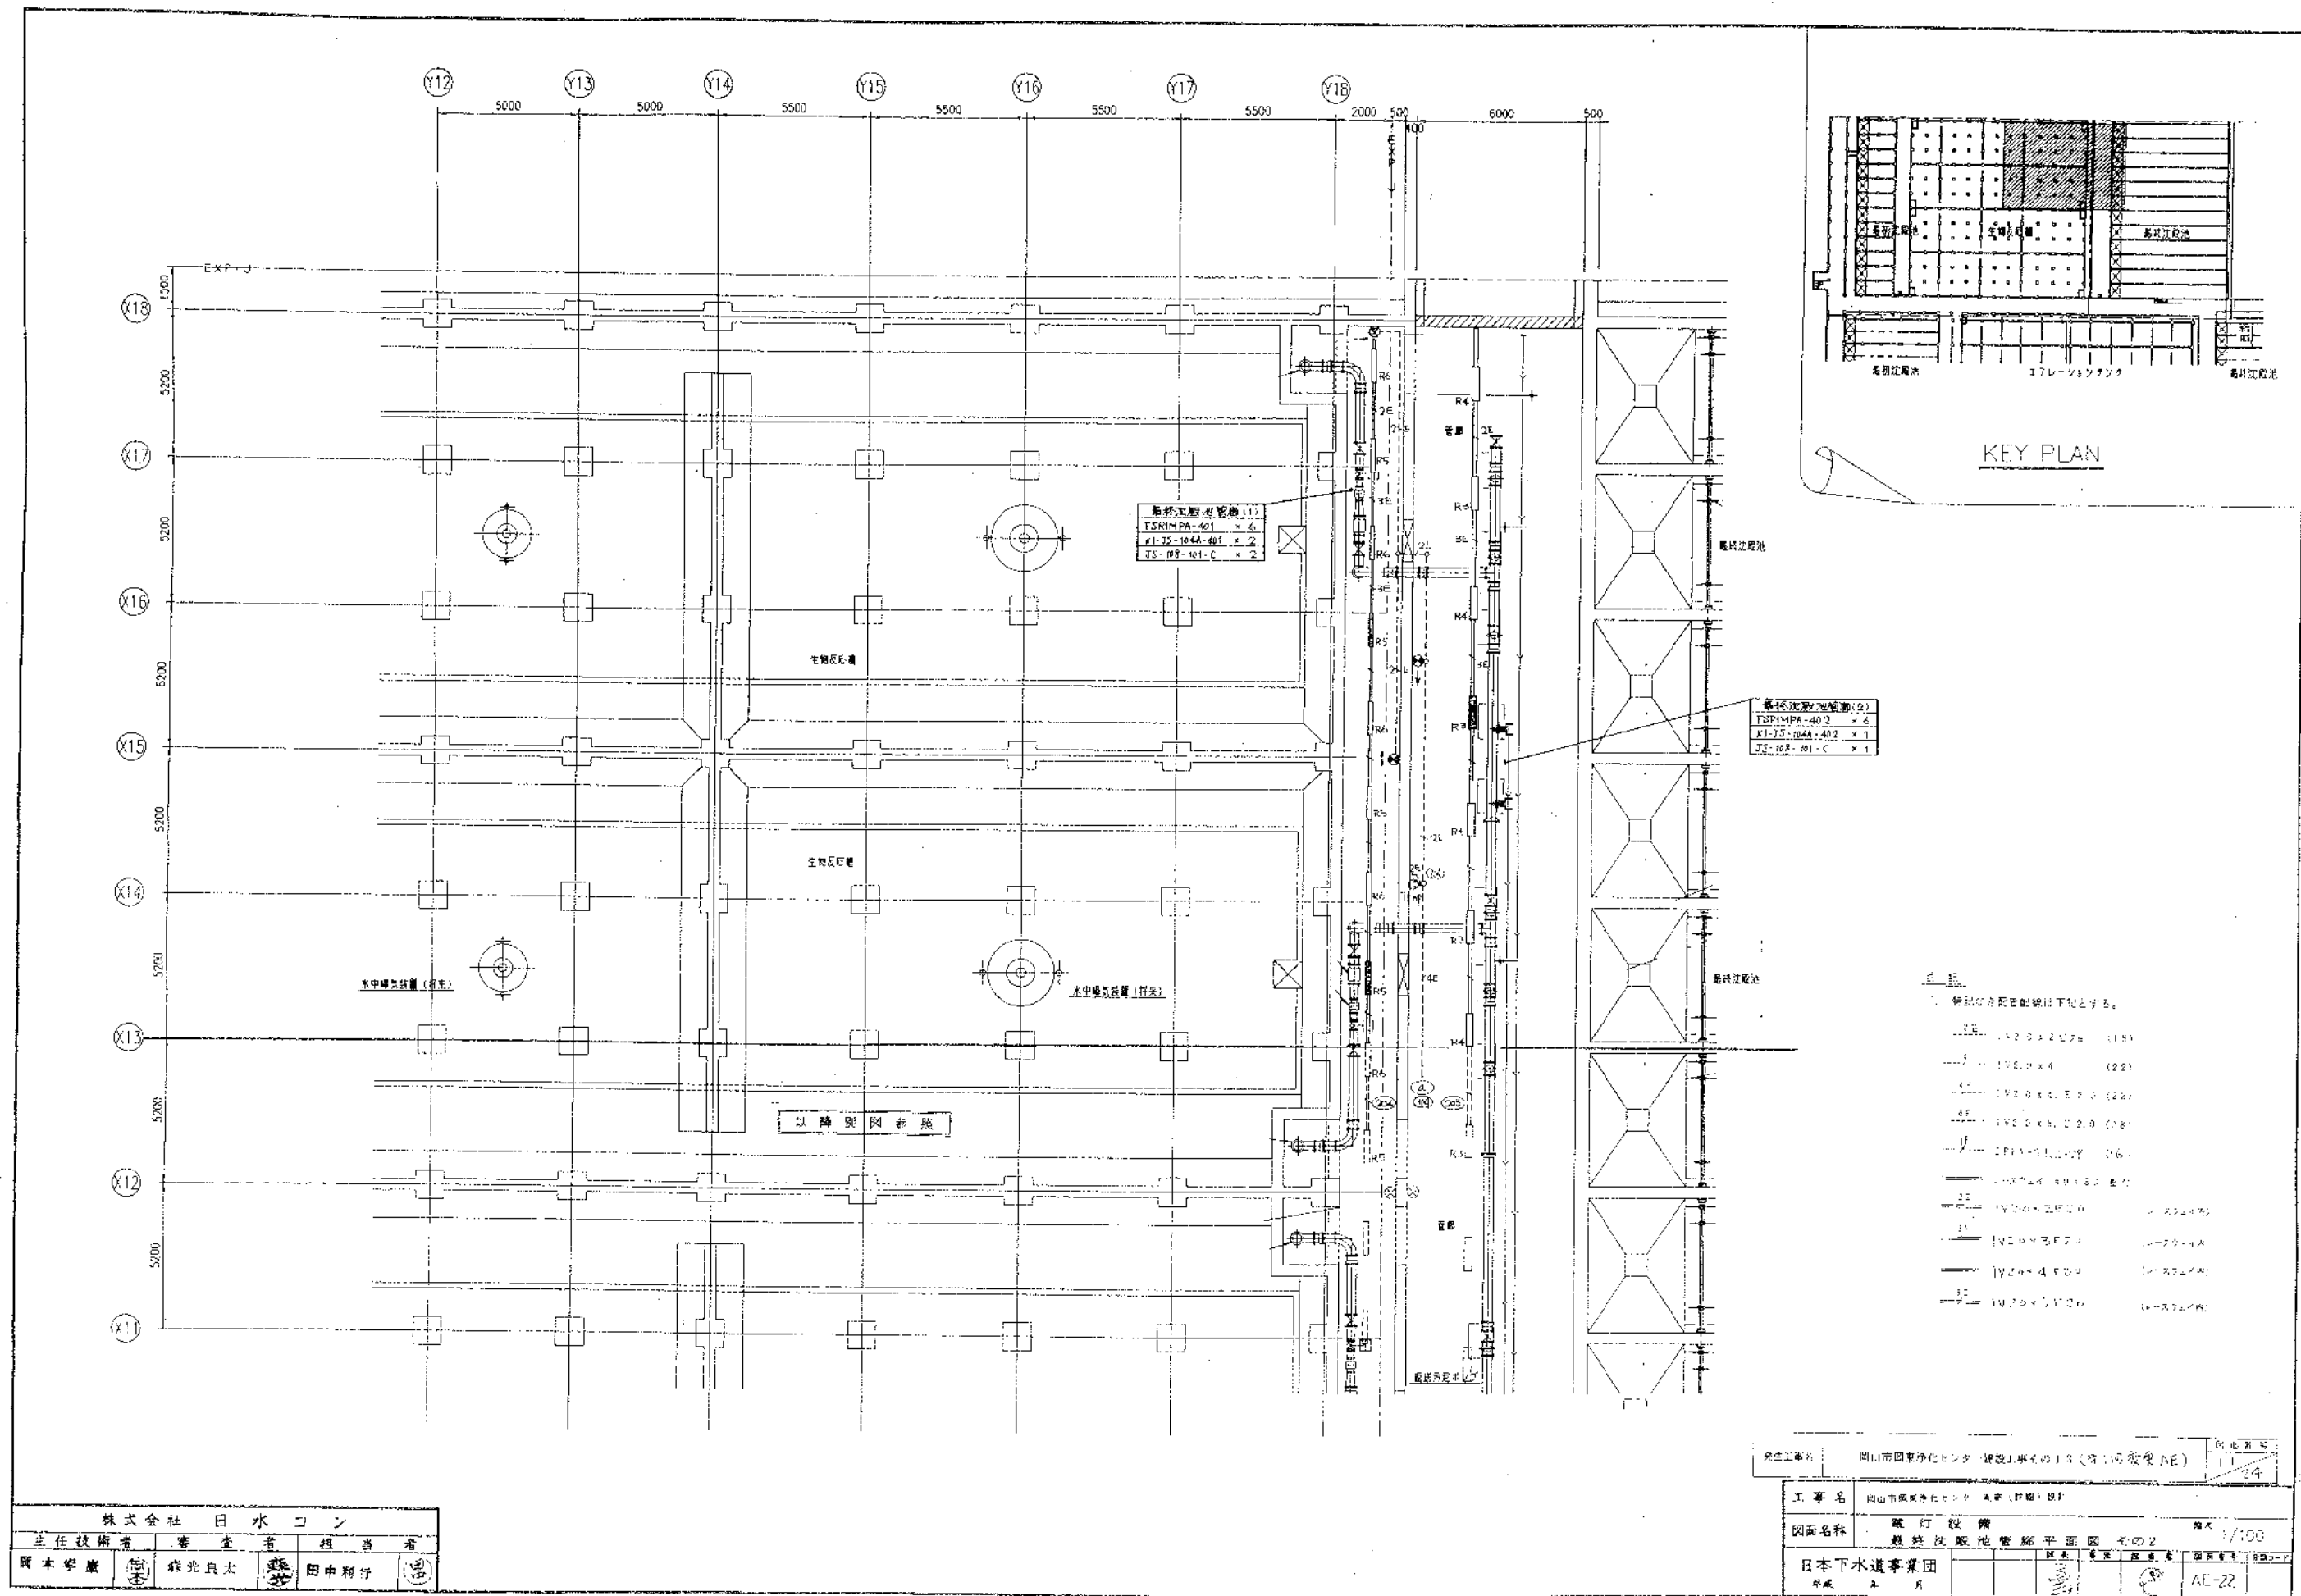


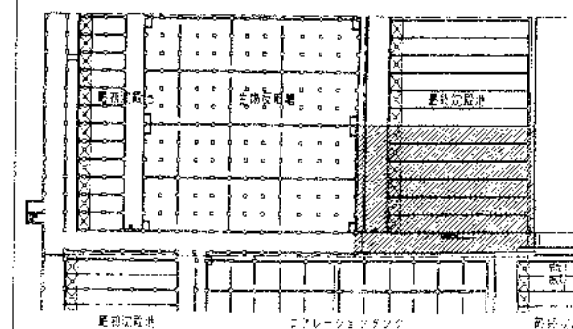

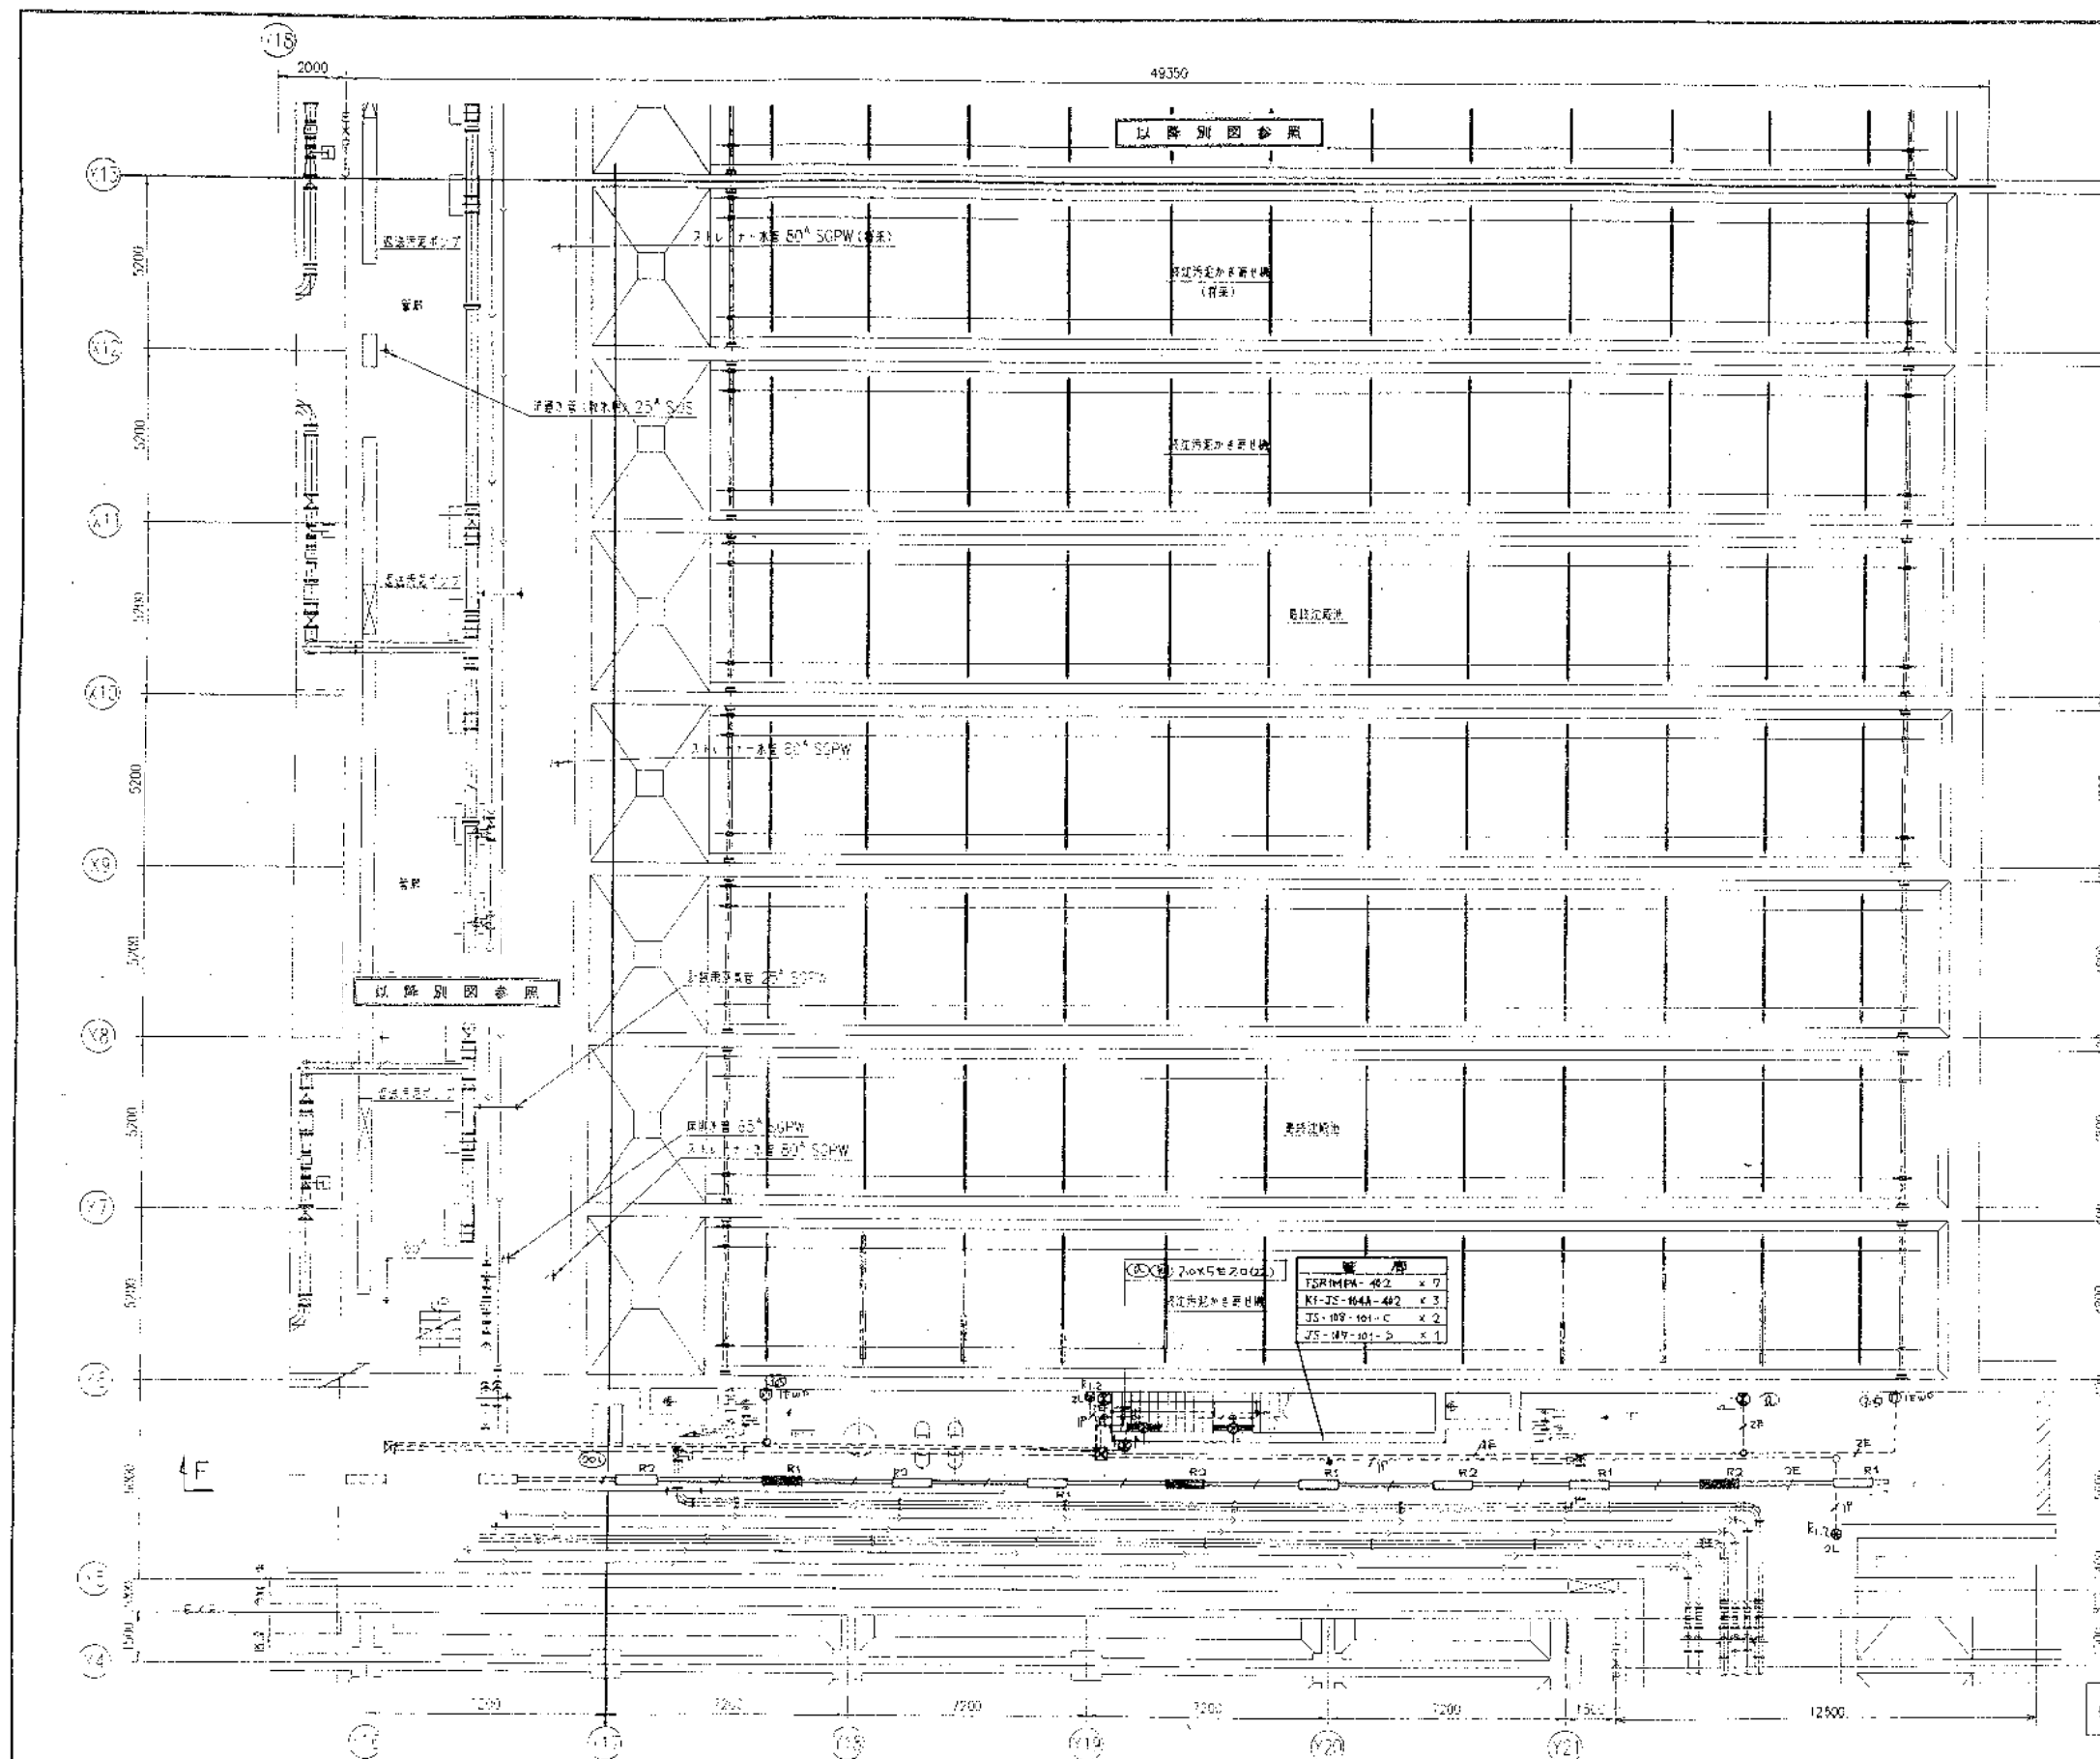

KEY PLAN

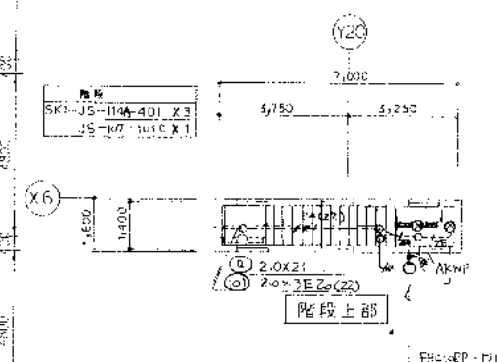


1. 無効な配管配線は下線とする。


- 21. 1V2 0.2 x 2.0 (10)
- 22. 1V2 0.2 x 1 (10)
- 23. 1V2 0.2 x 4.0 (20)
- 24. 1V2 0.2 x 2.0 (10)
- 25. 2PEV 512-10 (10)
- 26. 1V2 0.2 x 2.0 (10)
- 27. 1V2 0.2 x 2.0 (10)
- 28. 1V2 0.2 x 2.0 (10)

株式会社 日水コン		
主任技術者	審査者	担当者
岡本孝慶	森光良太	田中利行


建設工事名	岡山市岡東浄化センター建設工事その3 (第1期) 変更 A2	図面番号	12-24
工事名	岡山市岡東浄化センター東区 (旧東) 区画	縮尺	1/100
図面名称	最終沈殿池配管平面図 今の3	作成者	AE-23
日本下水道事業団		作成年月	

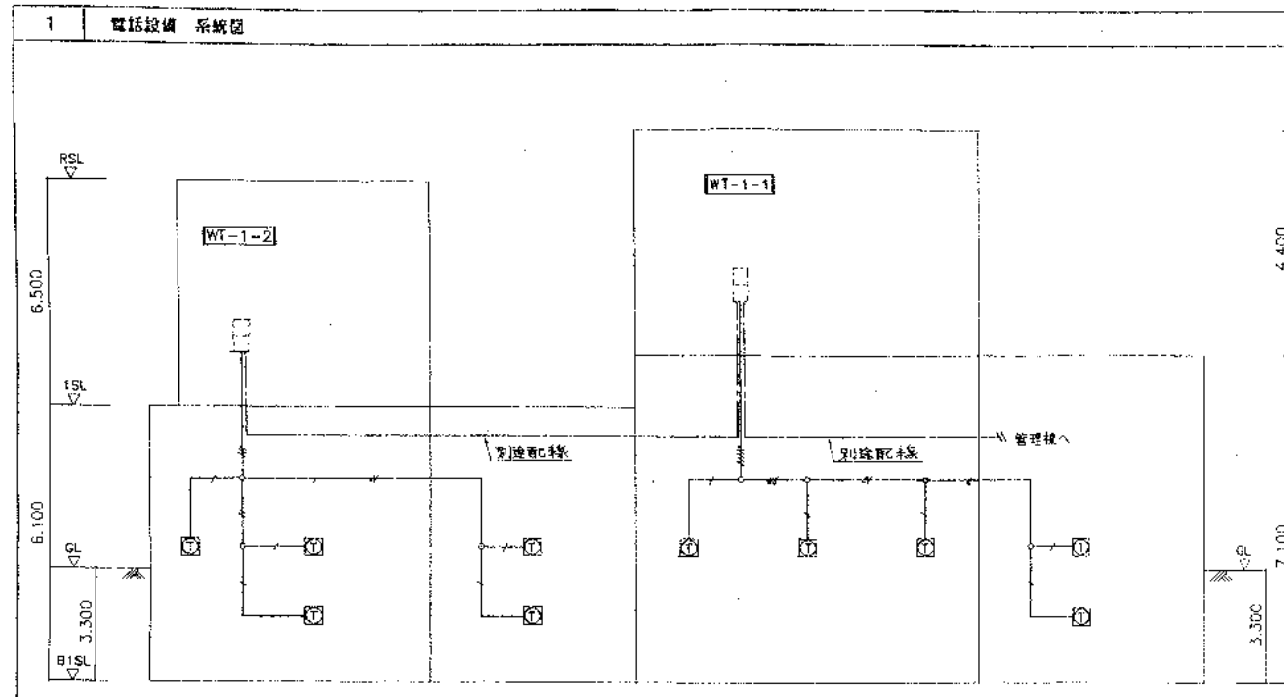

((注 記))
 1. 図中において、特記なき配管記号は下記による。
 FBT 04 - 2P (16) FBT 04 - 2P x 4 (16)
 FBT 04 - 2P x 2 (16) FBT 04 - 2P x 5 (22)
 FBT 04 - 2P x 3 (16)

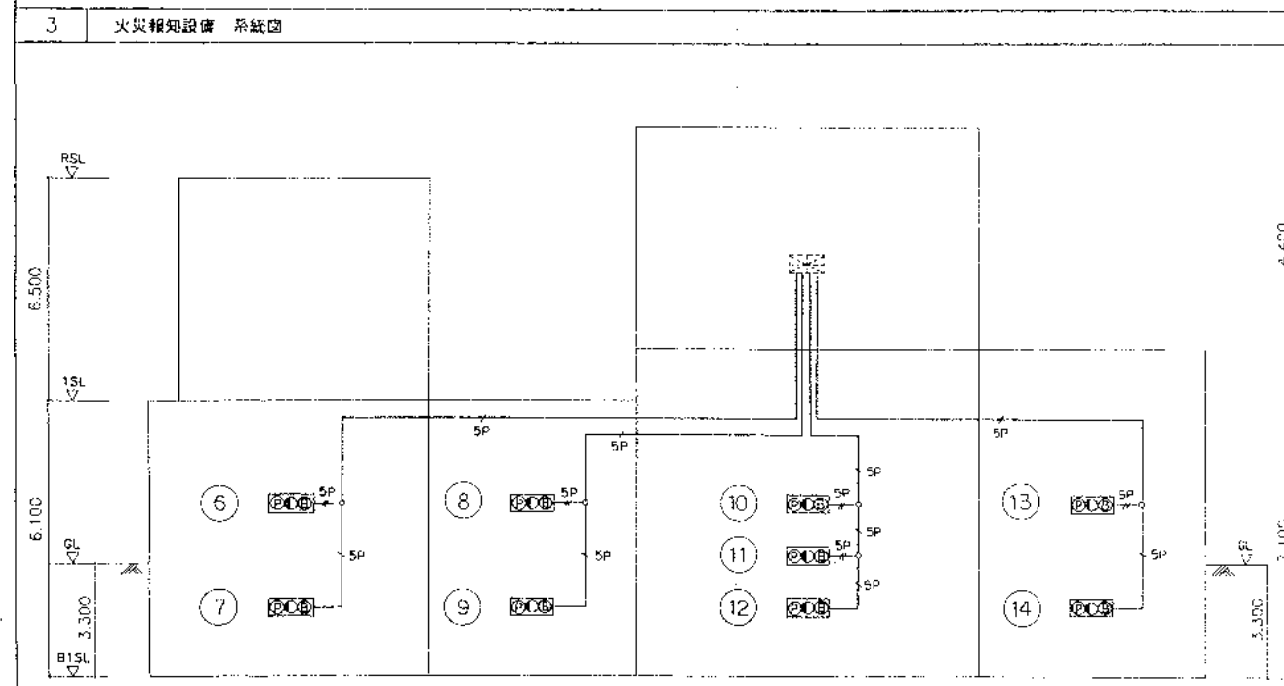

((注 記))
 1. 図中において、特記なき配管記号は下記による。
 HP 1.2 - 5P (22)
 HP 1.2 - 5P x 2 (28)

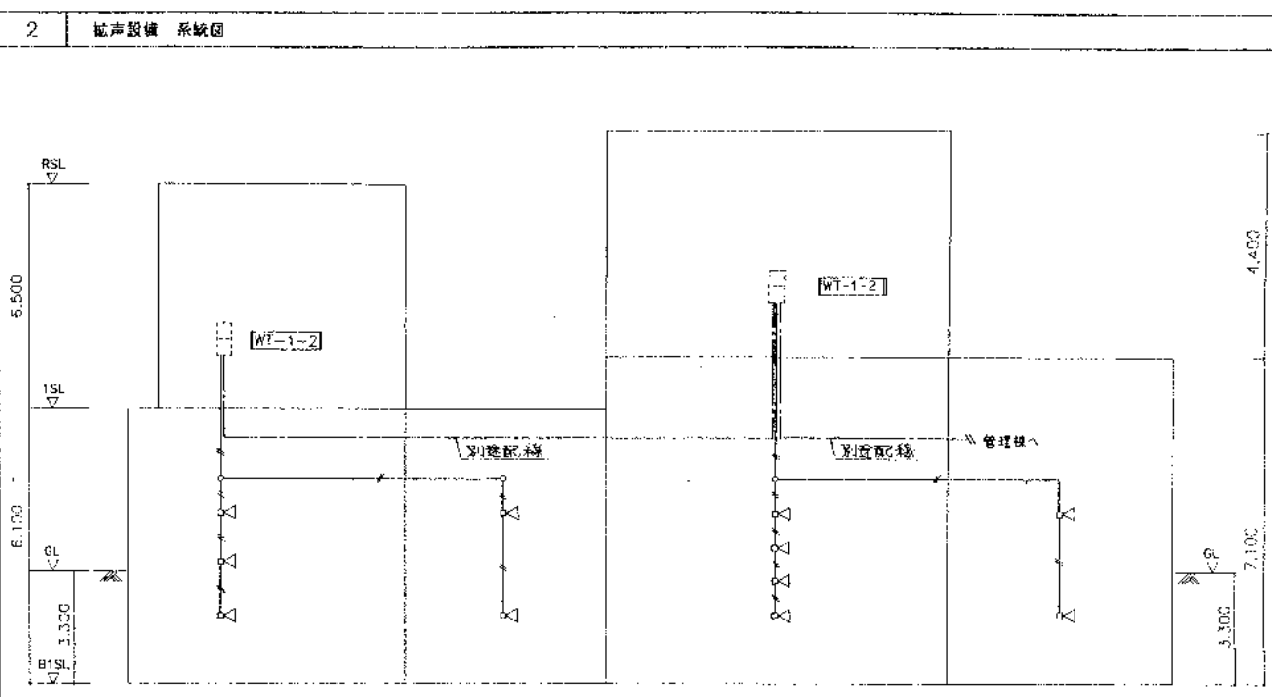

((注 記))
 1. 図中において、特記なき配管記号は下記による。
 AE 1.2 - 2C (16)

4 端子盤リスト

型名	形式	電話	伝声	火災報知	備考
WT-1-1	TA1-40/60	A1-20/30	A1-10/10	A1-10/10	既設 留設
WT-1-2	TA1-30/40	A1-20/30	A1-10/10		

株式会社 日水コン

主任技術者	監査者	担当者
岡本 誠	森元 康太	田中 利行

図面名称 岡山県岡山市南区センター建設工事（第1期）（岡東A区）



工事名 岡山県岡山市南区センター建設工事（第1期）（岡東A区）

図面名称 電話設備系統図・火災報知設備系統図・端子盤リスト

日本下水道事業団

平成 2 月

AE-29

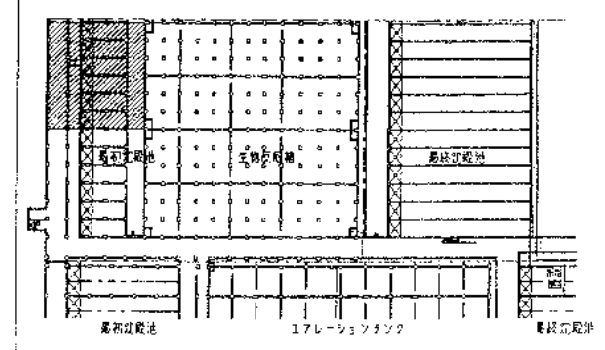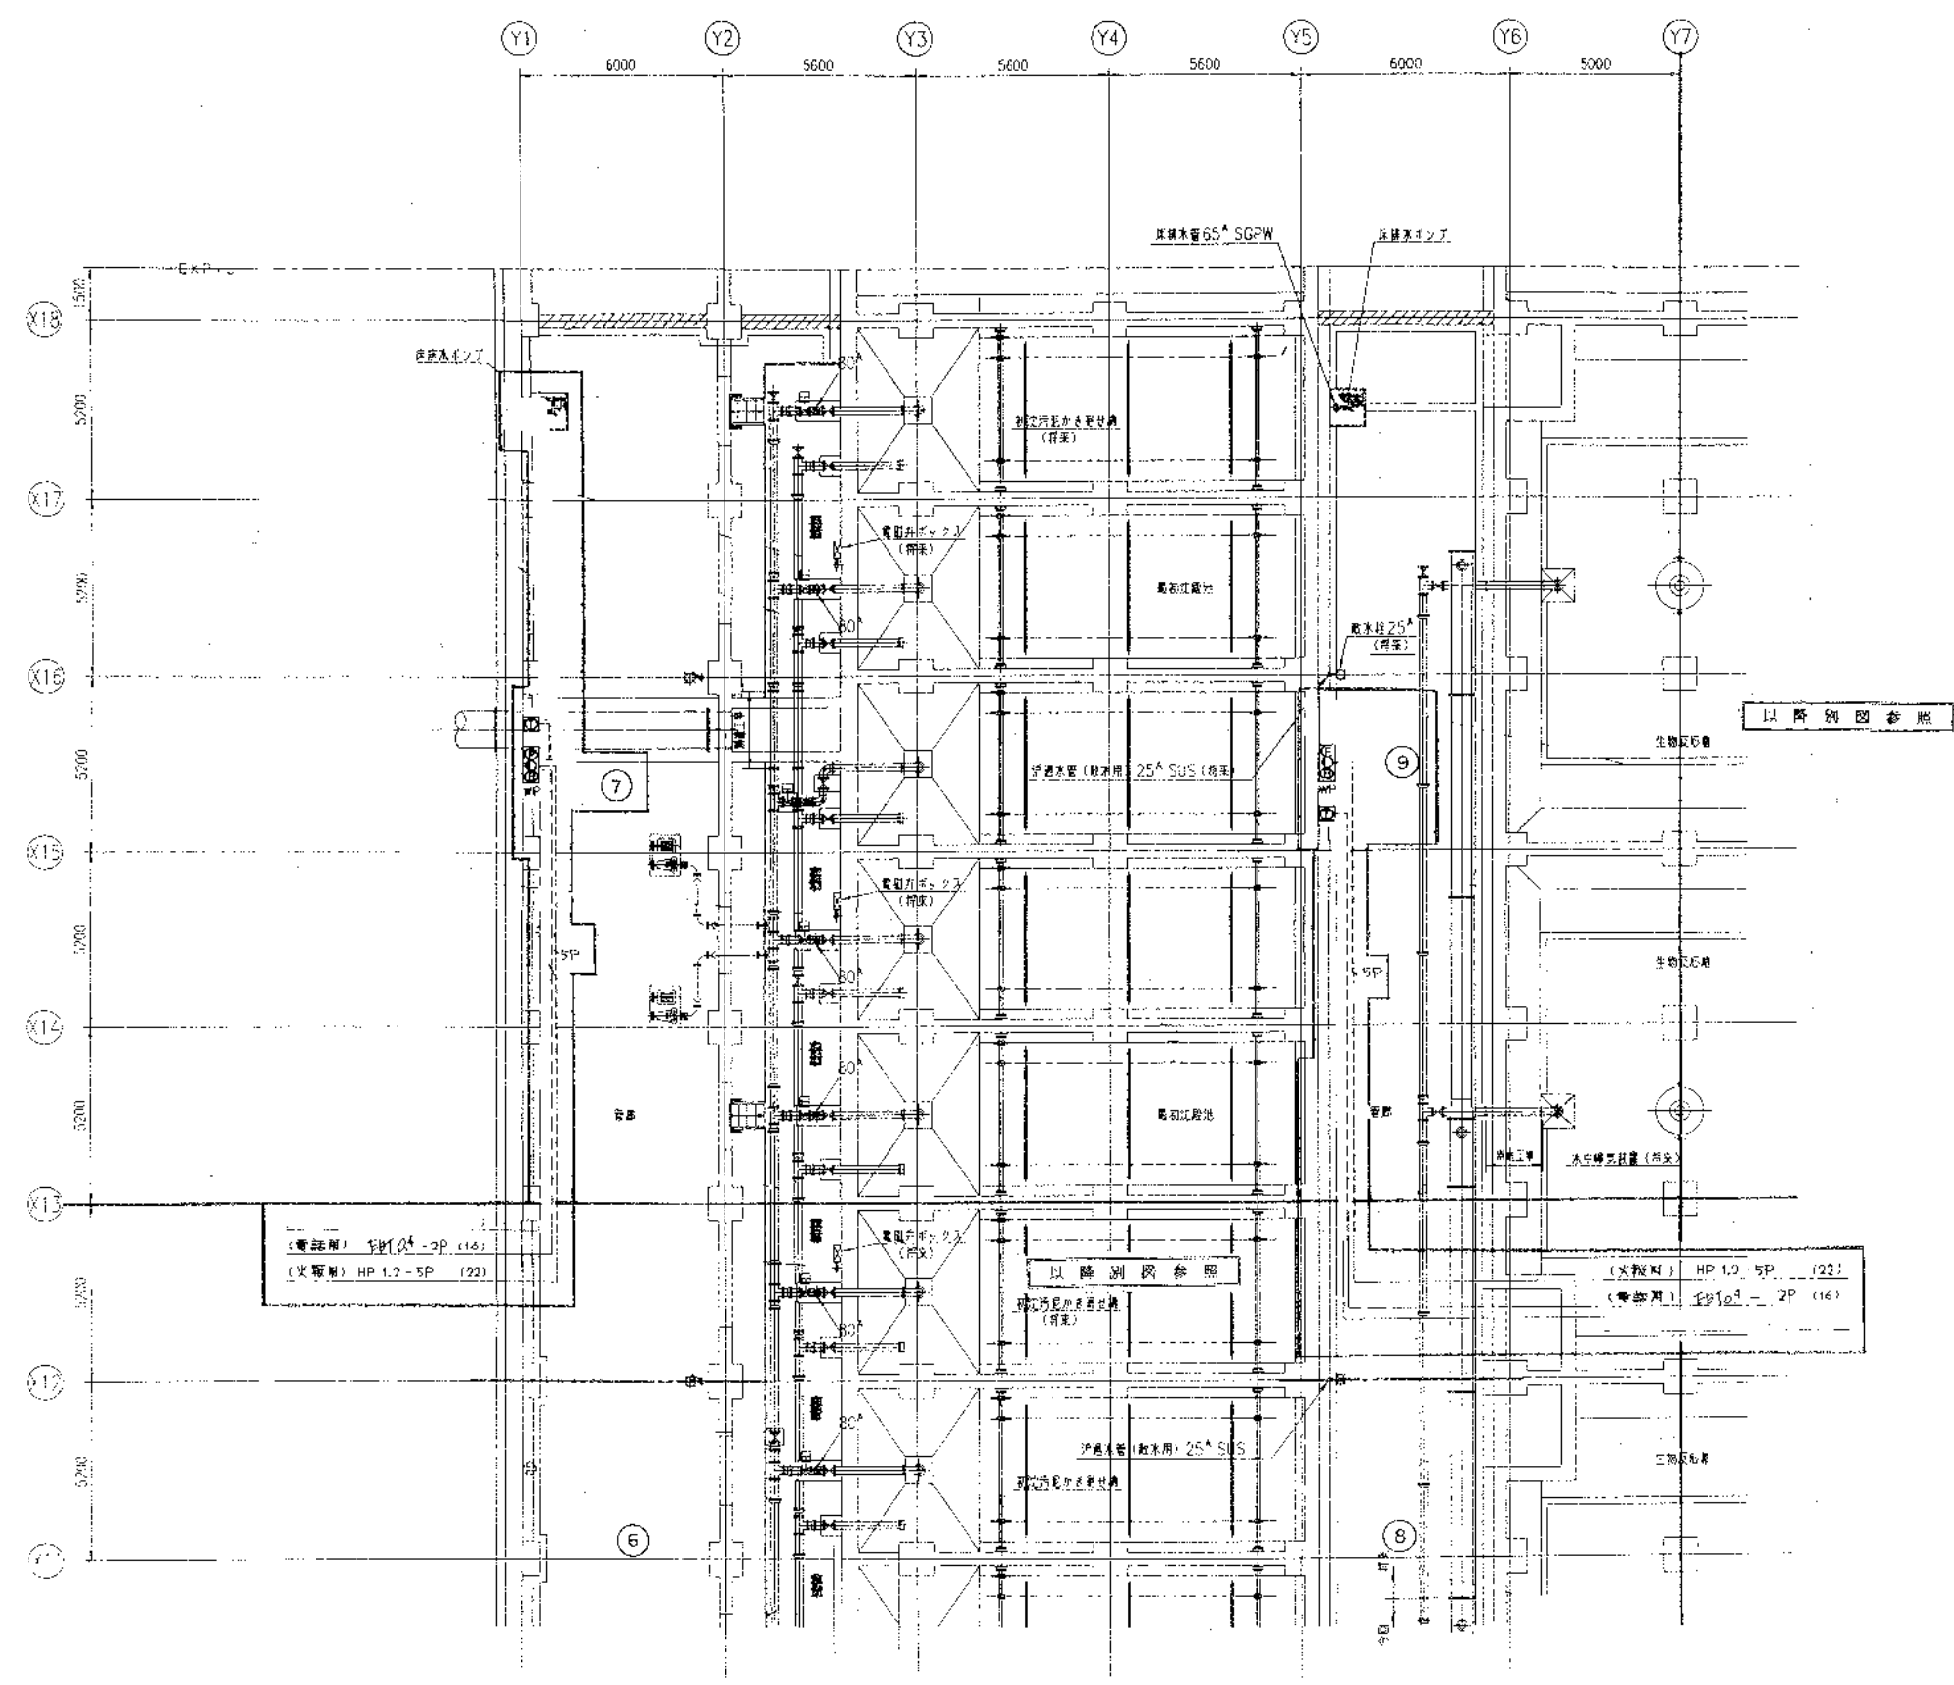

KEY PLAN

片記
1. 特記な配管配線は下記とする。

- 【電圧設備】
 100V-2P (16)
 100V-2P (16)
 100V-2P (16)
 100V-2P (16)
 100V-2P (16)
- 【火警設備】
 HP 1.2-5P (22)
 HP 1.2-5P (22)
 HP 1.2-5P (22)

株式会社 日水コン			
主任技術者	審査者	担当者	
岡本孝康	藤光良大	田中利行	

発注工番	岡山県下水道センター建設工事第13(お10)実費A(1)	図面番	20/24
工事名	岡山県下水道センター建設工事第13(お10)実費A(1)設計	図面名称	電圧設備及び火災報知設備
図面名称	電圧設備及び火災報知設備	図面番号	1/100
日本下水道事業団		年度	平成 年 月
		図面番号	AE-31



