



名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託					
図名	平井排水センター 一般平面図					No.
平成 年 月 日						葉/内
担当課長	課長補佐	係長	主査	主任	課員	担当者

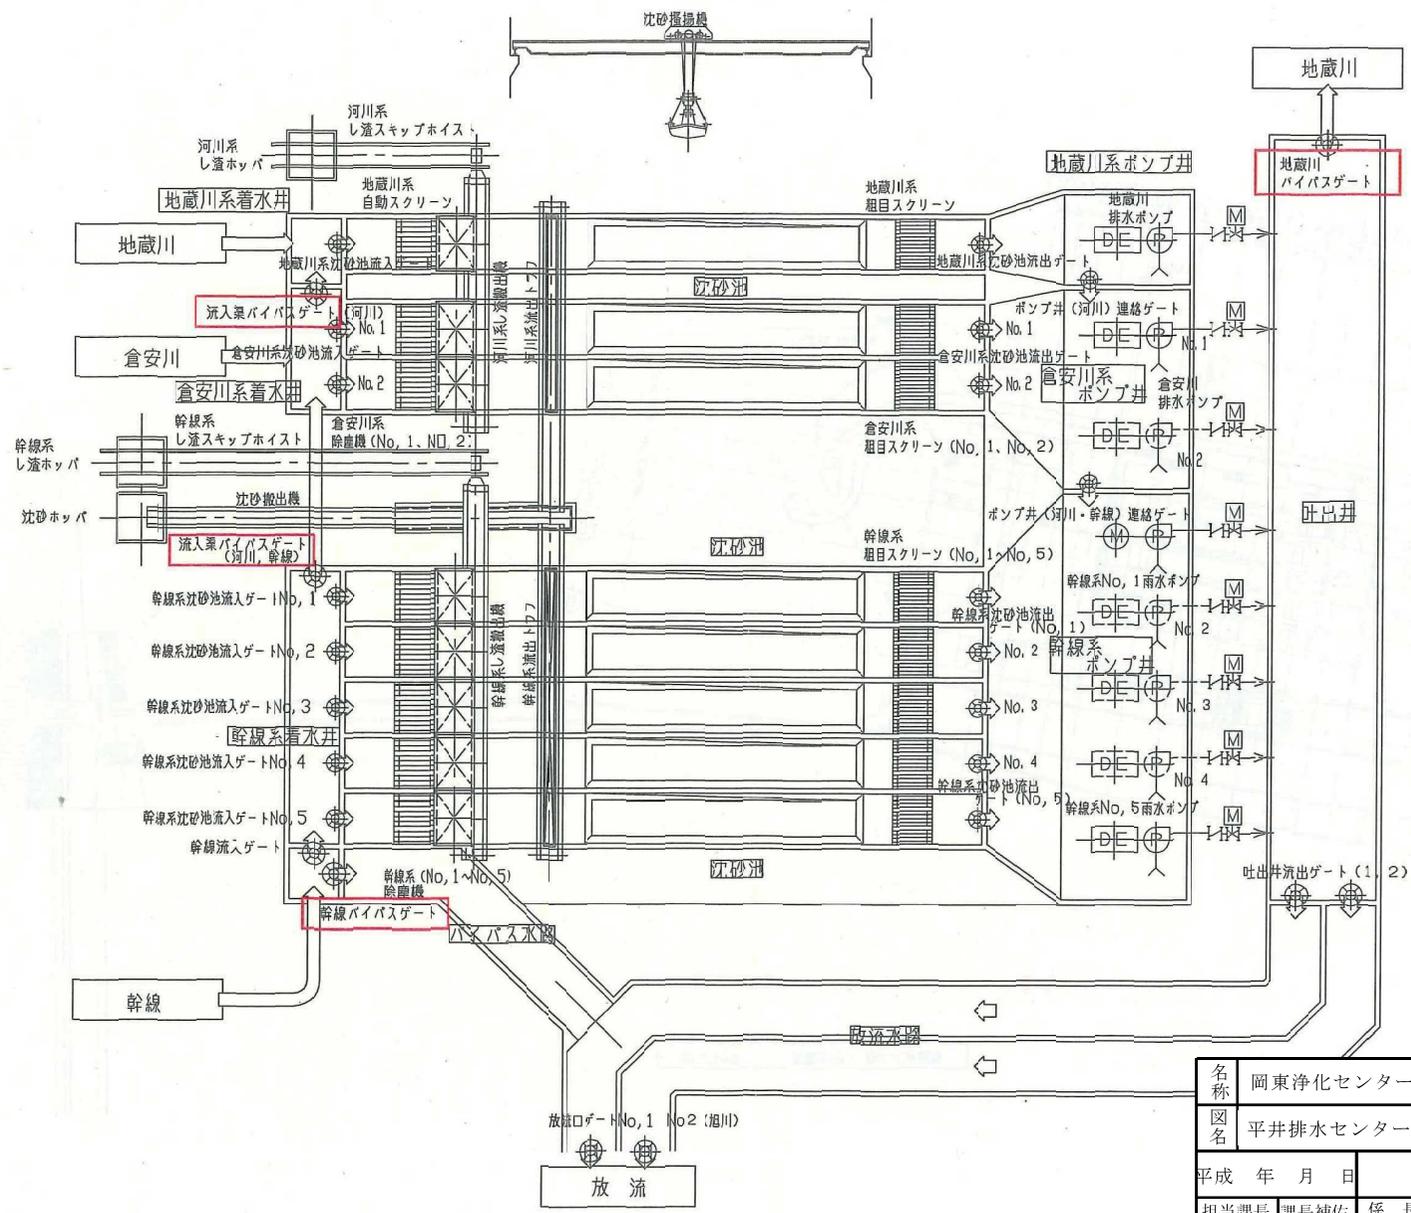


名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託					
図名	平井排水センター フローシート					No.
平成 年 月 日						葉/内
担当課長	課長補佐	係長	主査	主任	課員	担当者

記号	名称	規格	材質	寸法	備考
△	基本仕様				

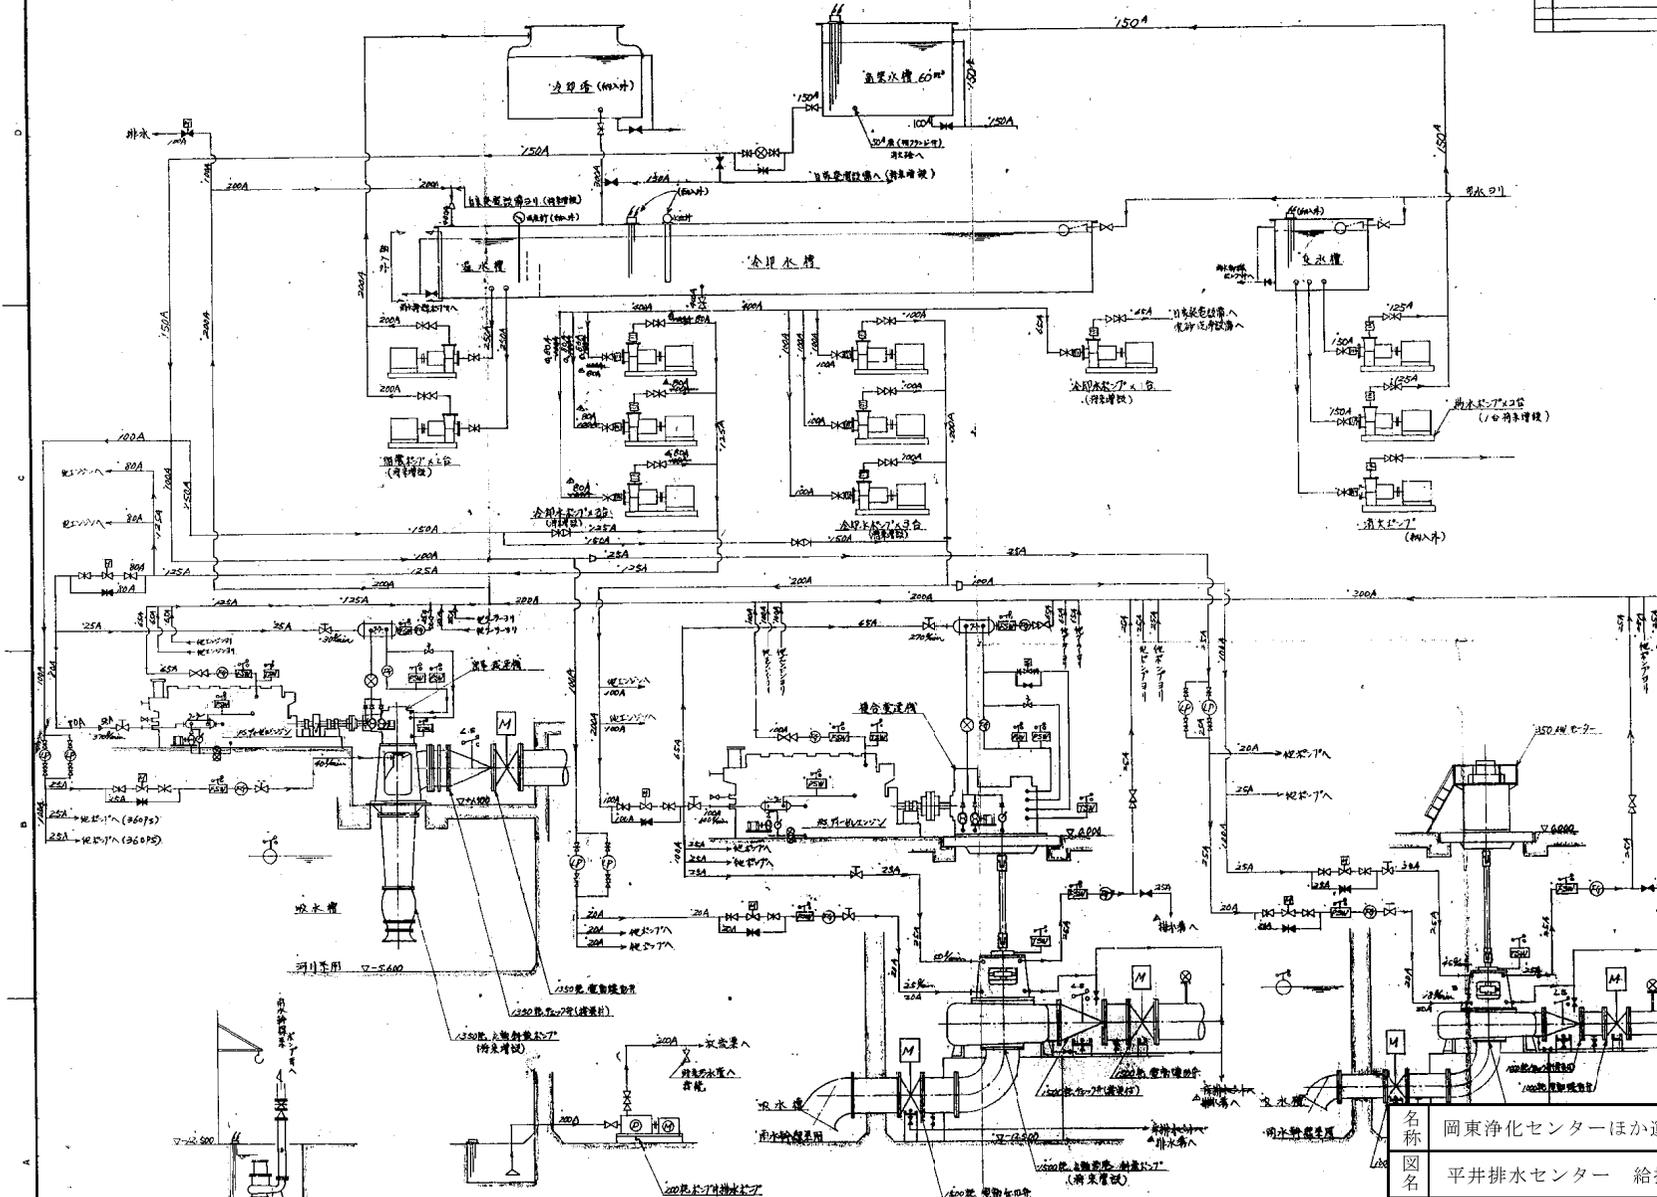


- 記号説明
- △ 流量調整弁
 - ▽ ストップ弁(常時閉)
 - ◇ ストップ弁(常時開)
 - 弁スルー弁(常時閉)
 - ◇ 弁スルー弁(常時開)
 - エアバルブ
 - ◇ 電磁弁
 - ◇ 電動弁
 - フローリレー
 - フォートスイッチ
 - 圧カスイッチ
 - 検流器
 - 検流器弁
 - 電流継手
 - スロット
 - クラップバルブ
 - クラップバルブ

名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託					No.
図名	平井排水センター 給排水配管系統図					
平成 年 月 日						業/内
担当課長	課長補佐	係長	主査	主任	課員	担当者

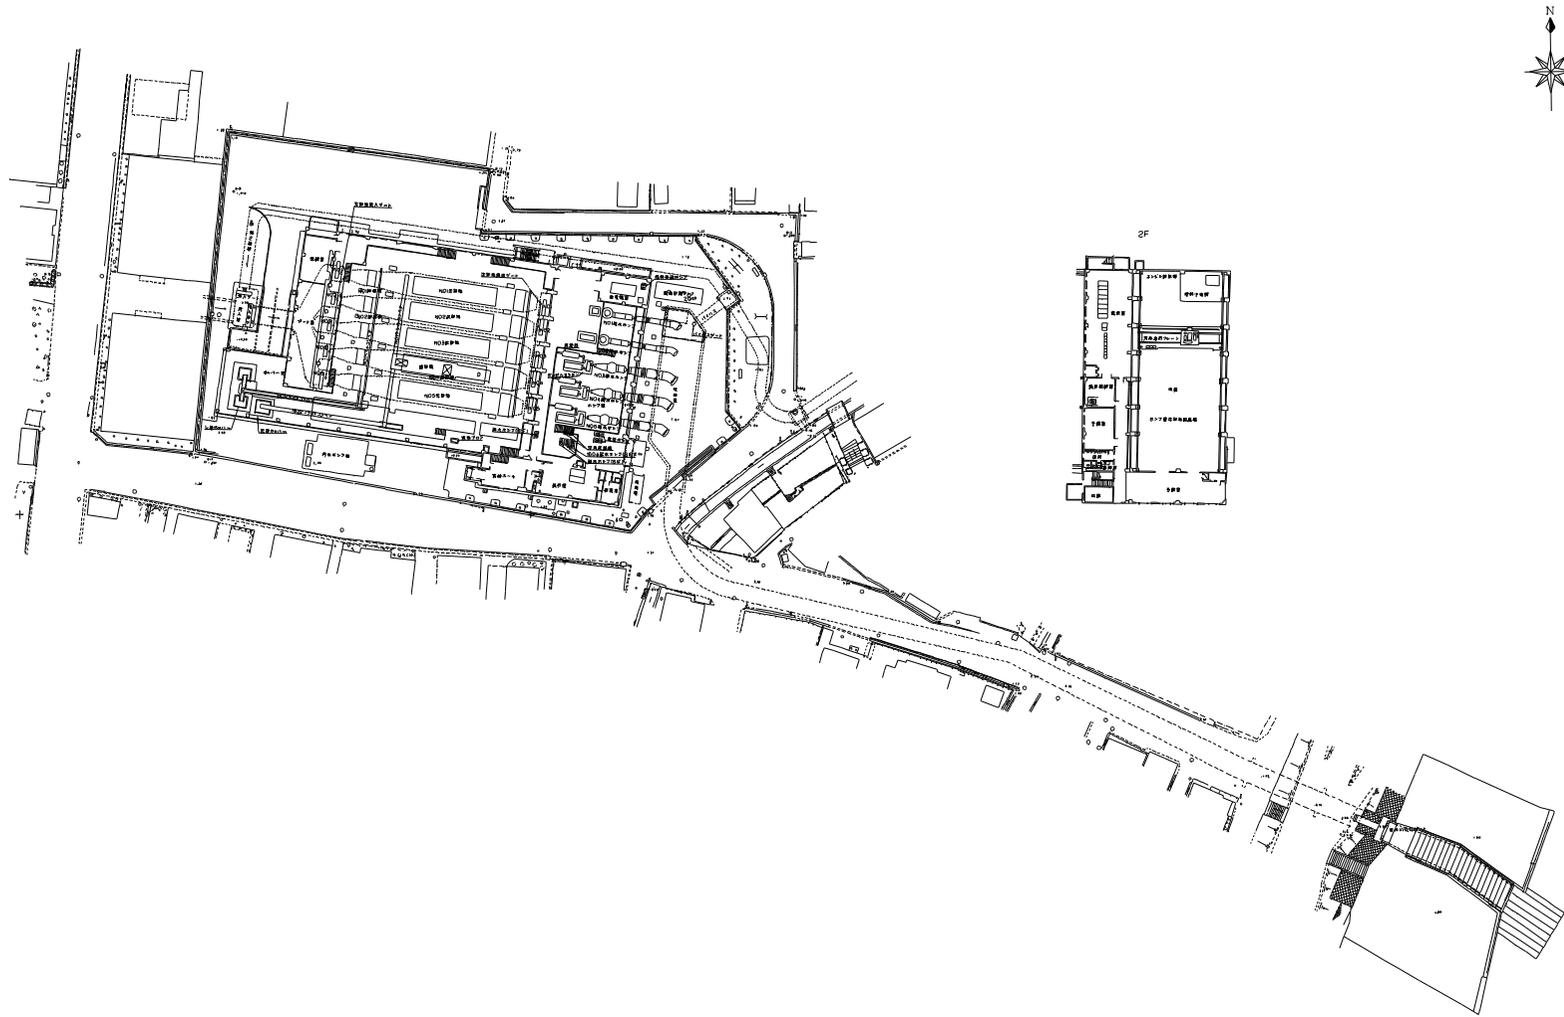


名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託					
図名	金岡ポンプ場 一般平面図					No.
平成	年	月	日			葉/内
担当課長	課長補佐	係長	主査	主任	課員	担当者

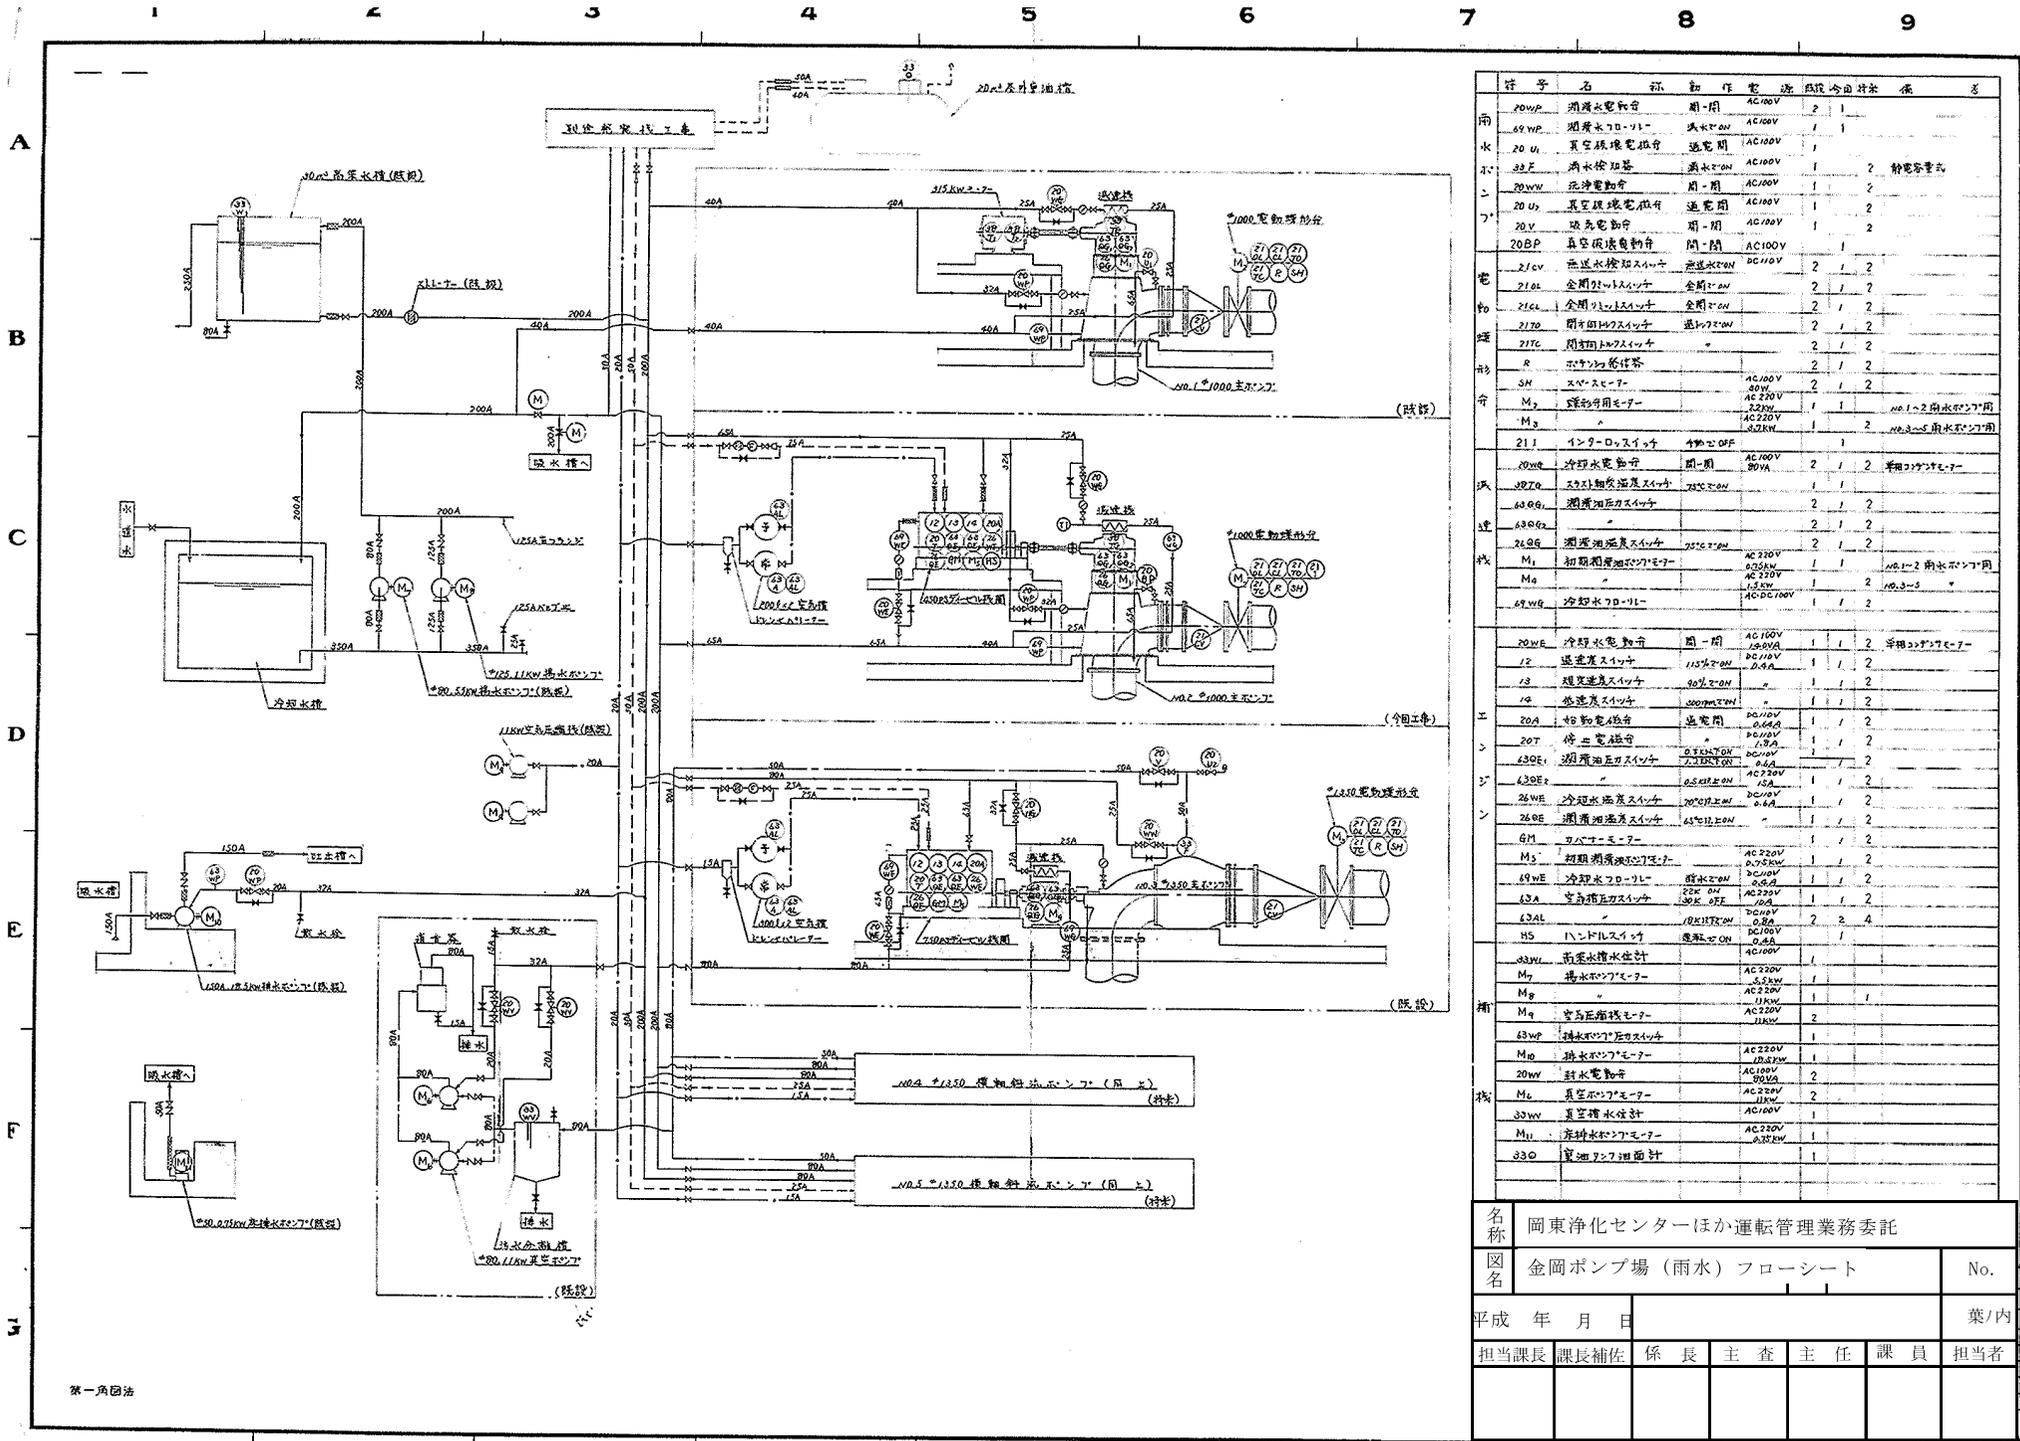

符号	名称	種別	動作	電源	定格	冷面	許容	備	注
20WP	潤滑水電動弁	開-閉	AC100V	2	1				
69WP	潤滑水T0-11	減電機	AC100V	1	1				
20U	真空球接電磁弁	遮電機	AC100V	1	1				
22E	高圧検知器	遮電機	AC100V	1	1				静電容量式
20WV	送水電動弁	開-閉	AC100V	1	2				
20U2	真空球接電磁弁	遮電機	AC100V	1	2				
20V	送水電動弁	開-閉	AC100V	1	2				
20BP	真空球接電磁弁	開-閉	AC100V	1	1				
21CV	送水検知スイッチ	遮電機	AC100V	2	1	2			
21OL	全開リレースイッチ	全開遮電機	AC100V	2	1	2			
21GL	全開リレースイッチ	全開遮電機	AC100V	2	1	2			
21TO	閉回路リレースイッチ	遮電機	AC100V	2	1	2			
21TC	開回路リレースイッチ	遮電機	AC100V	2	1	2			
R	ポンプの給電機		AC100V	2	1	2			
SH	サーモスタット		AC220V	2	1	2			
M2	送水ポンプモーター		AC220V	1	1				№1-2 排水ポンプ用
M3	送水ポンプモーター		AC220V	1	1				№1-2 排水ポンプ用
21I	インダクタンススイッチ	自動OFF	AC100V	1	1	2			№1-2 排水ポンプ用
20WE	冷却水電動弁	開-閉	AC100V	2	1	2			単相220V27℃-7-
22E2	高圧検知器	遮電機	AC220V	1	1	2			
63OE6	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC100V	2	1	2			
63OE2	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC100V	2	1	2			
26OE	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC220V	2	1	2			
M1	初期潤滑油ポンプモーター		AC220V	1	1				№1-2 排水ポンプ用
M4	初期潤滑油ポンプモーター		AC220V	1	1				№1-2 排水ポンプ用
69WB	冷却水T0-11	減電機	AC100V	1	1	2			
20WE	冷却水電動弁	開-閉	AC100V	1	1	2			単相220V27℃-7-
22	送水スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
23	送水スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
24	送水スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
20A	給電機	遮電機	AC100V	1	1	2			
20T	停止電磁弁	遮電機	AC100V	1	1	2			
63OE1	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
63OE7	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC220V	1	1	2			
26WE	冷却水圧力スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
26OE	潤滑油圧力スイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
M5	初期潤滑油ポンプモーター		AC220V	1	1	2			
69WE	冷却水T0-11	減電機	AC100V	1	1	2			
63A	高圧検知器	遮電機	AC220V	1	1	2			
63AL	高圧検知器	遮電機	AC100V	2	2	4			
HS	ハンドルスイッチ	遮電機	AC100V	1	1	2			
63VU	高圧検知器	遮電機	AC220V	1	1	2			
M2	送水ポンプモーター		AC220V	1	1				
M8	送水ポンプモーター		AC220V	1	1				
M4	高圧検知器		AC220V	2	1				
63WP	高圧検知器		AC220V	1	1				
M10	高圧検知器		AC220V	1	1				
20WV	送水電動弁		AC100V	2	1				
M6	真空ポンプモーター		AC220V	2	1				
63WV	真空ポンプモーター		AC100V	1	1				
M11	真空ポンプモーター		AC220V	1	1				
63D	真空ポンプモーター		AC100V	1	1				

名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託		
図名	金岡ポンプ場(雨水)フローシート	No.	
平成 年 月 日		業/内	
担当課長	課長補佐	係長	主査
			主任
			課員
			担当者

第一角図法

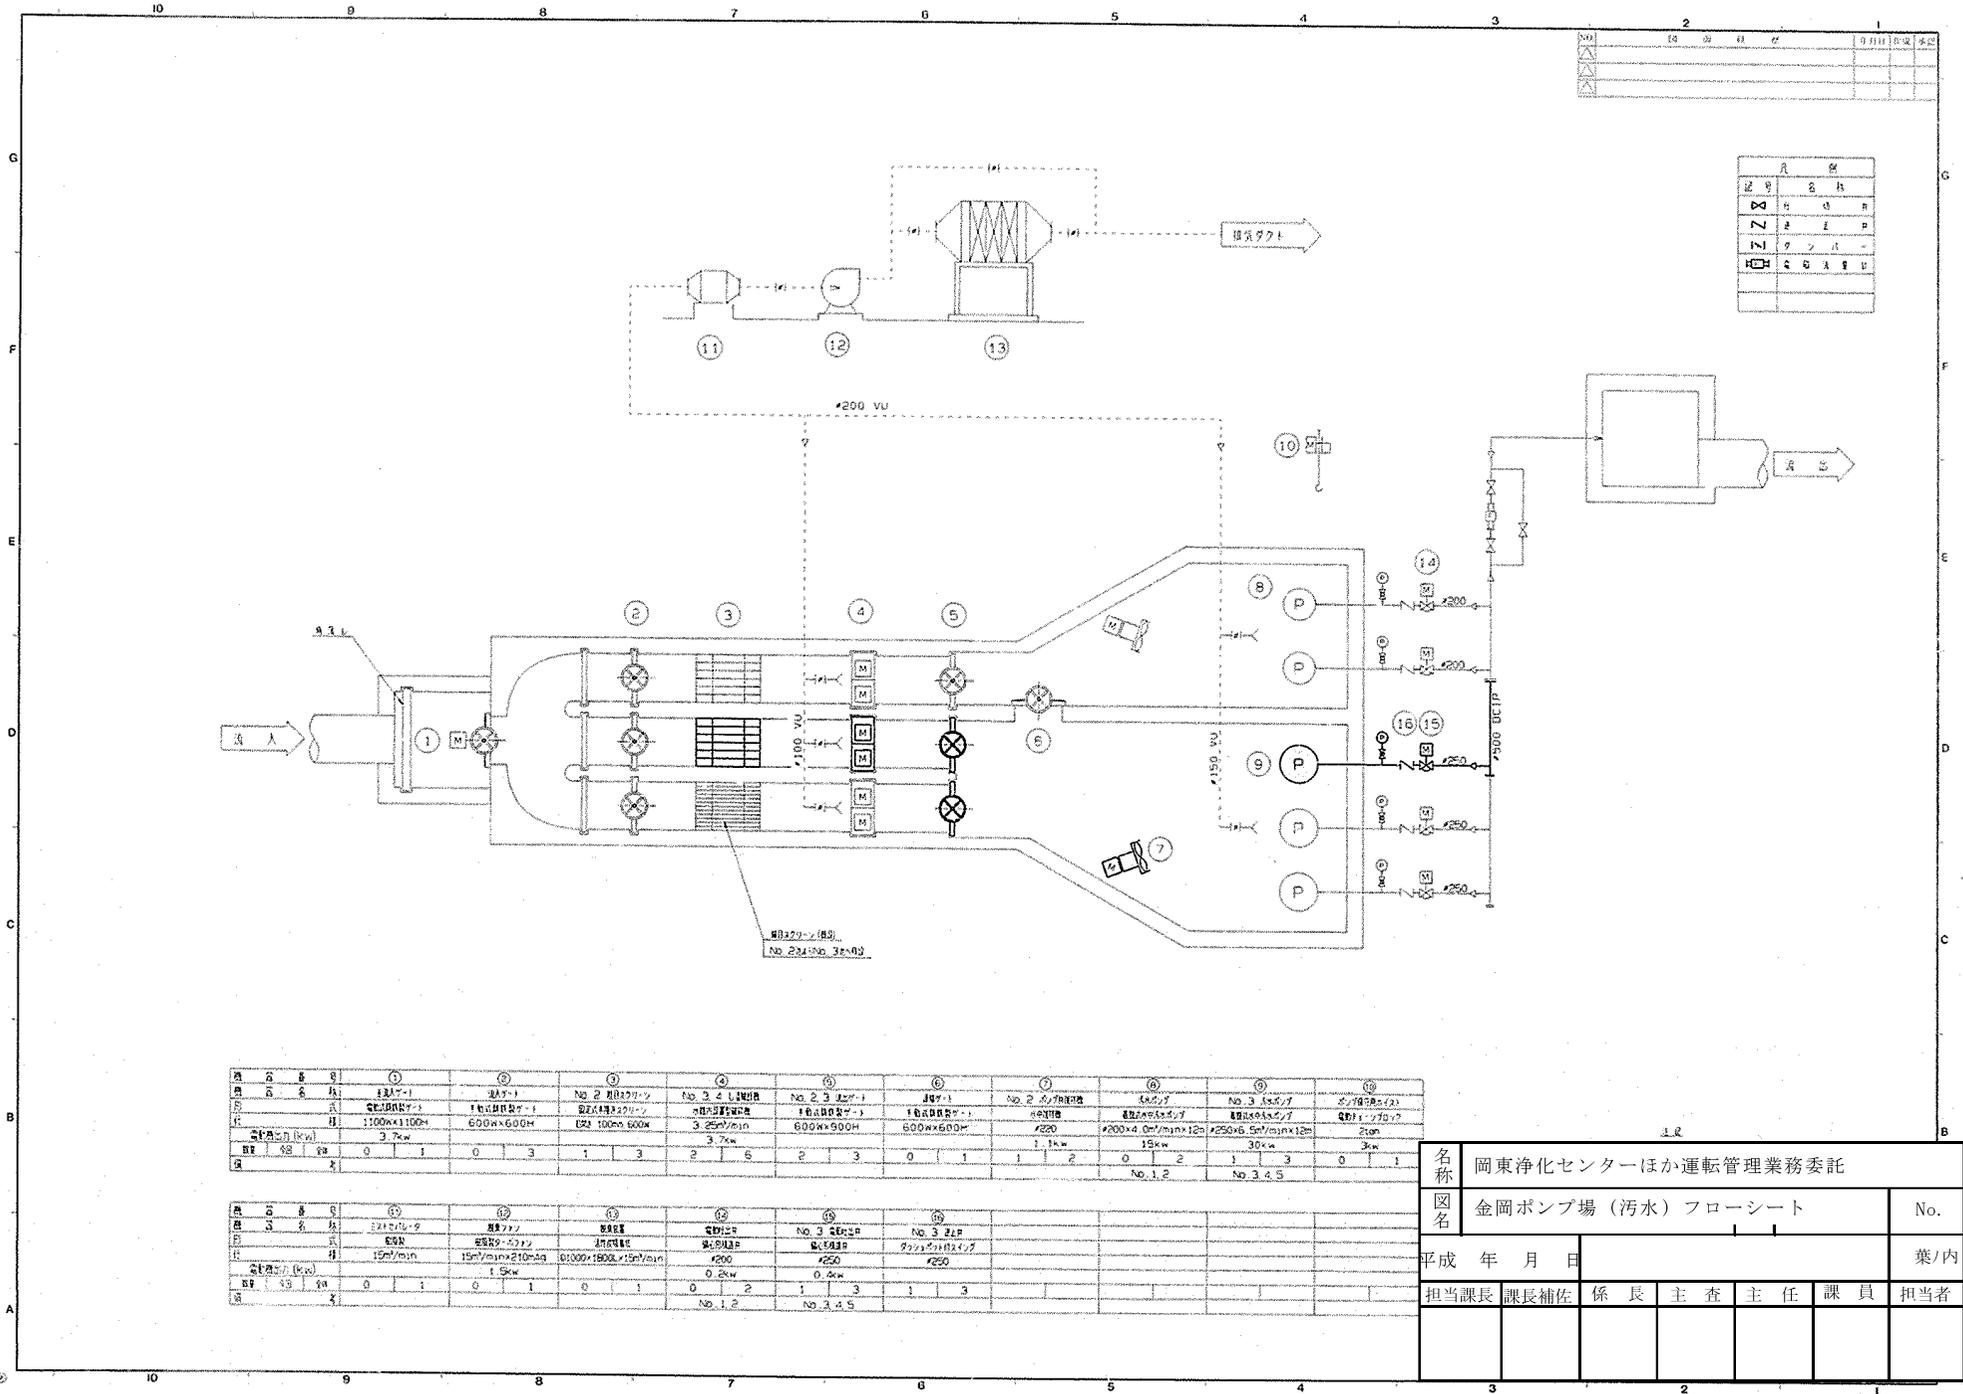

機名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
機種	1000x1100	600x600	1200x600	600x900	600x900	600x600	200	200x4.0	250x6.5	200
容量	3.7kw			3.7kw			1.1kw	15kw	30kw	3kw
運転時間	0	1	0	3	1	3	2	6	2	3
備考										

機名	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
機種	150	150	150	150	150	150
容量	1.5kw			0.2kw		0.2kw
運転時間	0	1	0	1	0	2
備考						

名称	岡東浄化センターほか運転管理業務委託				
図名	金岡ポンプ場(汚水)フローシート				No.
平成 年 月 日					葉/内
担当課長	課長補佐	係長	主査	主任	課員