

令和8年10月設置

公募自販機物件仕様書

設置台数

1台

1. 設置に関する仕様

施設名称	岡山市休日夜間急患診療所		
施設所在地	岡山市北区天瀬6-10 岡山市医師会館1階（建設中）		
設置場所	診療所内		土地・建物の別 ■ 建物
設置場所寸法	幅	約1200 mm以内	既設自販機の有無 ■ 無（⇒新設）
	奥行	約800 mm以内	電気の子メーター ■ 要新設
	高さ	約1900 mm以内	使用済容器回収ボックス ■ 要設置
設置開始日	令和8年10月1日		設置更新期限 令和13年3月31日 まで更新可
特記事項	・設置作業については施設所管課と協議の上、協定書締結後に行うものとする。なお、その際、許可に係る使用料等の減免・返還を求めることはできない。 ・本診療所は令和8年10月1日の診療開始を予定している。設置者は、令和8年9月中旬頃の建物完成後、速やかに搬入・設置・調整等を完了させ、令和8年10月1日の診療開始時には支障なく使用できる状態にしておくこと。 ・設置場所には、自動販売機本体（1台分）ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスの設置スペースは別途幅（1,625－自動販売機の幅）mm・奥行800mm・高さ1110mm程度 ・令和6年7月3日に改刷された新紙幣に対応すること。 ・寸法内であっても設置場所までの搬入可否は設置事業者で確認すること。 ・公募で決まった設置業者は、令和8年9月15日（火）13時に担当課と建物所有者の岡山市医師会と現場確認を行うこと。		

2. 自販機に関する仕様

①販売品目

基本仕様	コーヒー、ジュース、清涼飲料水（酒類及びその類似品を除く。） 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上の品目とした構成
商 品	■ コールド ■ ホット（冬季）
容 器	■ 缶 ■ ペットボトル ■ びん □ 紙パック □ カップ式
販売価格	標準小売価格を上回らないこと。標準小売価格が設定されていない場合は各製造者の設定している最低価格、または市場の状況等を勘案して市が適当と認めた価格とする。
特記事項	・大塚製薬株式会社のポカリスエットP E T（500ml,250ml）、ポカリスエットイオンウォーターP E T（500ml）、株式会社大塚製薬工場のO S－1 P E T（500ml）を各1列、O S－1ゼリー（200g）を1列、カロリーメイト（2本入り又は4本入り）を1列入れること。 ・また、小児科診療所の特性に鑑み、乳幼児および児童の飲用に適した、カフェインや添加物を控えた安全性の高い飲料を一定割合以上導入すること。

②自動販売機の規格

外観(デザイン)	■ 可能な限りユニバーサルデザイン仕様であること。
機 能	■ ホットアンドコールド機

3. 設置許可

根拠法令	地方自治法第238条の5第1項及び民法612条
使用料等	不要

4. 納付金最低料率

納付金最低料率	15%
---------	-----

5. その他

同一施設内の他の自販機	■ 無 () 台 {販売品目: }
-------------	--------------------


6. 参考データ

利用者実績 または見込み	令和5年度売上456,693円 令和6年度売上493,730円 令和7年度売上440,761円	○休日夜間急患診療所年間利用者数 約7千人＋付添者 ○休日急患歯科診療所年間利用者数 約1千人
-----------------	---	--

7. 設置に関する問い合わせ先

施設所管課	岡山市保健福祉局医療政策推進課（担当：渡邊）	電 話	086-803-1636
-------	------------------------	-----	--------------

8.設置箇所詳細図

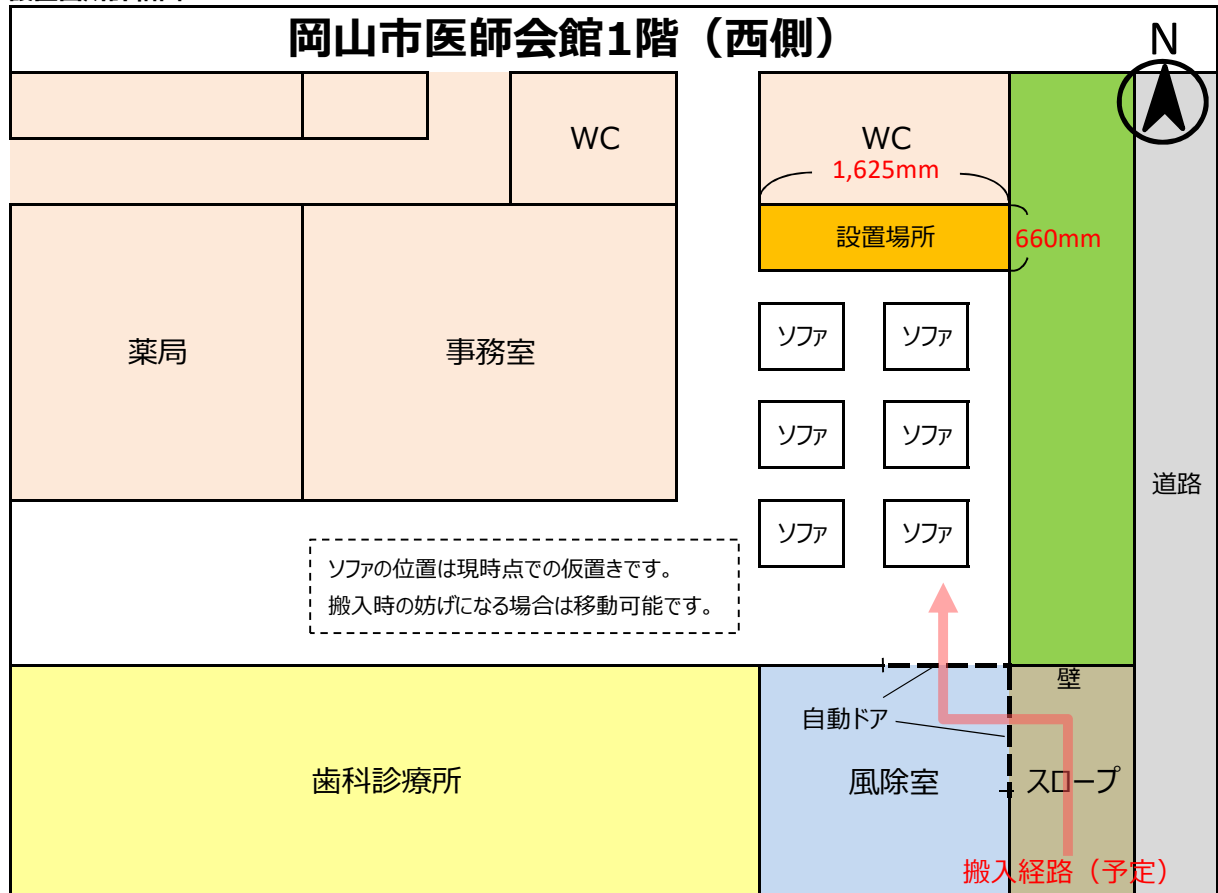

9.（参考）現況写真

